Autodesk

室内装饰装修工程设计说明(二)

喷淋管等）走向。依照设计图纸固定于天花。全部木作天花均要涂上三层消防大队批准使用的防火漆。

六、玻璃工程

材料：

玻璃及镜子均要选用质量好的。

提供样板并在安装切割之前交筹建处及设计师同意。所有镜子的边要光滑。在安装前用砂纸擦过。

室内安装玻璃要用毡制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。

制作工艺及安装：

准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，没有任何灰尘。所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突出来。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有封密剂在完工时要清洁，平滑。

玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。

中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属框格相接处，应衬橡胶垫塑料垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

玻璃的基本要求：

(1)落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5Kpa风压力或吸力。

(2)玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。

(3)用作玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。

(4)玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

七、油漆工程

材料和品质

所有标明之油漆（采用名仕硝基漆）空间均十度左右，终饰半亚光。除公共空间外，其余均漆六度。

所有未标明之墙面用涂料均漆三度，顶平面涂料均漆三度。油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

(1)没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。

(2)对所有表面之洞、裂缝和其他不足之处应预先修整好，才能进行油漆。

(3)要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等疵病。

(4)在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。

(5)在油漆之前应拆除所有五金器具，并且在油漆后安放回原处，保持一切清洁和完全没有油漆斑点等等。

上油漆：

应先进行油漆小色板的封样，在征得筹建处和设计师同意后方可大面积施工。

八、地面工程:

地砖、石材、马赛克铺装

（1）地砖+1:3干硬性水泥砂浆结合层30～40厚找平层+5厚素水泥粘贴层+嵌缝材料；

（2）石材+1:3干硬性水泥砂浆结合层30～40厚找平层+5厚素水泥粘贴层+嵌缝材料；

（3）马赛克+1:3干硬性水泥砂浆结合层30～40厚找平层+5厚素水泥粘贴层+嵌缝材料；

（4）若为卫生间、衣帽间、等需要做防水的房间地面,应做“911”防水涂料三度；

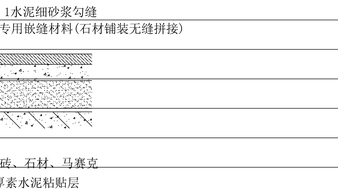

九、墙面工程

涂料饰面（乳胶漆）:

（1）三度涂料+二底腻子+10～20厚水泥砂浆搓毛找平层+10厚1:2.5水泥砂浆找平层；

（2）砖基层处理：将砖面浇水润湿后,用1:3水泥砂浆(体积比)按套方、弹线的样筋高度或标志,用木抹子压实，搓毛厚度为10～20mm。24d后用1:2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合浆抹面层，厚度为10mm。

（3）混凝土底面处理：将底面浇水润湿后，用水灰比为0.4～0.5的索水泥浆，掺有水泥重的3%～5%的108胶满刷一遍，再搓毛（搓毛方法同上）。

（4）轻钢龙骨水泥板隔墙底面处理：将底面安装一道钢丝网并浇水润湿后,用水灰比为0.4～0.5的素水泥浆,掺有水泥重的3%～5%的108胶满刷一遍,再搓毛、抹砂浆面层(搓毛、抹砂浆～0.5的素水泥浆,掺有水泥重的3%～5%的108胶满刷一遍，再搓毛（搓毛方法同上）。

（5）如果结构施工中使用脱模剂,应用10%火碱液清洗。

墙砖、马赛克饰面:

（1）墙砖、马赛克+10～20厚水泥砂浆搓毛找平层+5厚1:1水泥砂浆（过筛中细砂）镶贴层(掺20%的108胶)+嵌缝材料；

（2）砖基层处理：将砖面浇水润湿后,用1:3水泥砂浆(体积比)按套方、弹线的样筋高度或标志,用木抹子压实，搓毛厚度为10～20mm。

（3）混凝土底面处理：将底面浇水润湿后，用水灰比为0.4～0.5的索水泥浆，掺有水泥重的3%～5%的108胶满刷一遍，再搓毛（搓毛方法同上）。

（4）轻钢龙骨水泥板隔墙底面处理:将底面安装一道钢丝网并浇水润湿后，用水灰比为0.4～0.5的素水泥浆,掺有水泥重的3%～5%的108胶满刷一遍,再搓毛、抹砂浆面层(搓毛、抹砂浆～0.5的素水泥浆,掺有水泥重的3%～5%的108胶满刷一遍，再搓毛（搓毛方法同上）。

（5）如果结构施工中使用脱模剂,应用10%火碱液清洗。

（6）若为卫生间、衣帽间、备餐间、清扫间等需要做防水的房间墙面,应做“911”防水涂料.三度，高度做至2000；

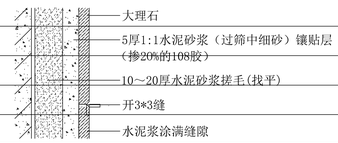

（7）防止一面墙上出现窄条的破砖，四边墙砖裁切时,应确保墙砖的纵向或横向大于1/2瓷砖(同时适用地面地砖铺贴)。

（8）门窗口及阳角处须以整砖镶贴，破砖位置应放在阴角或门窗洞口中间部位，如果阴角处及门窗洞口中间部位的破砖大于1/3面砖宽度时,可以镶贴，如果小于1/3墙砖宽度，应镶贴两块相等的大半砖。

备注 | Comments

导图 GENERAL DRAWINGS

合作单位
PARTICIPATORS ：

审 核 Verified by	校 对 Checked by	设 计 Designer	制 图 Drawn By

设计单位 DESIGN INSTITUTE

广州博厦建筑设计研究院有限公司

GUANGZHOU BOSHA INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.

证 书	建筑工程设计甲级证书编号：A144055561 城乡规划编制甲级资质证书编号：[建]城规编（161384） 给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级 证书编号：A244007828

单位出图专用章 | Stamp of Design Flat

注册执业专用章 Stamp of Registration

建 设 单 位 Client	循化撒拉族自治县广播电视局		
工 程 名 称 Project Name	循化撒拉族自治县广播电视局办公楼搬迁与房屋维修改造项目		
图 纸 名 称 Drawing Title	设计说明		
业务号 Project No.	T20046		
审 定 Approved by	陶世彦		
审 核 Verified by	李一		
项目负责人 Project manager	李一		
专业负责 Profession manager	张婕		
校 对 Checked by	郭珩		
设 计 Designer	王生福		
制 图 Drawn By	王生福		
专 业 Discipline	装饰	设计阶段 Stage	施设
版本编号 Version No.	01	图 号 Drawing No.	SB-02
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2020.09

此图纸尖须经图纸审图机构审查合格盖章并经消防审批部门审查合格盖章后方可施工

Autodesk
Autodesk
Autodesk