






专业会签 CHECKUP			实 名	签 名
专 业 审 核	图 审		项目负责人	
			专业负责人	
			设 计 人	
专 业 审 核	电 气	注册（执业）章		
		预留章		
		出图章		
建 筑	结 构	审图章		
		竣工章		
		本图未盖出图章无效		
		实 名	签 名	
审定人				
审核人				
校对入				
制图人				

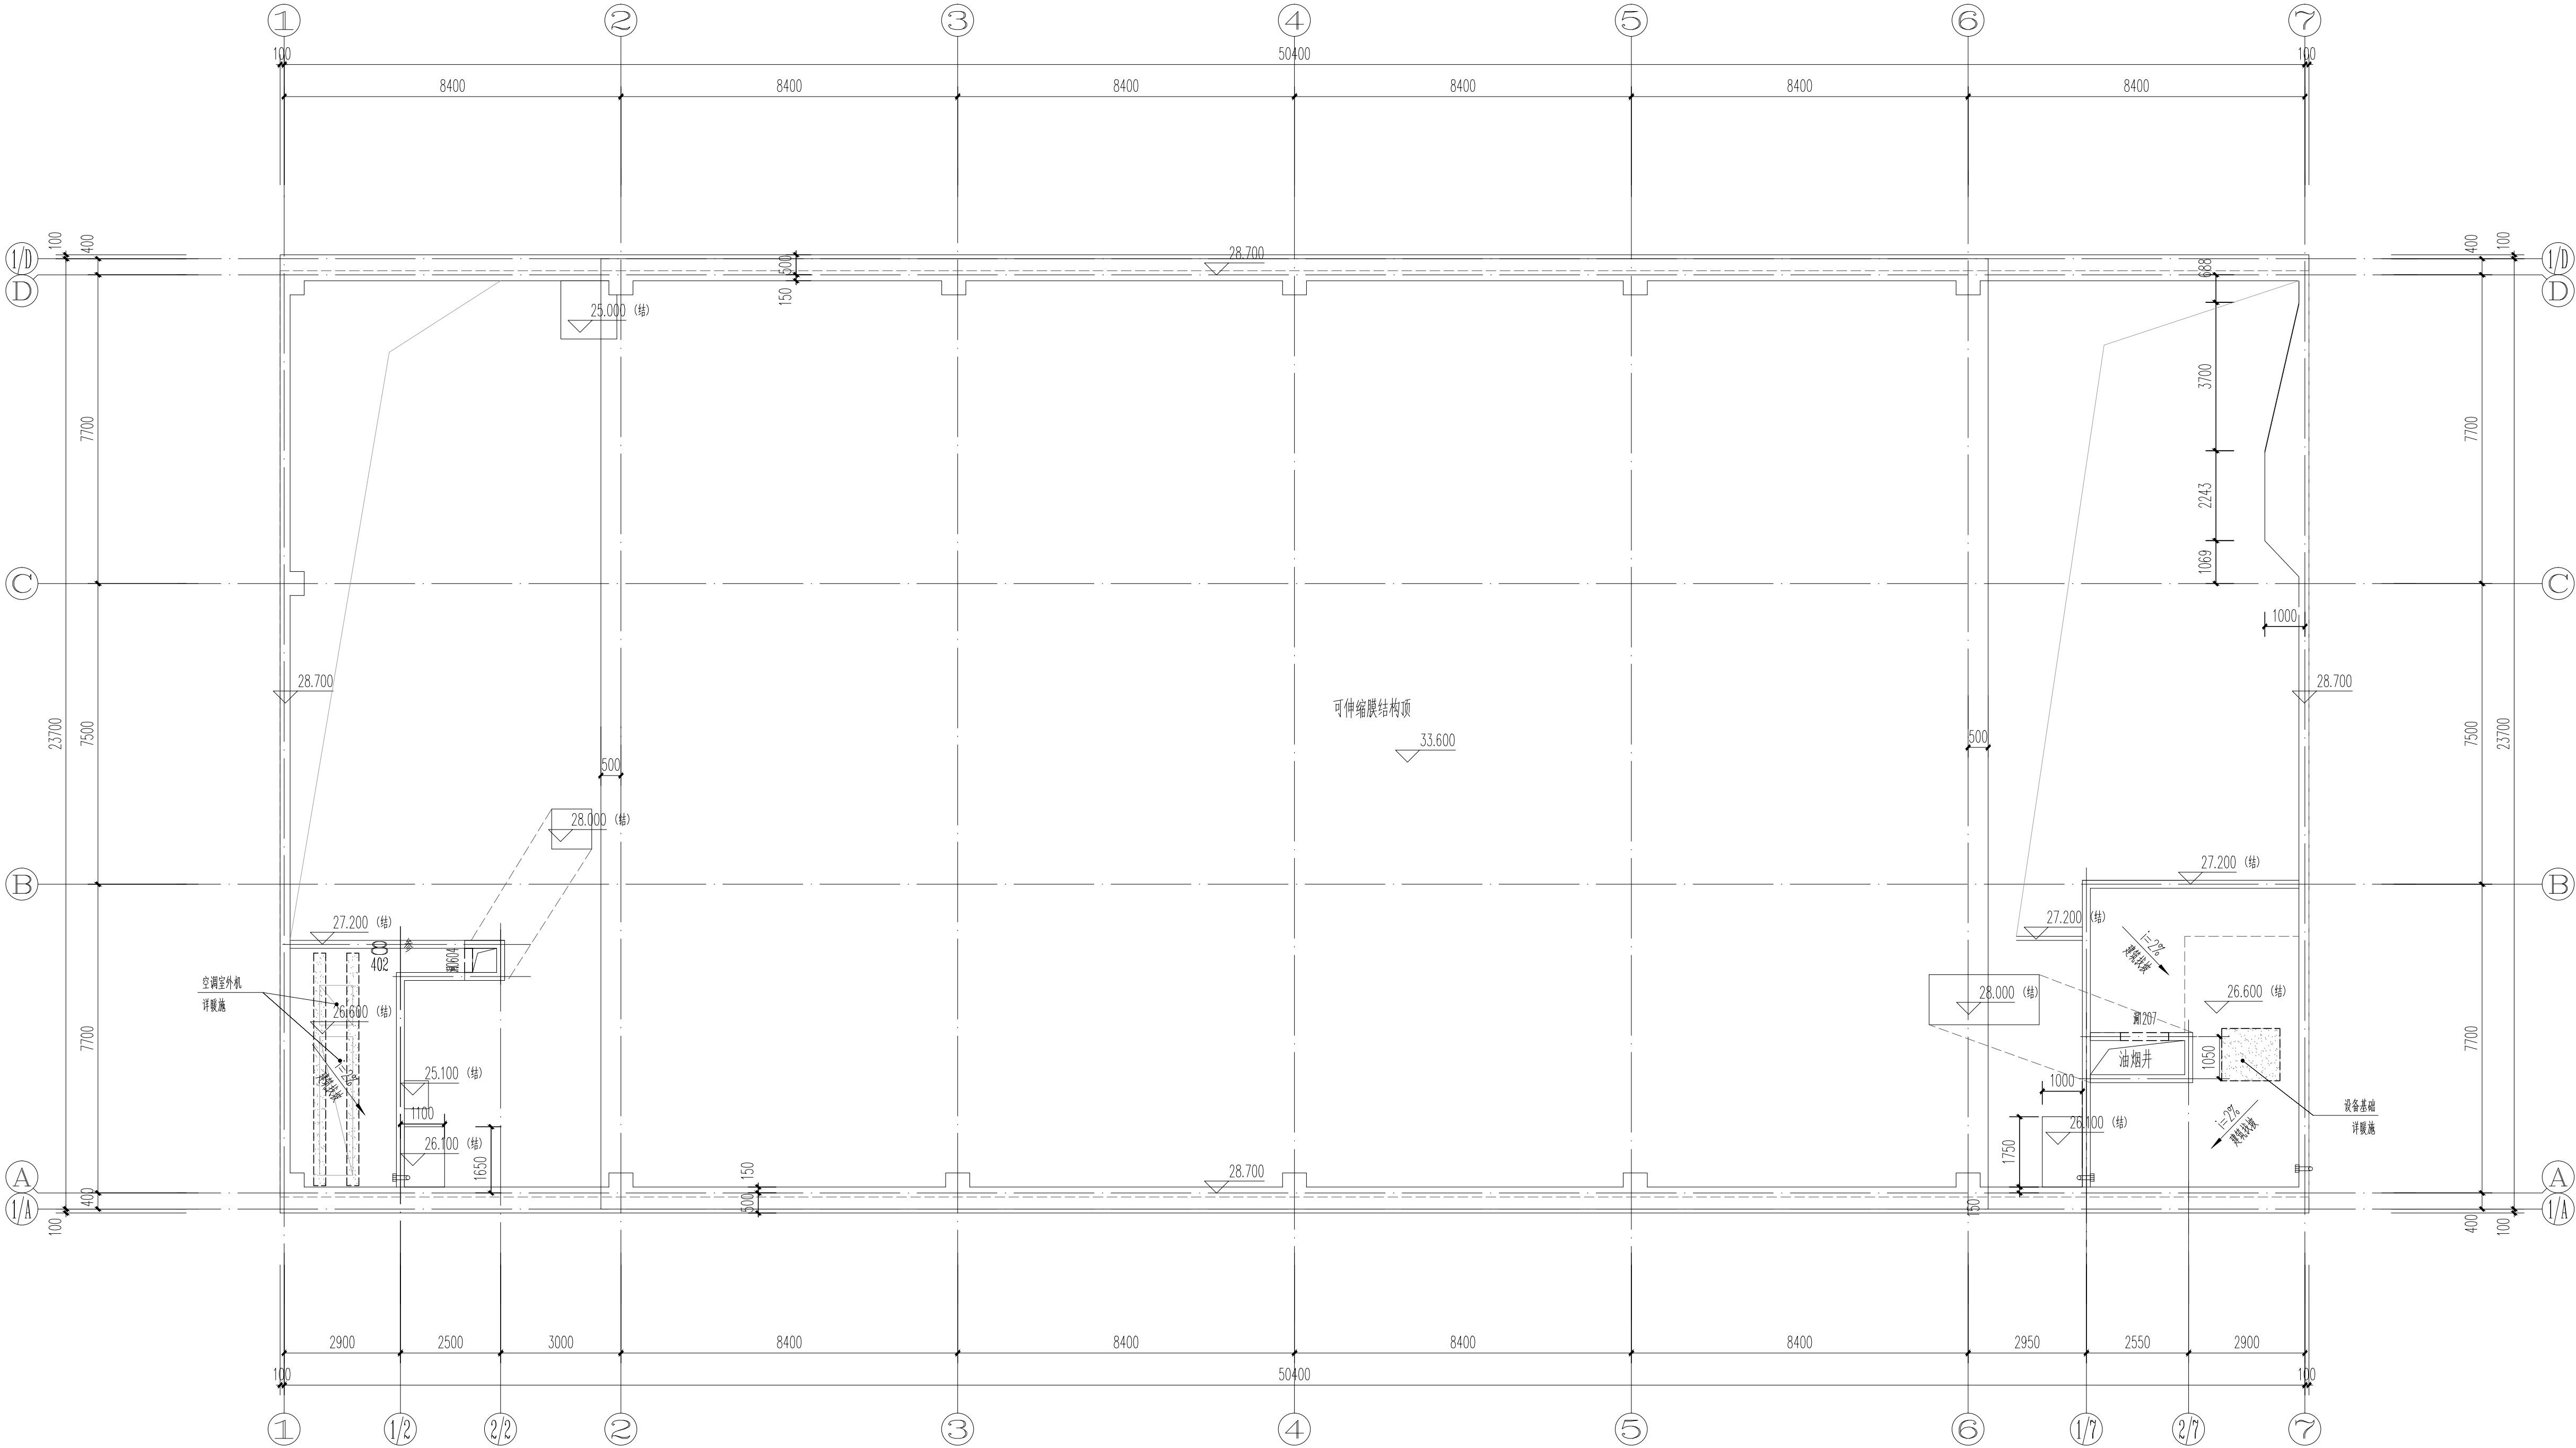

屋顶平面图 1:100

<div>天合联创</div> <div>天合联创设计有限公司</div> <div>UNITED SKY CREATIVE AND DESIGN LTD.</div>			合作设计单位 CO-OPERATED WITH		项目名称 PROJECT 丽水市消防救援支队机关风雨网球场建设工程			图名 DRAWING TITLE 屋顶平面图		
建设单位 CLIENT	阶段 STATUS	施工图	工程编号 JOB NO.		子项名称 SUBITEM		版次 VERSION NO.	第一版	专业 DISCIPLINE	建筑
			比例 SCALE	1:100	子项编号 SUBITEM NO.		日期 DATE	2024.08	图别-图号 DRAWING NO.	建筑-02

专业会签 CHECKUP			实 名	签 名
专业会签		项目负责人		
		专业负责人		
		设 计 人		
暖通	图 章	注册（执业）章		
预留		预留章		
给排水	电 气	出图章		
暖通	结 构	审图章		
		竣工章		
		本图未盖出图章无效		
			实 名	签 名
		审定人		
		审核人		
		校对入		
		制图人		

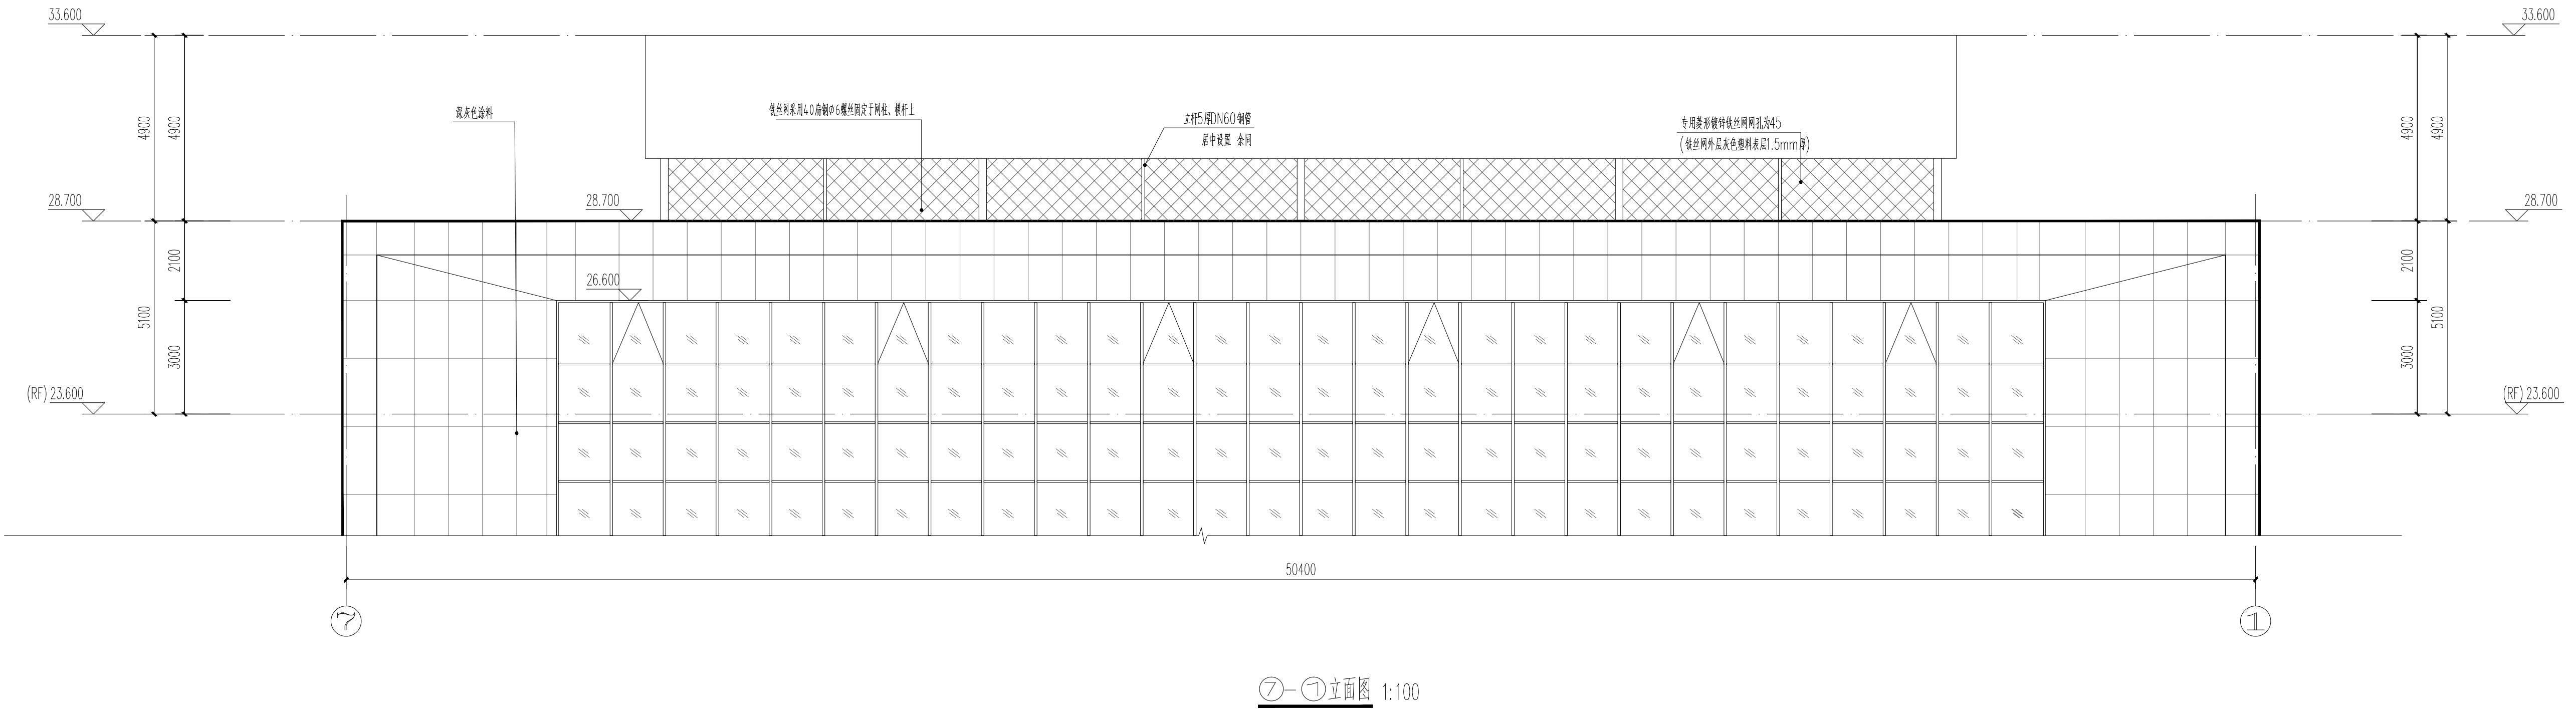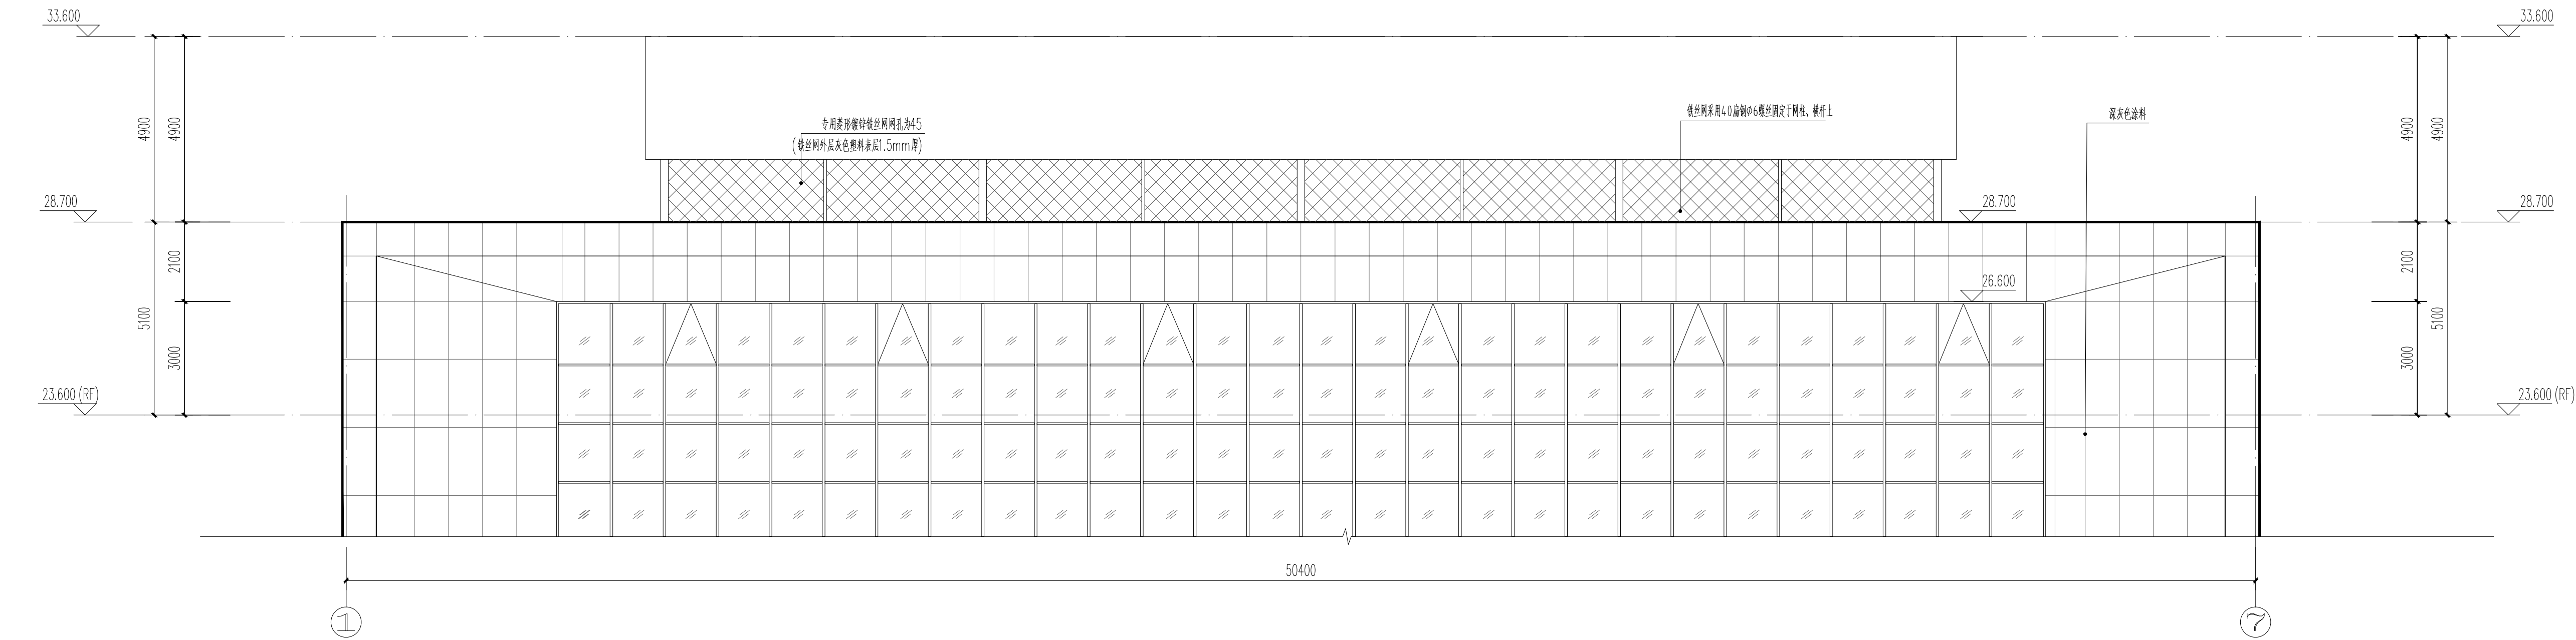


围网相关说明:

- 1、场地四周应设置围网与钢柱连接,网柱采用76和60镀锌管(灰色),网柱和球网成品采购,现场焊接、安装,含预埋件;采用优质低碳镀锌铁丝,铁丝内径Φ2.3±0.05mm,包塑后Φ3.6±0.15mm,网孔45±3mm;包塑围网采用高密度原料HDPE为基料,添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂,表面光滑细腻,并经过300℃高温塑化,表面光滑细腻;耐腐蚀、耐高温。所有露明铁件均需经过采用外表面除锈,喷两道的户外氟碳漆,钢件焊缝需锉平磨光等处理。围网立柱间距为3~5m;


<div>天合联创</div> <div>天合联创设计有限公司</div> <div>UNITED SKY CREATIVE AND DESIGN LTD</div>		合作设计单位		项目名称		图名		
		CO-OPERATED WITH		PROJECT		DRAWING TITLE		
				丽水市消防救援支队机关风雨网球场建设工程		1-7立面图、7-1立面图		
建设单位	阶段	施工图	工程编号	子项名称	版次	第一版	专业	建筑
			JOB NO.	SUBITEM	VERSION NO.		DISCIPLINE	
CLIENT			比例	子项编号	日期	2024.08	图别-图号	建筑-03
			SCALE	SUBITEM NO.	DATE		DRAWING NO.	



专业会签 CHECKUP			实 名	签 名
项 目 负 责 人		项目负责人		
		专业负责人		
		设 计 人		
注 册 工 程 师	图 章	注册（执业）章		
预 留 章		预留章		
出 图 章		出图章		
审 图 章		审图章		
竣 工 章		竣工章		
		本图未盖出图章无效		
审 定 人		实 名	签 名	
审 核 人				
校 对 人				
制 图 人				

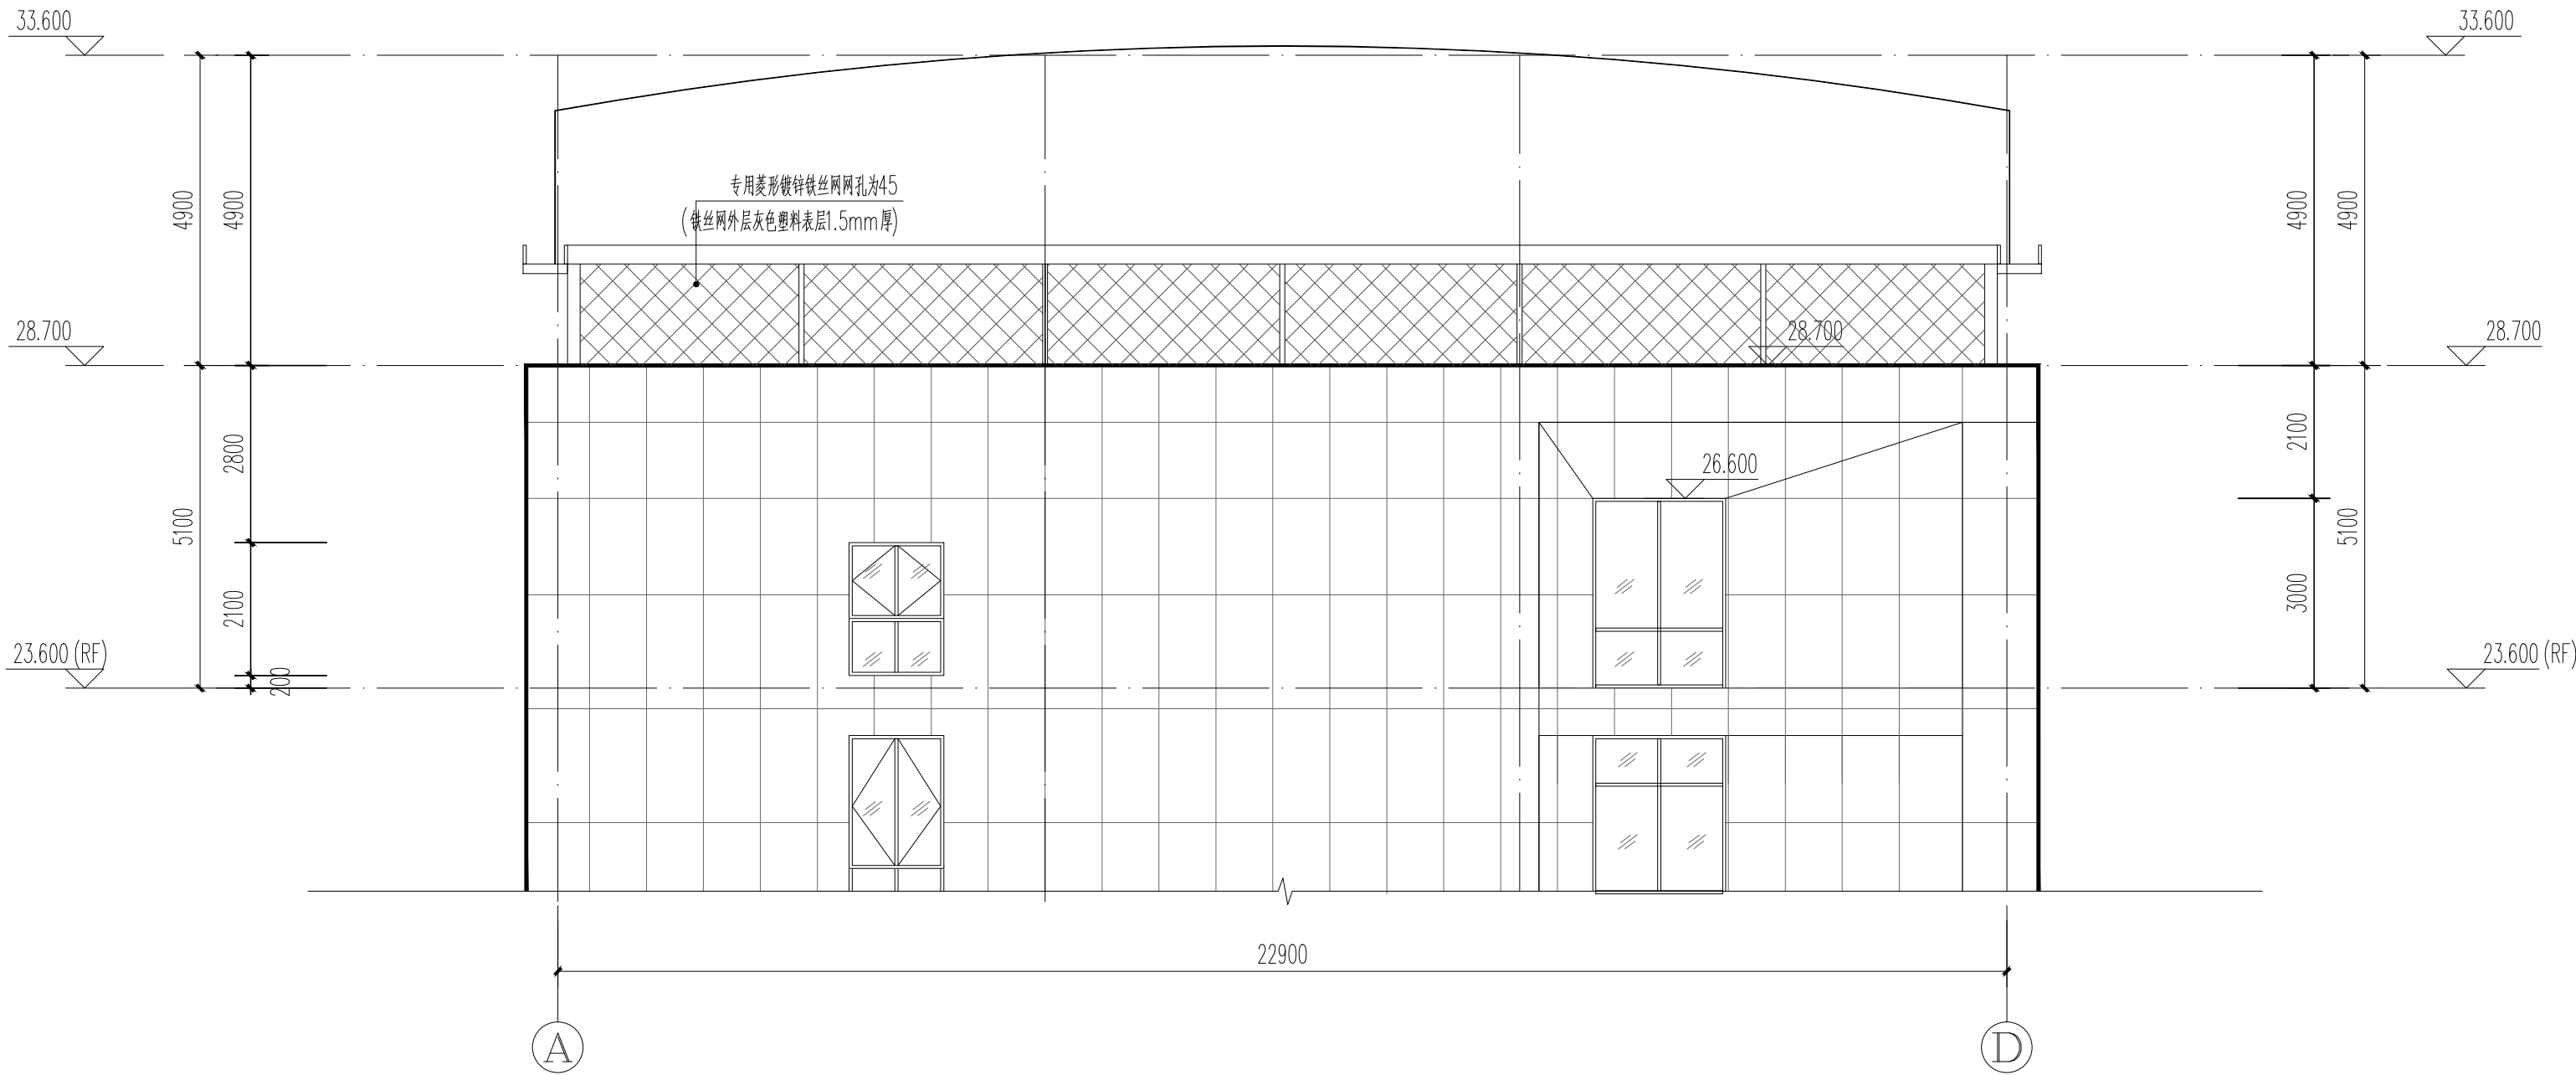

A—D立面图 1:100

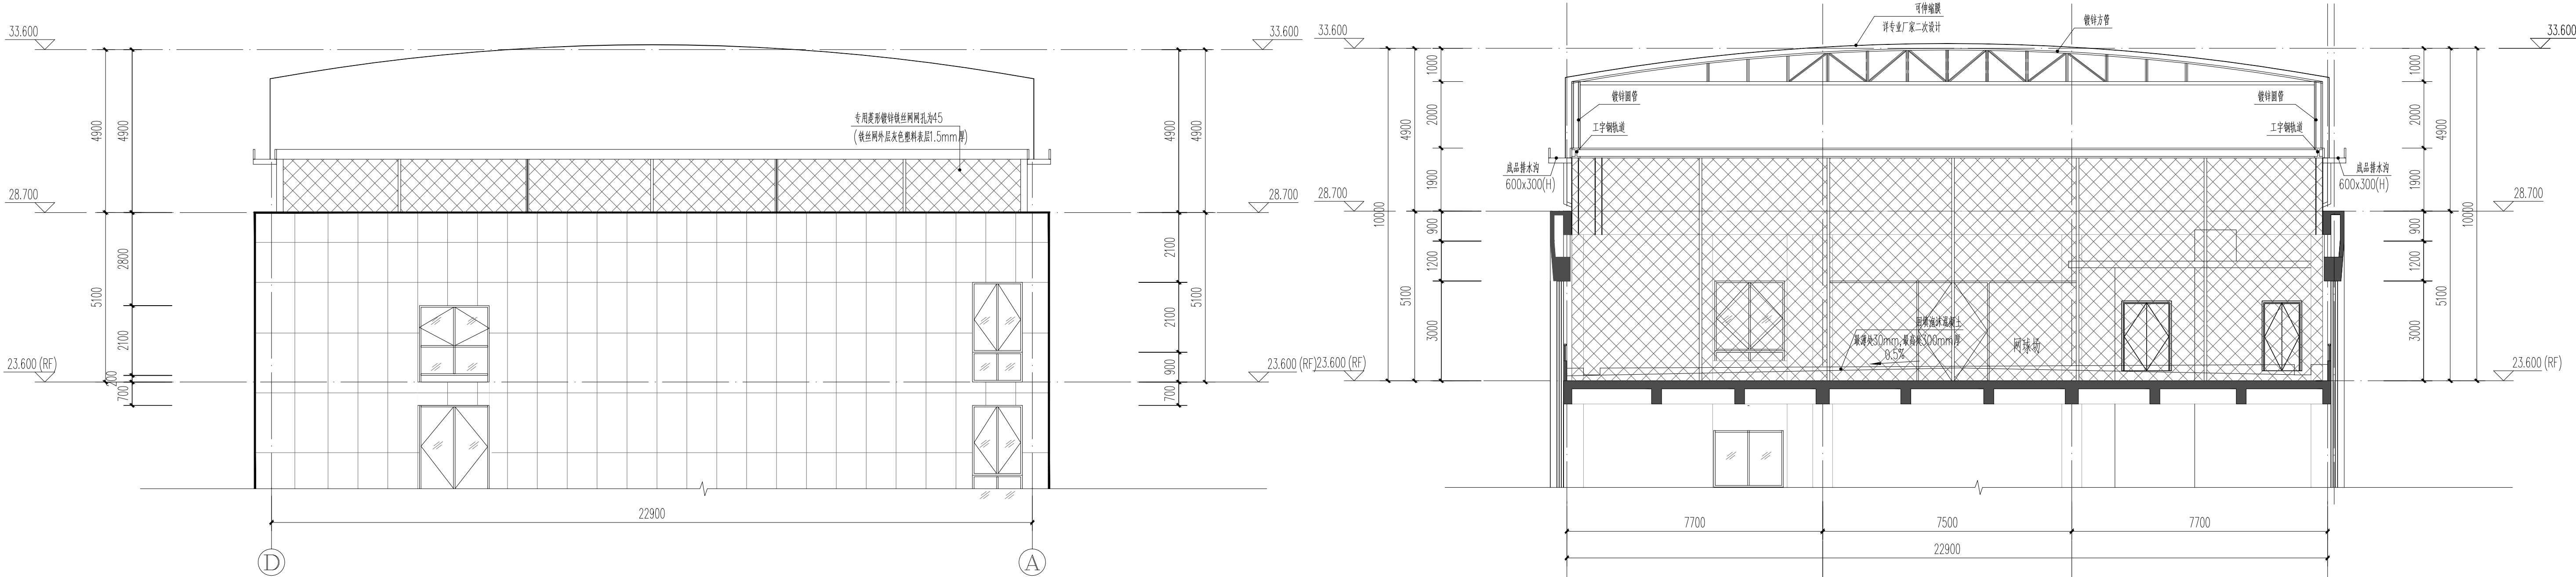

D—A立面图 1:100

1—1剖面图 1:100

<div>天合联创</div> <div>天合联创设计有限公司</div> <div>UNITED SKY CREATIVE AND DESIGN LTD.</div>			合作设计单位 CO-OPERATED WITH		项目名称 PROJECT 丽水市消防救援支队机关风雨网球场建设工程			图名 DRAWING TITLE A-D立面图、D-A立面图 1-1剖面图		
建设单位 CLIENT	阶段 STATUS	施工图	工程编号 JOB NO.		子项名称 SUBITEM		版次 VERSION NO.	第一版	专业 DISCIPLINE	建筑
			比例 SCALE	1:100	子项编号 SUBITEM NO.		日期 DATE	2024.08	图别-图号 DRAWING NO.	建筑-04