

图 纸 目 录 (第一版)


[illegible][illegible]









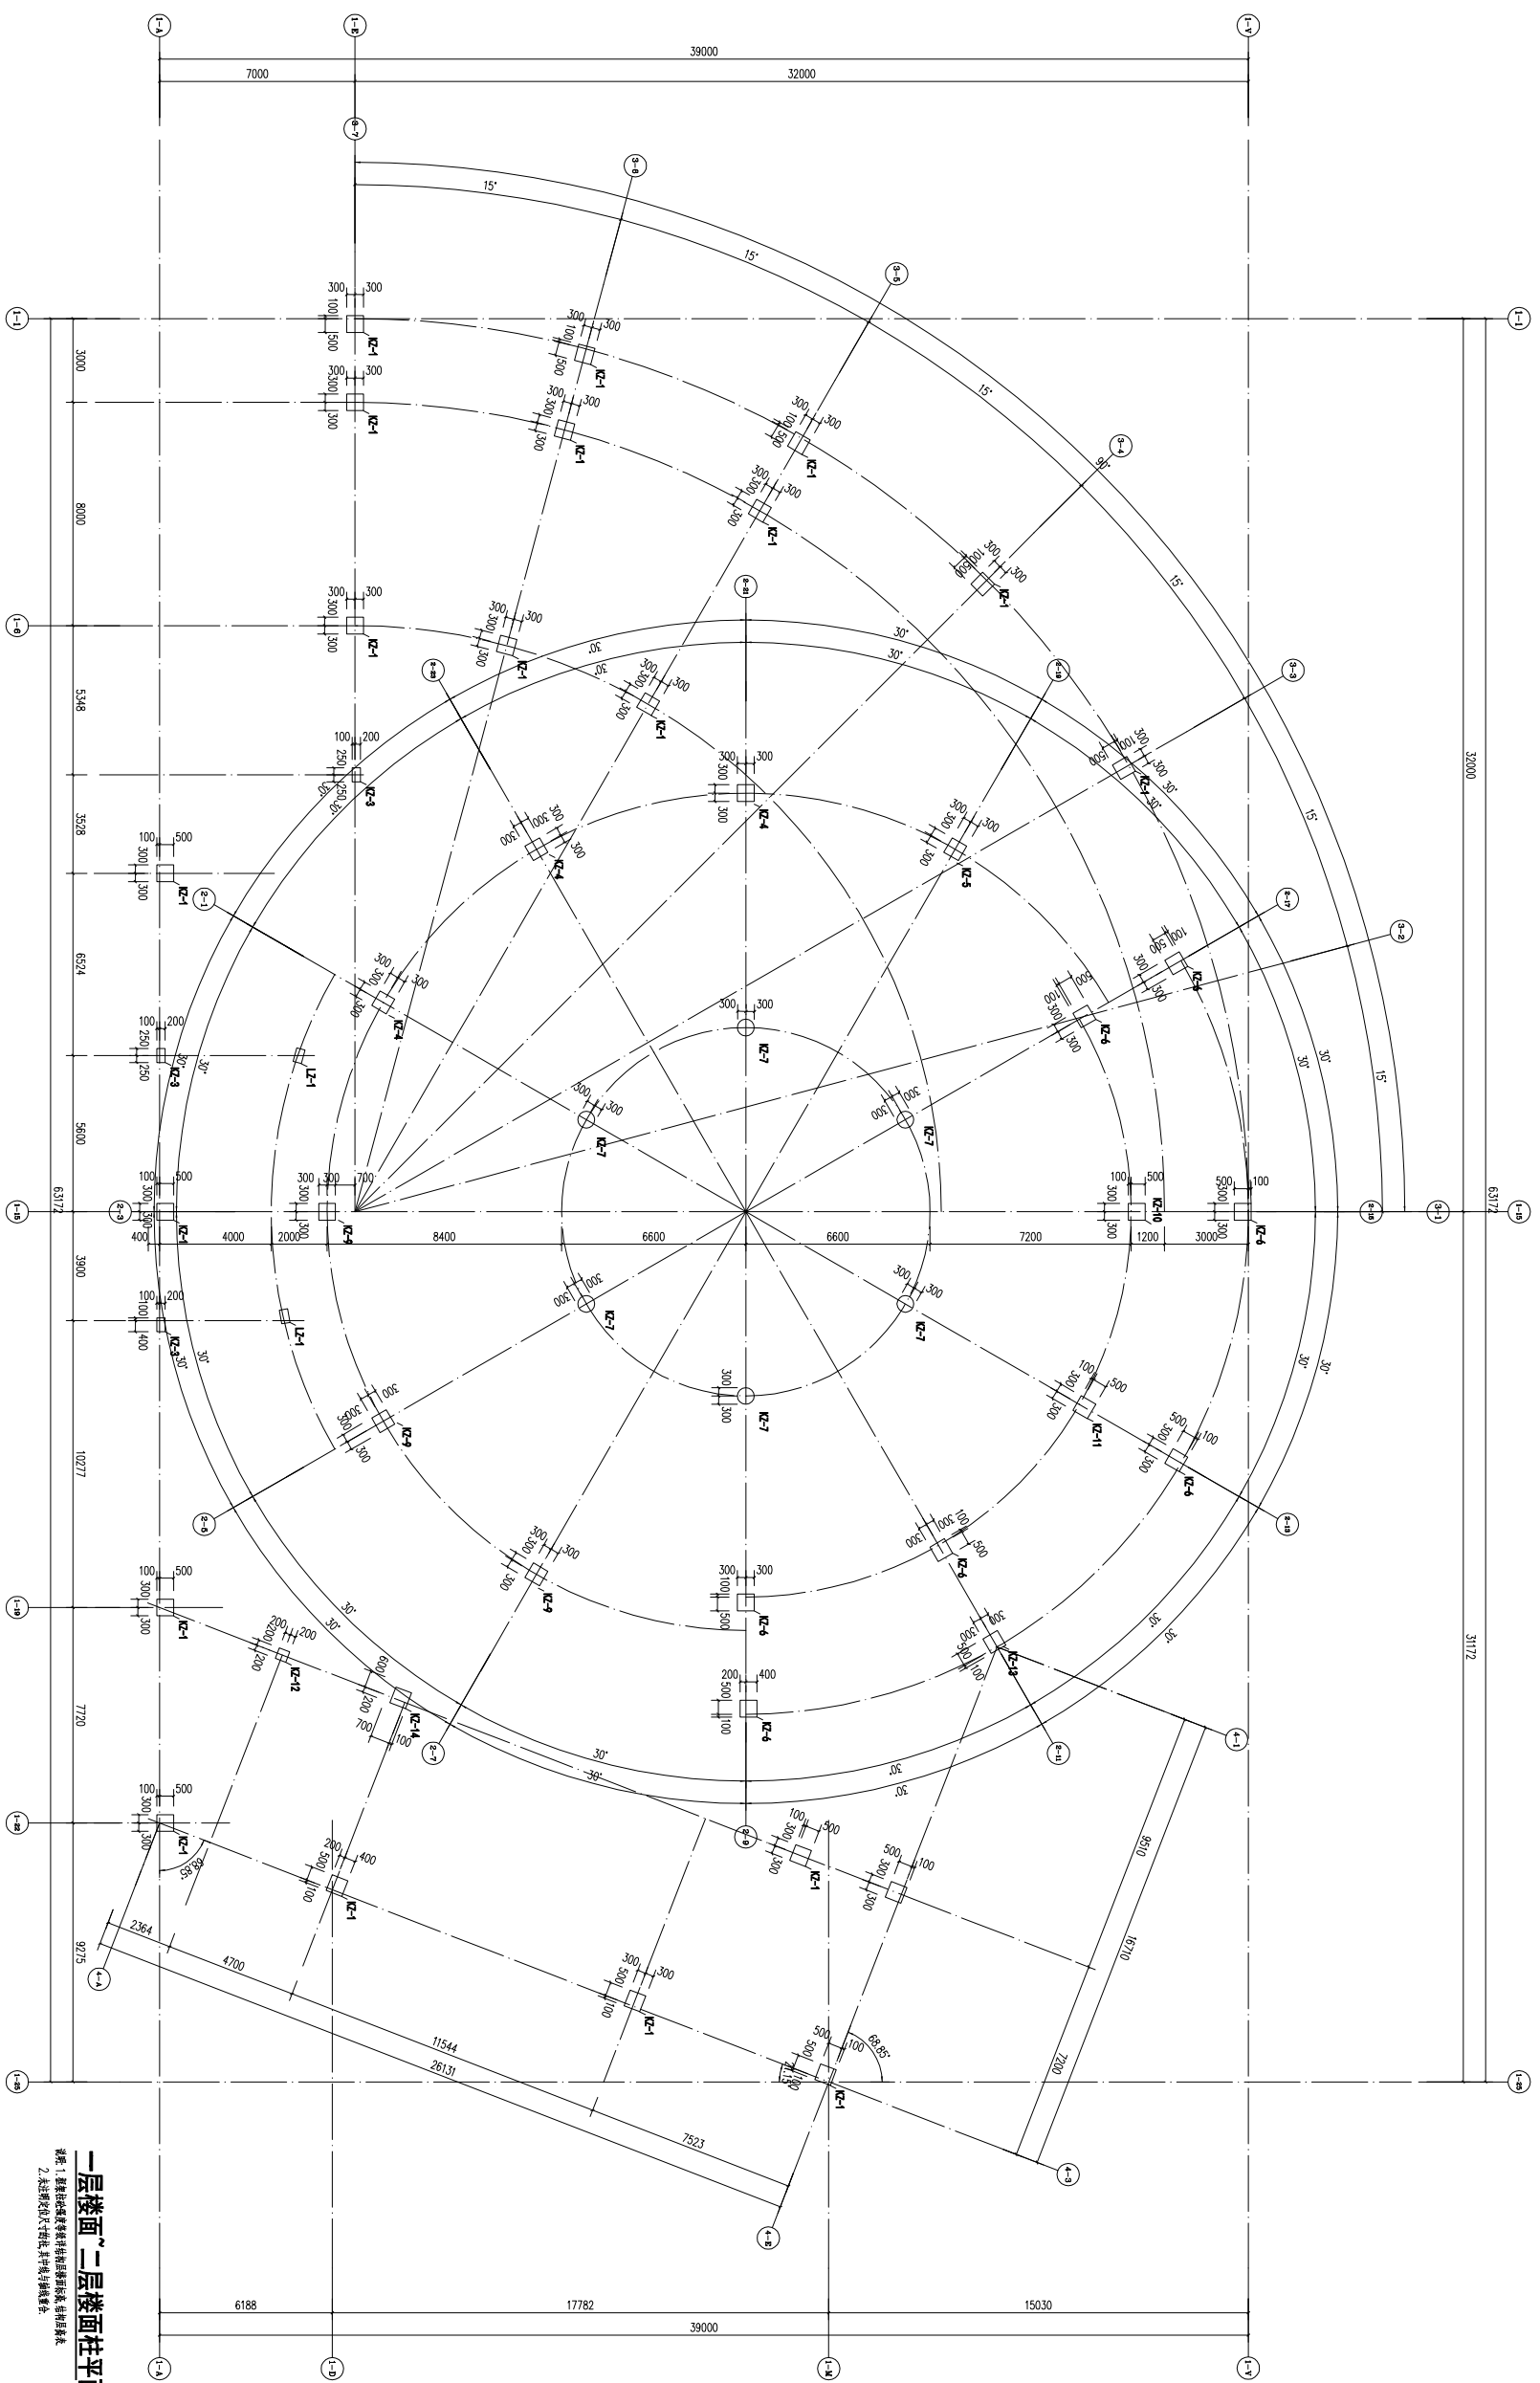

项目负责人	姓名	签名
专业负责人		
设计人		
审核人		
校对人		
审批人		
会签人		
签字人	地气	
审核人	暖通	
审核人	给排水	

个人盖章处:

备注:本图由甲方提供(供方负责)乙方负责实施


监理单位:桂林市人民政府办公室  
桂林市人民政府办公室

工程名称:桂林市人民防空教育培训基地

子项名称:

图名:二期修建性平面图

图例	工号	数量
空地	图号	04
水域	图注	

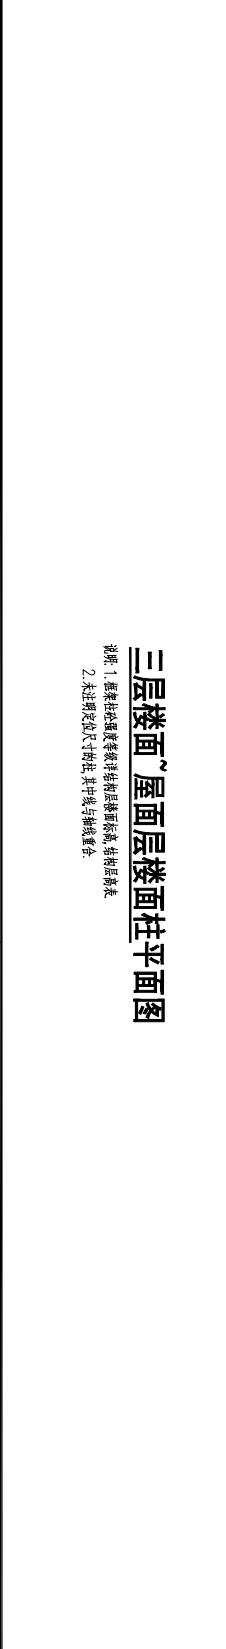

说明 1. 绝缘柱强度等按《洋灰面层楼面》高、结构层厚度。  
2. 未注明定位尺寸时, 其中梁与轴重合。


---









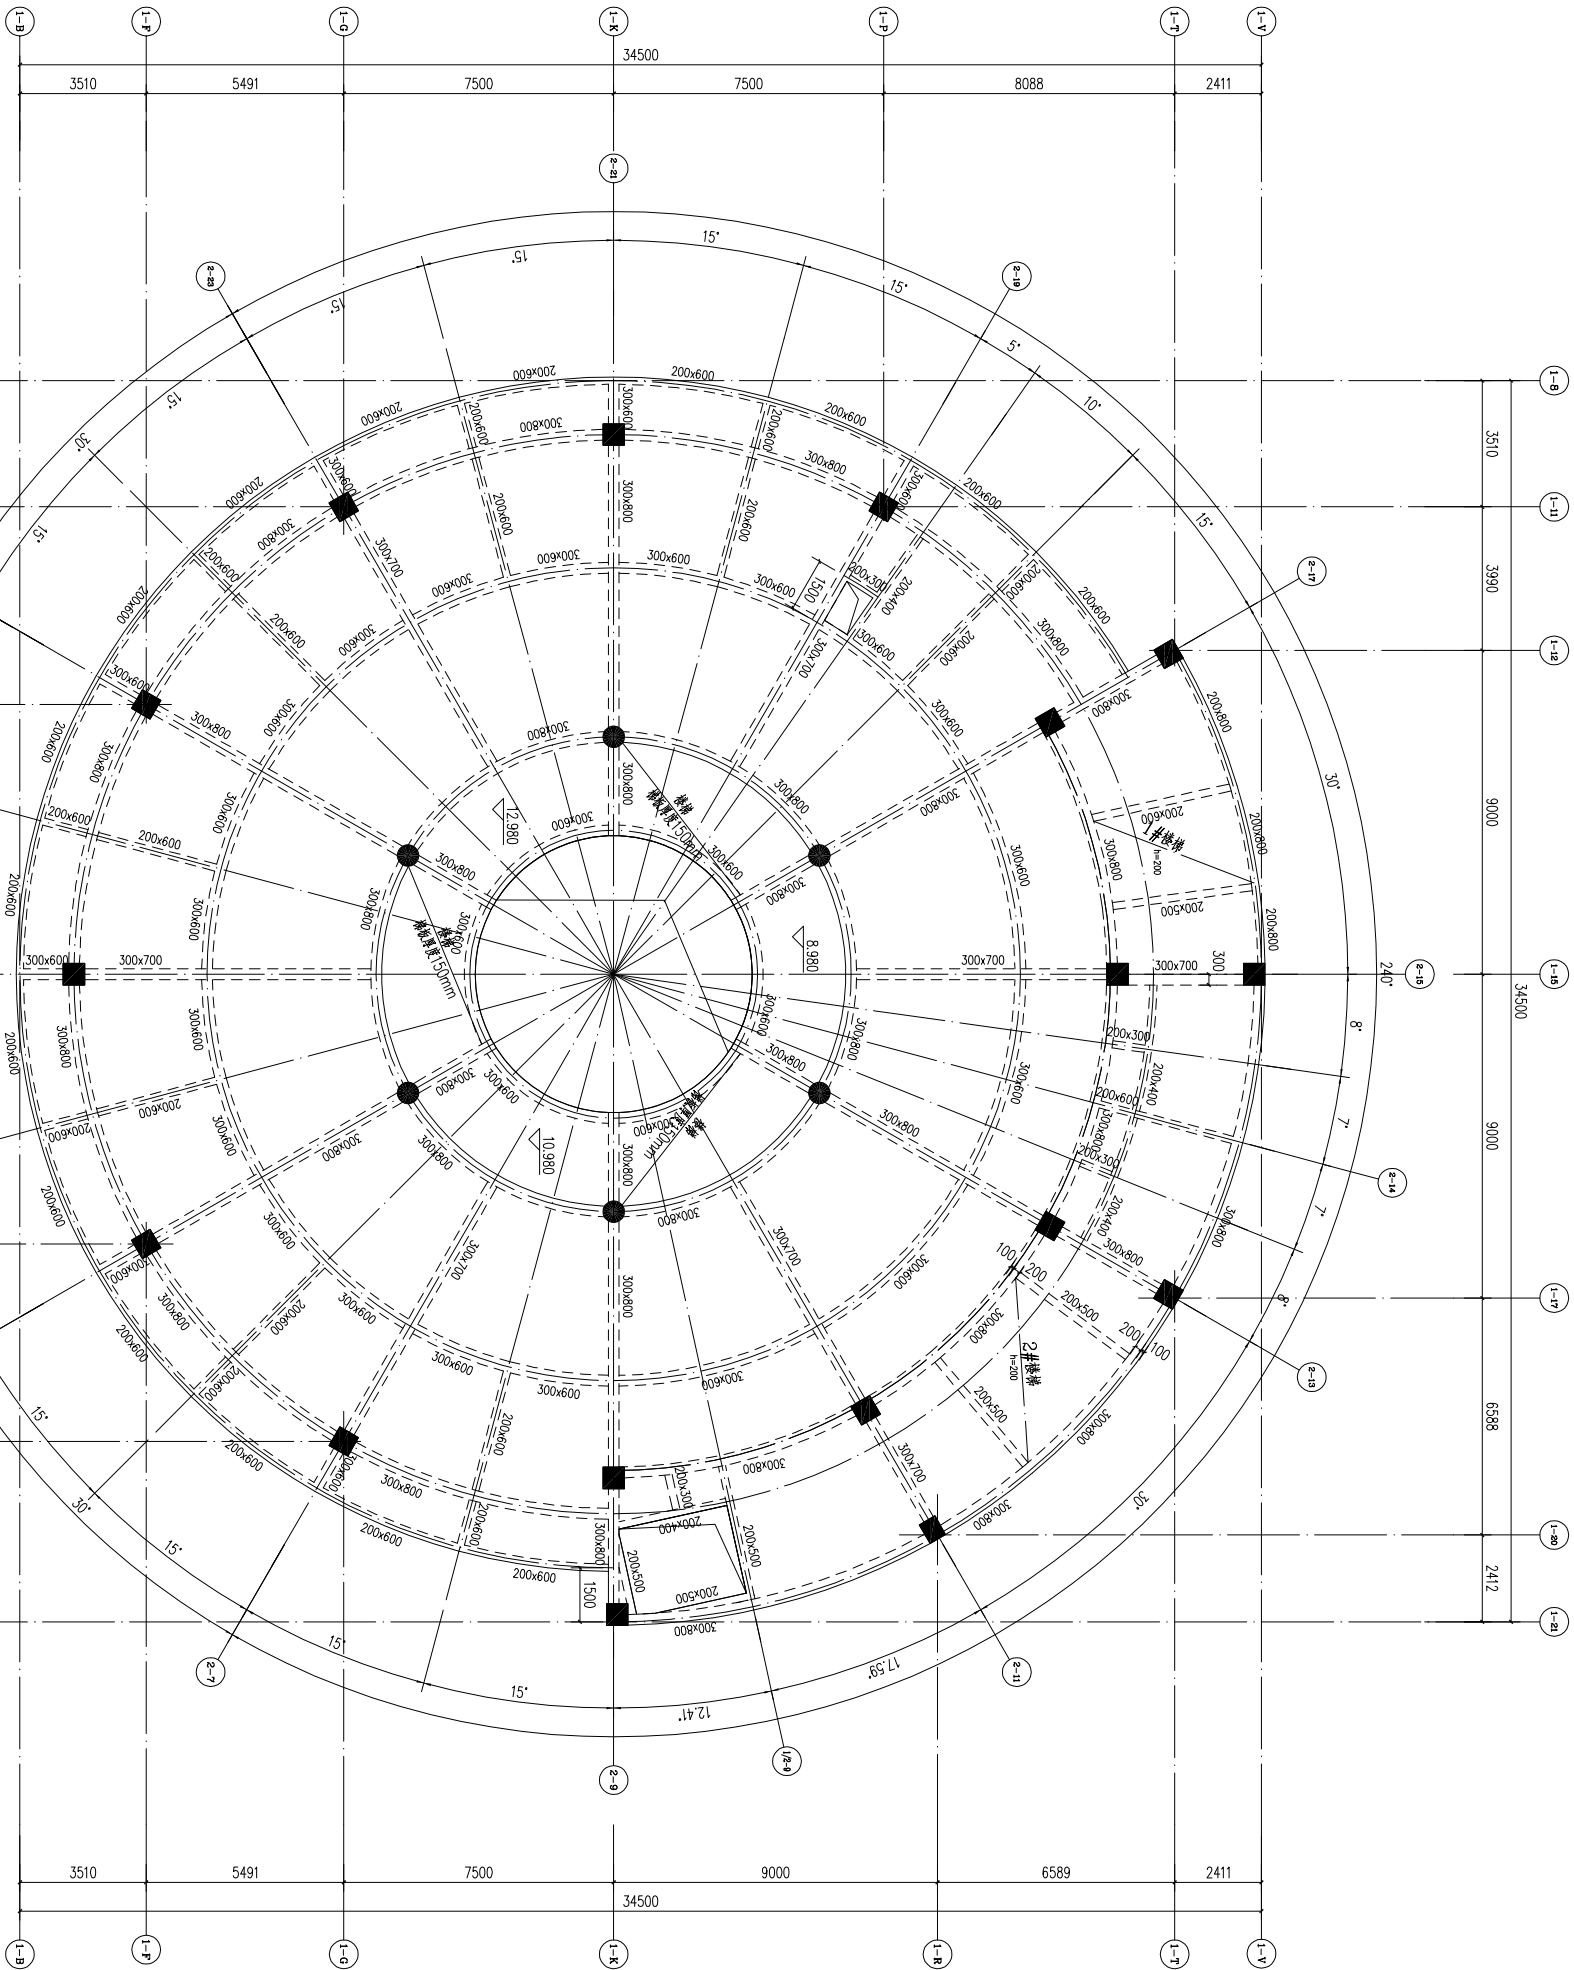

三层结构平面布置图

- 说明: 1. 本层结构基准标高为2.980m.  
2. 本层未注明板厚均为20mm.  
3. 未标注定位尺寸的梁均以轴线居中布置(或柱边平梁边).  
4. 电梯井四周设置圈梁(墙厚200), 四周设置圈梁(墙厚200).

项目负责人		姓 名	姓 名
专业负责人			
设计人			
制图人			
校对人			
审核人			
审定人			
金 属 架		电 气	
结 构		暖 通	
给排水		概预算	
个人专业用章			
单位出图专用章(必须出图专用章无缺)			
建设单位		桂林市人防办公室	
工程名称		桂林市人防办公室(人防工程)	
子项名称			
图名		三层结构平面布置图	
阶段	工程号		08
	图号		
	专业		
	比例		
日期			



- 说明: 1. 本层结构基准标高为 8.980m.
2. 本层未注明板厚均为 20mm.
3. 未标注定位尺寸的梁均以轴线居中布置 (或过边平梁边).
4. 电梯井四角设置构造柱 (墙厚 200), 四周设置圈梁 (墙厚 200).

单位工程名称(朱基故居专项维修工程)					
建设单位	桂林市人民防空办公室				
监理单位	桂林市人民政府宣传教育基地				
设计单位名称					
子项名称					
图名	四层结构平面布置图				
楼层	工程号	层数	比例	日期	
	09				



说明: 1. 本层结构基准标高为3.600m。  
2. 本层未注明板厚均为20mm。  
3. 未标注定位尺寸的房间均以轴线居中布置(或柱边平梁边)。