


会 签 栏
建 筑
结 构
给 排 水
暖 通
电 气

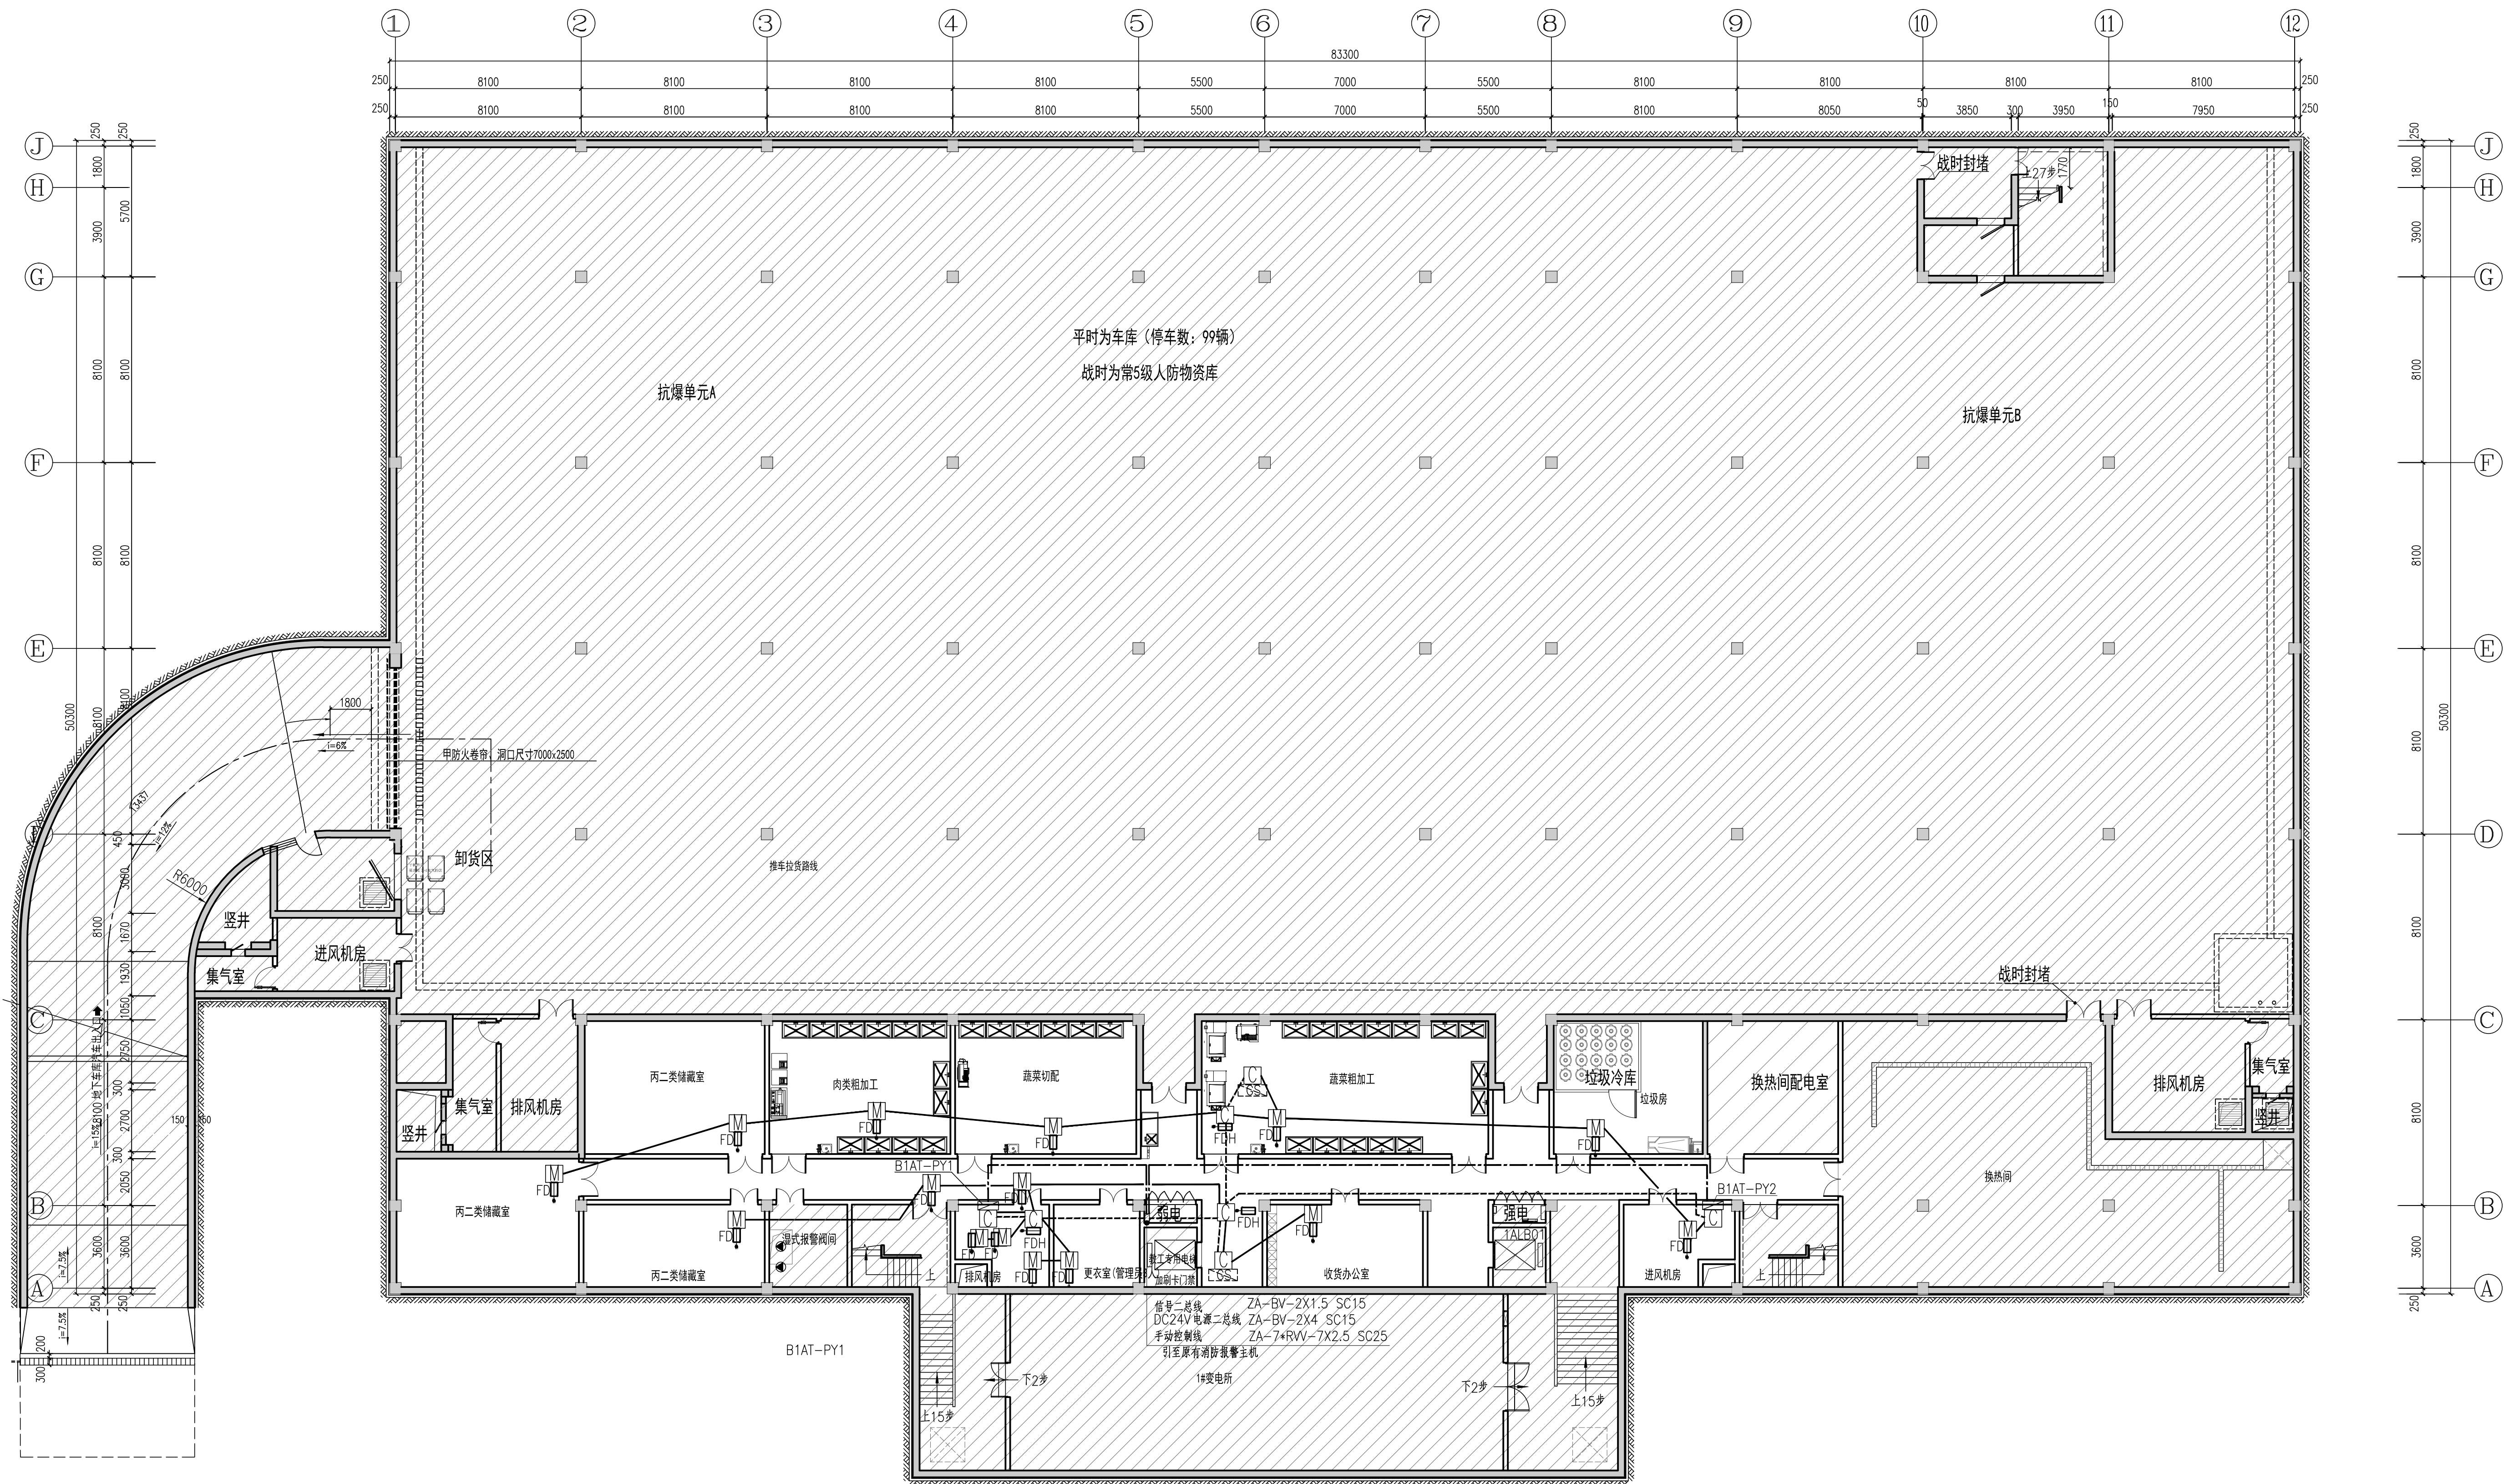

地下一层消防平面图 1:150

线 型	名 称
————	信号二总线 ZA-BV-2X1.5 SC15
-----	DC24V 电源二总线 ZA-BV-2X4 SC15
———/———	手动控制线 ZA-7*RVV-7X2.5 SC25

设计单位	
<div></div> <div>中兴胜工程设计有限公司</div> <div>Zhong XingSheng Engineering Design Co., Ltd.</div> <div>工程设计资质：甲级 A14015500</div>	
本图纸版权归本院所有。不得用于本工程以外范围。	
建设单位	
克拉玛依职业技术学院	
项目名称	
克拉玛依职业技术学院第一学生餐厅 非人防区域改造方案设计服务项目	
图纸名称	
地下一层消防平面图	
设计编号	XS (XJ) -JZ-2025001
设计阶段	施工图
专 业	电 气
版 本	第一版
图 号	电施-06
项目负责人	张 鑫
专业负责人	肖楚鹏
审 定 人	范虎东
审 核 人	肖楚鹏
校 对 人	孟向军
设 计 人	王泽宇
出图日期	2025年02月
本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效	