



总配电系统图

9		穿低压流体输送用焊接钢管(钢管)敷设	SC15	米	95.8	(结果不含垂直长度)
8		BV导线	BV,2.5	米	287.4	(结果不含垂直长度)
7		引线		个	2	
6		轴流风扇		台	2	
5		密闭三极开关		个	2	距地1.4m
4		双联开关		个	2	距地1.4m
3		淋浴器插座		个	8	距地2.5m
2		LED 面板灯		盏	8	300X300(吸顶安装)
1		照明配电箱		台	3	底边距地1.5m
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

注：不得随意更改尺寸施工 如有任何不符事宜，请在施工量与设计师协调。  
本图设计内容未经设计审核不得在其他地方使用。

设计资质章

注册建筑师章

注册结构师章


新疆润疆工程设计  
有限责任公司

建筑行业（建筑工程）甲级【A165001960】  
岩土工程（勘察、治理）乙级【B265001967】  
市政行业 丙级【A265001967】  
城乡规划 丙级【新】城规编（K63036）  
单位地址：中国新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市伊犁河路2号  
联系电话：区号：--0999 一分院8341055 二分院8323619  
三分院8325225 方案创作室：8325261 修缮分院8325138  
设备分院8341070 测绘审图分院8323969

签署栏			
制图	姬小龙		
设计	姬小龙	姬小龙	
专业负责	姬小龙		
方案设计			
校对	桑家成	桑家成	
审核	张奎生	张奎生	
项目负责人			
批准			

会签栏			
建筑		给排水	
结构		暖通	
电气		智能	

建设单位	霍尔果斯市教育局		
设计编号	Z-2025-03-000	设计阶段	施工图
项目名称	莫乎尔中心学校浴室改造		
图纸内容	电气改造平面图		
图号	电施	修改版本	日期 2025. 06
条形码			

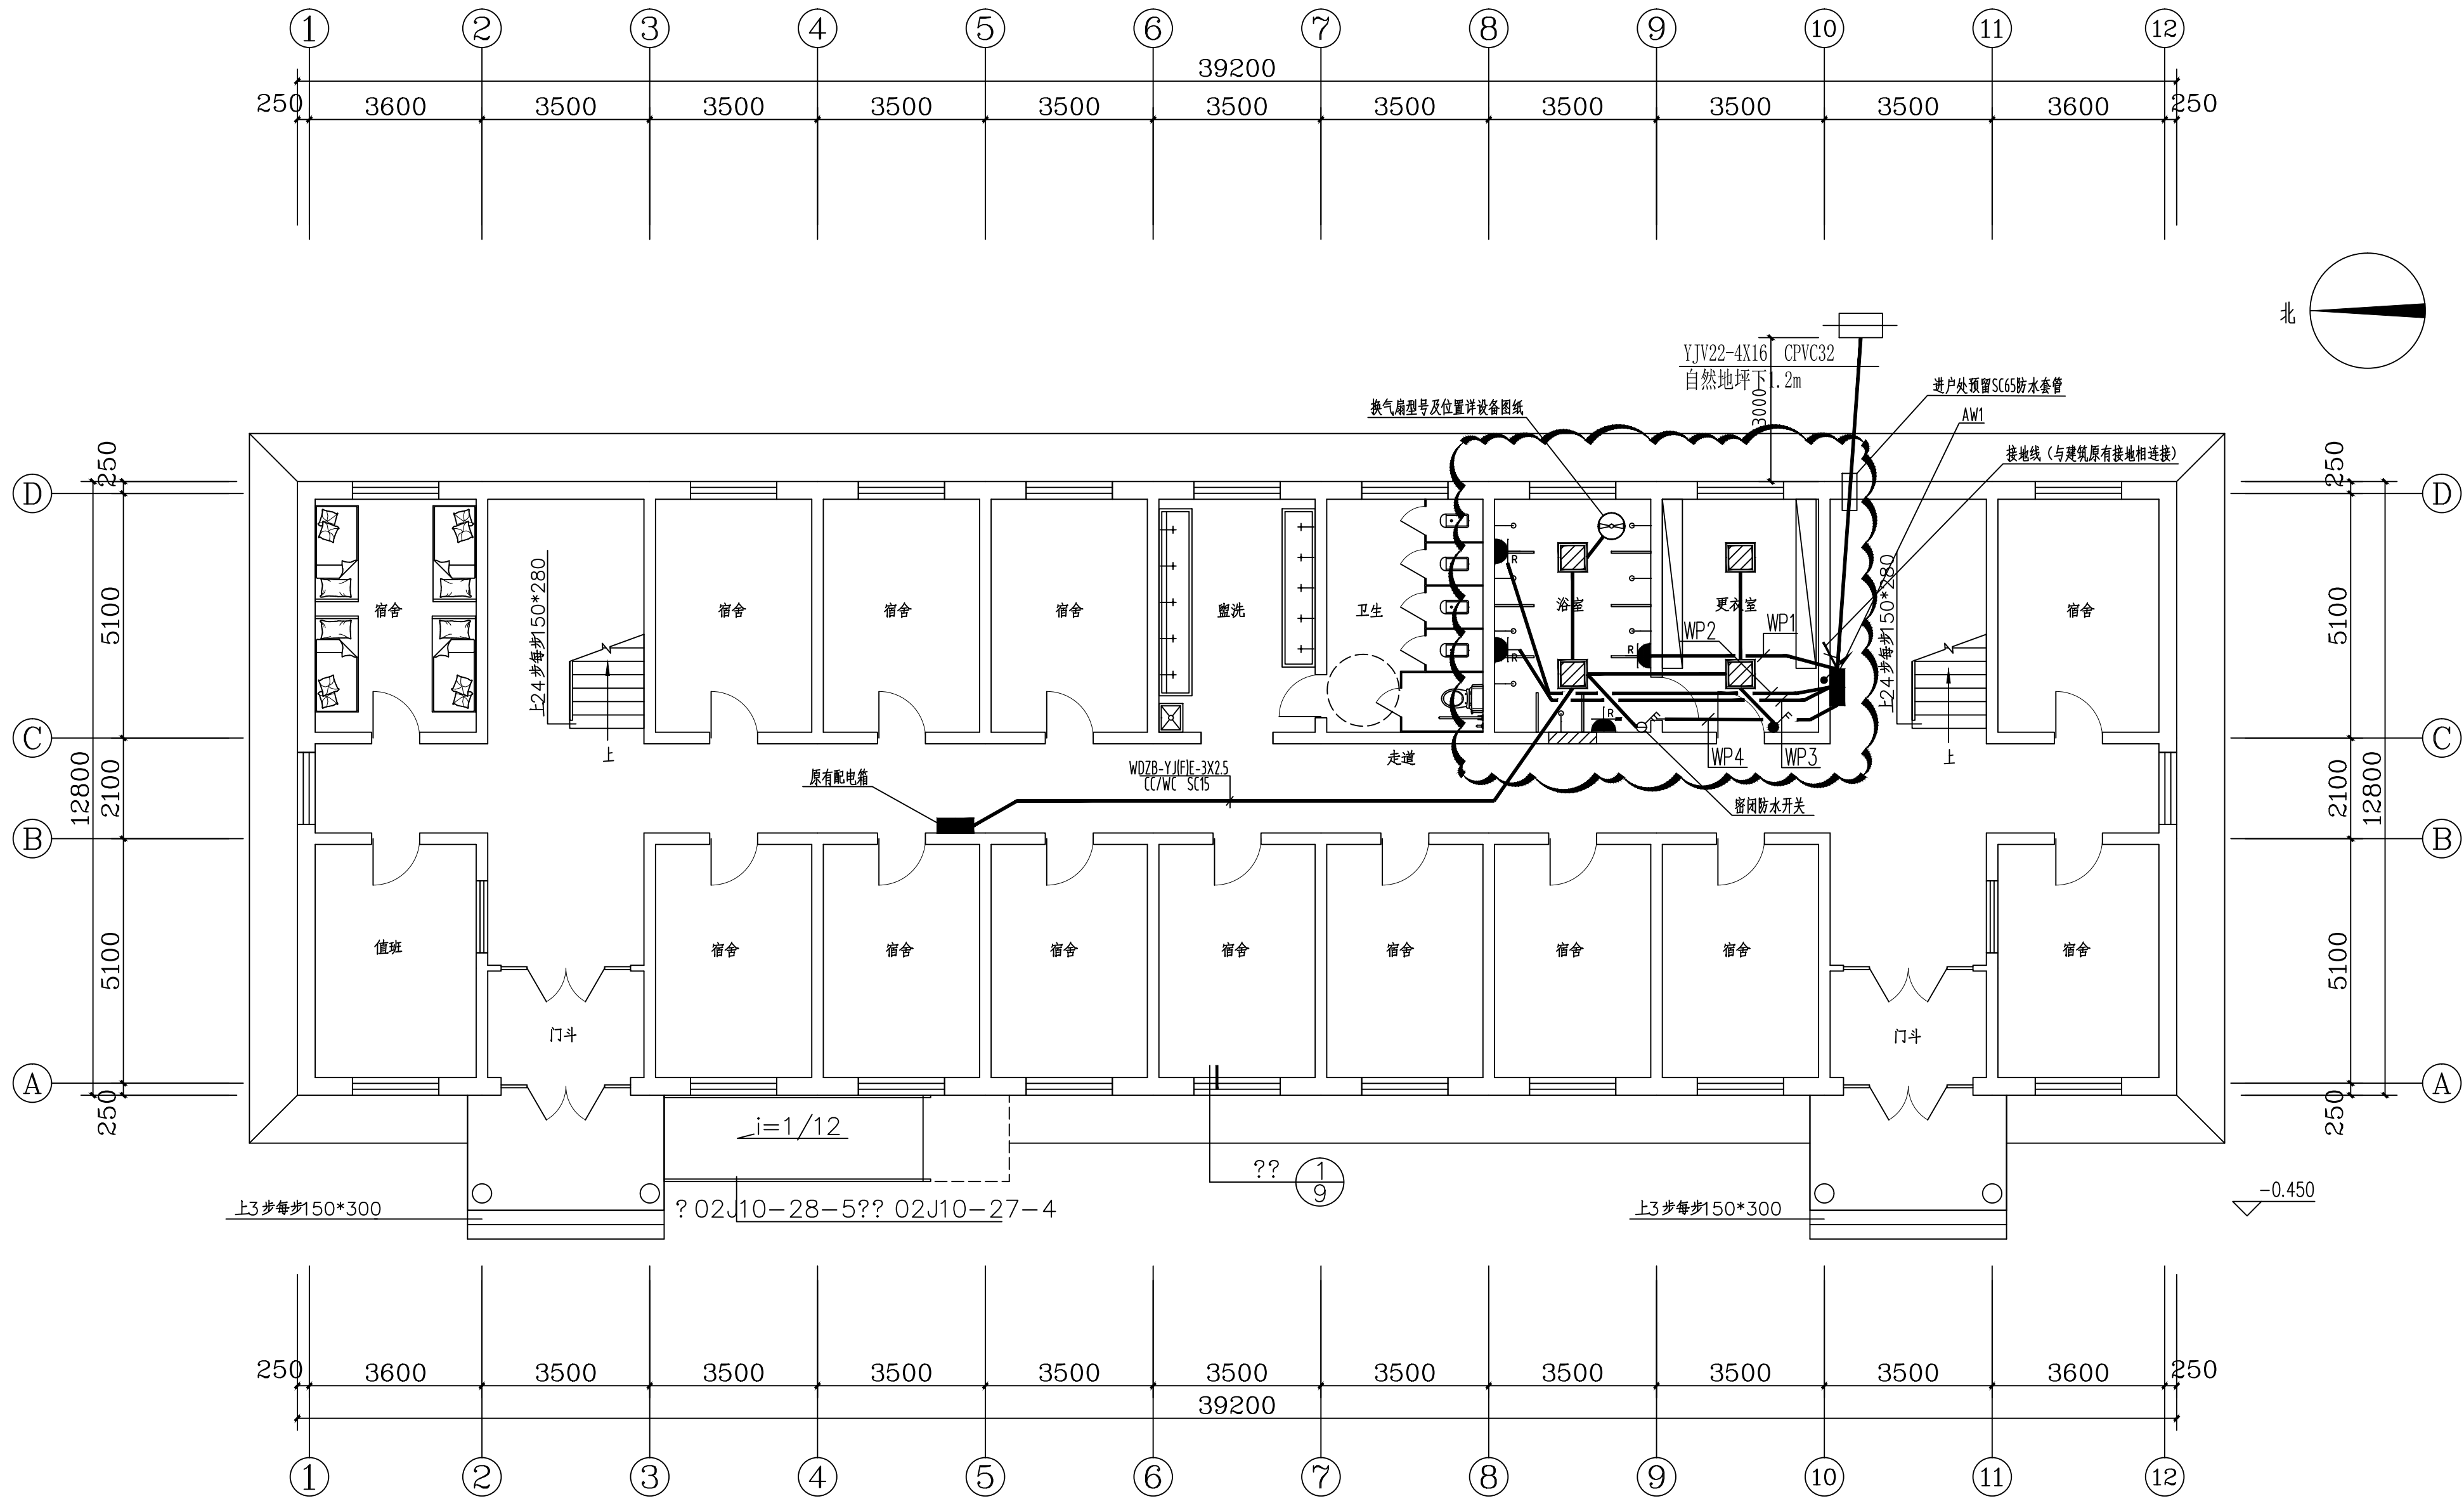


????? 1:100  
??????? 500.03

注：不得篡改图纸尺寸施工  
如有任何不符事宜，请在施工前与设计单位沟通。  
本图设计内容未经设计单位审核不得在其他地方使用。

设计资质章

注册建筑师章

注册结构师章



新疆润疆工程设计  
有限责任公司

建筑行业（建筑工程）甲级【A165001960】  
岩土工程（勘察、治理）乙级【B265001967】  
市政行业 丙级【A265001967】  
城乡规划 丙级【新】城规编【K63036】

单位地址：中国新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市伊宁市海康路2号  
联系电话：区号：--0999 一分院8341855 二分院8323619  
三分院8325225 方案创作室：8325261 维修分院8325138  
设备分院8341078 规划分院8323969

? ? ?		
? ?	姬小龙	姬小龙
? ?	姬小龙	
????	姬小龙	
????		
? ?	桑家成	桑家成
? ?	张奎生	张奎生
?????		
? ?		
? ? ?		
? ?		???
? ?		? ?
? ?		? ?
????	霍尔果斯市教育局	
????	GZ-2025-03-000	???
????	莫乎尔中心学校浴室改造	
????	电气改造平面图	
? ?	电施	????
???		??
???	2025. 06	

