

三、报价明细清单



项目名称：浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目

项目编号：HSZB-2024-971



标项：一

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
1	风冷模块冷水机组 (核心产品)	天加	▲1. 每台制热量≥140KW(工况:7℃环温, 45℃出水) ★2. 每台制热总功率≤44KW ▲3. 每台制冷量≥130KW(工况:35℃环温, 7℃出水) ★4. 变频一级能效	14 台	120000	1680000
2	空调水管带保温		1. 无缝钢管二次镀锌 DN300 2. 壁厚≥6.0mm 3. 保温材料: 橡塑, 厚度≥60mm	200 米	330	66000
3	室外及机房管道铝皮包装		铝皮厚度≥0.3mm	1 项	4495	4495
4	过滤器		1. 材质: 不锈钢 2. DN80	14 个	300	4200
5	软接		1. 材质: 橡胶 2. 规格: DN80	28 个	50	1400
6	蝶阀1		1. 材质: 不锈钢 2. DN80	28 个	130	3640
7	蝶阀2		1. 材质: 不锈钢2. DN125	2 个	500	1000
8	蝶阀3		1. 材质: 不锈钢2. DN200	2 个	600	1200
9	蝶阀4		1. 材质: 不锈钢2. DN300	2 个	800	1600
10	分集水器电动阀		DN200	8 个	1000	8000
11	弹簧压力表		1. 黄铜接头 2. 指针显示	28 个	80	2240
12	双金属温度计		1. 不锈钢探杆 2. 指针显示	28 个	80	2240
13	风冷模块冷水机组主机安装			14 台	2000	28000


14	风冷模块冷水机组主机钢制基础		1. ≥20#槽钢 2. 防锈处理	14 台		2000	28000
15	主机及末端远程控制		支持 PC 端运行监测	1 项		10000	10000
16	电缆		WDZB-YJY-4×185+1×95	1 项		224000	224000
17	电缆		WDZB-YJY-4×35+1×16	1 项		24960	24960
18	户外不锈钢配电柜		1800mm×700mm×400mm	2 台		5000	10000
19	热镀锌桥架		200mm×100mm	1 项		6000	6000
20	热镀锌桥架		500mm×100mm	1 项		30000	30000
21	吊装费			1 项		5000	5000
22	空调系统安装调试			1 项		2000	2000
23	立式空气处理机组1	天加	1. 风量≥4000m ³ /h 2. 制冷量≥29.6KW 3. 制热量≥47.6KW 4. 变频			7500	30000
24	立式空气处理机组2	天加	1. 风量≥6000m ³ /h 2. 制冷量≥42.4KW 3. 制热量≥71.2KW 4. 变频	4 台		10000	80000
25	立式空气处理机组3	天加	1. 风量≥8000m ³ /h 2. 制冷量≥57.2KW 3. 制热量≥96.7KW 4. 变频	8 台		12000	120000
26	立式空气处理机组4	天加	1. 风量≥10000m ³ /h 2. 额定制冷量≥74.2KW 3. 额定制热量≥120.1KW 4. 变频	10 台		15000	585000
27	立式空气处理机组5	天加	1. 风量≥12000m ³ /h 2. 制冷量≥89.9KW 3. 制热量≥141.3KW 4. 变频	39 台		16000	112000
28	立式空气处理机组6	天加	1. 风量≥18000m ³ /h 2. 制冷量≥136.4KW 3. 制热量≥214.2KW 4. 变频	7 台		24000	96000
29	新风机	天加	1. 风量≥1000m ³ /h 2. 制冷量≥7.2KW	4 台		2900	5800

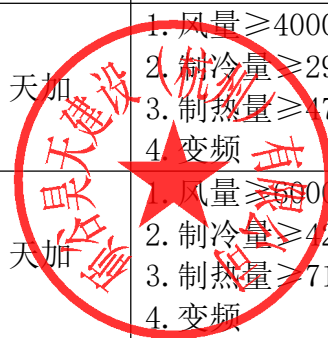


			3. 制热量 $\geq 12\text{KW}$			
30	卧式风机盘管1	天加	1. 风量 $\geq 850\text{m}^3/\text{h}$ 2. 制冷量 $\geq 4.85\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 7.85\text{KW}$	2 台	900	38700
31	卧式风机盘管2	天加	1. 风量 $\geq 1360\text{m}^3/\text{h}$ 2. 制冷量 $\geq 7.92\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 12.79\text{KW}$	43 台	1400	5600
32	空调水管带保温1		1. 镀锌钢管 DN40 2. 壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 3. 保温材料：橡塑，厚度 $\geq 30\text{mm}$	4 台	2000	2000
33	空调水管带保温2		1. 镀锌钢管 DN50 2. 壁厚 $\geq 3.25\text{mm}$ 3. 保温材料：橡塑，厚度 $\geq 30\text{mm}$	1 项	5000	5000
34	空调水管带保温3		1. 镀锌钢管 DN70 2. 壁厚 $\geq 3.5\text{mm}$ 3. 保温材料：橡塑，厚度 $\geq 30\text{mm}$	1 项	14000	14000
35	空调水管带保温4		1. 镀锌钢管 DN80 2. 壁厚 $\geq 3.75\text{mm}$ 3. 保温材料：橡塑，厚度 $\geq 30\text{mm}$	1 项	15000	15000
36	空调水管带保温5		1. 镀锌钢管 DN100, 2. 壁厚 $\geq 3.75\text{mm}$, 3. 保温材料：橡塑，厚度 $\geq 30\text{mm}$	1 项	22500	22500
37	空调水管带保温6		1. 镀锌钢管 DN125 2. 壁厚 $\geq 4.0\text{mm}$ 3. 保温材料：橡塑，厚度 $\geq 30\text{mm}$	1 项	16000	16000
38	空调水管带保温7		1. 镀锌钢管 DN150, 2. 壁厚 $\geq 5.0\text{mm}$, 3. 保温材料：橡塑，厚度 $\geq 60\text{mm}$	1 项	45000	45000
39	空调水管带保温8		1. 镀锌钢管 DN200 2. 壁厚 $\geq 5.5\text{mm}$ 3. 保温材料：橡塑，厚度 $\geq 60\text{mm}$	1 项	45000	45000
40	管道支架		材质：型钢	1 项	5000	5000
41	管道配件		材质：镀锌钢材质	1 项	5000	5000

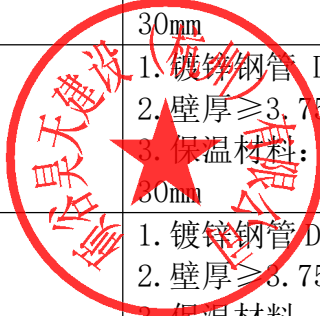



42	自动排气阀		DN25	1 项		200	21600
43	弹簧压力表		1. 黄铜接头 2. 指针显示	108 个		80	11520
44	双金属温度计		1. 不锈钢探杆 2. 指针显示	144 个		80	11520
45	平衡阀1		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN50	144 个		650	650
46	平衡阀2		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN70	1 个		850	1700
47	平衡阀3		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN100	2 个		1000	3000
48	平衡阀4		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN125	3 个		1200	2400
49	平衡阀5		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN150	2 个		1500	6000
50	截止阀1		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN50	4 个		400	400
51	截止阀2		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN70	1 个		500	1000
52	截止阀3		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN100	2 个		790	2100
53	截止阀4		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN125	3 个		800	1600
54	截止阀5		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN150	2 个		1000	4000
55	球阀		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN20	4 个		300	28200
56	软接1		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN20	94 个		50	4700
57	软接2		1. 材质：橡胶 2. 规格：DN80	94 个		50	7400
58	过滤器1		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN20	148 个		120	5640
59	过滤器2		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN80	47 个		350	25900
60	电动二通阀		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN20	74 个		170	7990
61	蝶阀		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN80	47 个		120	17760
62	电动调节阀		1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN80	148 个		1200	88800
63	安装辅材			74 个		4000	4000



64	打孔			1 项		3000	3000
65	风机盘管安装			1 项		500	23500
66	新风机安装			47 台		4000	8000
67	空调箱安装			2 台		100	7200
68	空调箱风管改造			72 台		100	7200
69	风机盘管拆除			72 台		100	4900
70	空调箱拆除			49 台		100	7200
71	室内装修修复			72 台		5000	5000
72	垃圾清运			1 项		10000	10000
73	消声器		材质：镀锌板内贴消声棉	1 项		58850	58850
74	70℃防火调节阀		材质：碳钢	1 项		13050	13050
75	多叶调节阀		材质：碳钢	1 项		8280	8280
76	散流器（带阀）		材质：ABS 或者铝合金	1 项		4845	4845
77	双层百叶风口（配调节阀）		材质：ABS 或者铝合金	1 项		71345	71345
78	门铰式百叶风口		材质：ABS 或者铝合金	1 项		4725	4725
79	单层百叶		材质：ABS 或者铝合金	1 项		600	600
80	空调箱变频控制柜		柜体材质：碳钢	1 项		80000	80000
81	空调系统安装调试			1 项		2000	2000
82	室内风管机 1	天加	1. 制冷量 $\geq 6.3\text{kw}$ 2. 制热量 $\geq 7.1\text{kw}$ 3. 不需要电辅助加热 4. 配控制器	1 项		2000	16000
83	室内风管机 2	天加	1. 制冷量 $\geq 10\text{kw}$ 2. 制热量 $\geq 11.2\text{kw}$ 3. 不需要电辅助加热	8 台		3000	6000

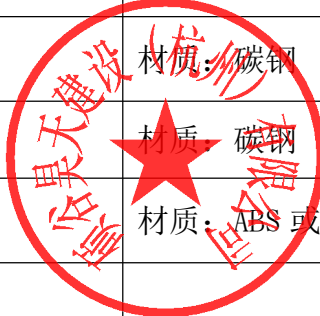

			4. 配控制器				
84	四面出风室内机1	天加	1. 制冷量 $\geq 3.2\text{kw}$ 2. 制热量 $\geq 3.6\text{kw}$ 3. 不需要电辅助加热 4. 配控制器	2 台		2400	2400
85	四面出风室内机2	天加	1. 制冷量 $\geq 12.5\text{kw}$ 2. 制热量 $\geq 14\text{kw}$ 3. 不需要电辅助加热 4. 配控制器	1 台		3000	60000
86	多联机室外机1	天加	▲1. 制冷量 $\geq 78.5\text{kw}$ ▲2. 制热量 $\geq 87.5\text{kw}$ 3. 功率 $\leq 22\text{kw}$	20 台		32000	32000
87	多联机室外机2 (核心产品)	天加	▲1. 制冷量 $\geq 135\text{kw}$ ▲2. 制热量 $\geq 150\text{kw}$ 3. 功率 $\leq 37\text{kw}$	1 台		35000	70000
88	多联机空调外机拆除			2 台		500	1500
89	多联机空调内机拆除			3 台		100	3100
90	多联机设备安装及吊顶拆除、修复		原吊顶为纸面石膏板吊顶	31 台		150	4650
91	吊装			1 项		5000	5000
投 标 总 价						4169800	

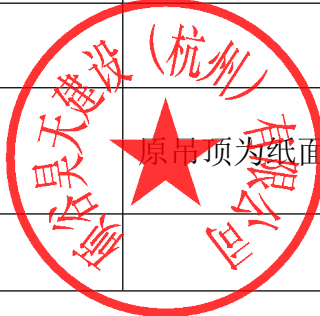

注：

1、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

2、总价不能超过标项最高限价

3、报价不能超过单项产品对应最高限价(如有)

投标人名称（电子签名/公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 11 月 01 日