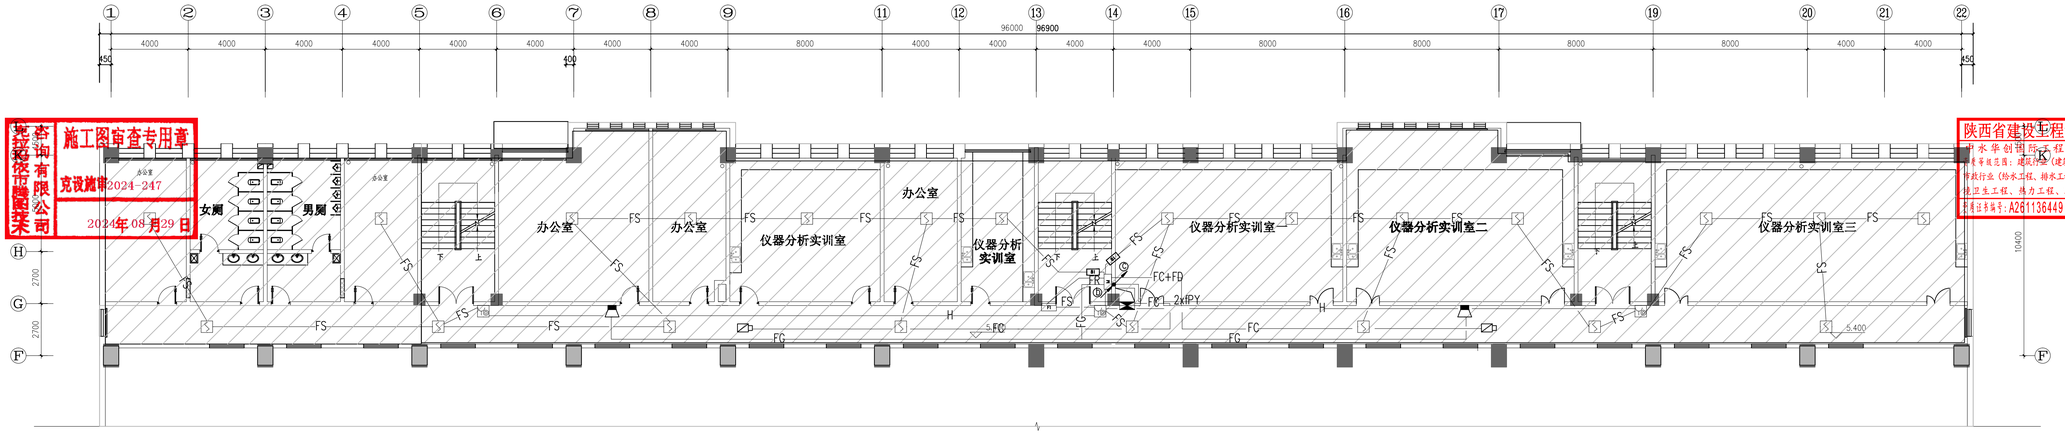

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
4000
8000
96000
96900
450
400
L
K
H
G
F
1500
5000
2700
10400
办公室
女厕
男厕
仪器分析实训室
仪器分析实训室
仪器分析实训室一
仪器分析实训室二
仪器分析实训室三
FS
FC
FG
H
FR
FC+FD
2xFPY
下
上
5.400

局部二层火灾报警平面图 1:100

▨ 注：阴影部分火灾报警利旧，不做改造设计。

图 例

序号		图例	备 注
1		消防广播	壁装，距地3.5m
2		消防电话分机	距地1.5m 壁装
3		手动报警按钮+ 消防电话插孔	离地1.5m 壁装
4		智能型感温探测器	吸顶安装
5		智能型感烟探测器	吸顶安装
6		复合式感温感烟探测器	吸顶安装
7	M	消防接线箱	距地1.3m 明装
8	SI	总线隔离器	消防接线箱内安装
9	GC	广播切换模块	消防接线箱内安装
10	cm	联动控制模块	设备箱内安装
11	■	配电柜	详见电气专业
12		排烟风机控制箱	详见电气专业
13		排烟防火阀	详见暖通专业
14		板式排烟口	详见暖通专业
15	☒	电信专用接地装置(等电位端子箱)	装高0.3m
16	FI	楼层显示器	离地1.5m 壁装

17	—FG—	消防广播线+ 电源线+ 联动线 ZA-RVS-2X1.5 SC15+ZA-BV-2X2.5 SC15+ZA-RVS-2X1.5
18	—H—	消防电话线 ZA-RVS-2X1.5 SC15
19	—FC—	信号线+ 电源 ZA-RVS-2X1.5+ZR-BV-2X2.5 SC20
20	—FS—	信号线 ZA-RVS-2X1.5 SC15
21	—FD—	多线控制线 ZA-RVS-4X1.5-SC15
22	—FR—	RS-485通讯二总线ZA-RVS-2X1.5-SC15

施工图审查专用章
克拉玛依市[illegible]咨询有限公司
克设施审2024-247
2024年08月29日

备注：
1、本图尺寸以图上标注为准，不得以比例尺度量。
2、建设单位具备完整有效的规划、立项及相关批复手续后，本图方可用于施工，在此之前，本图仅适用于方案报批。
3、图纸加盖相应阶段出图章后有效，未经正规施工图审查机构审查，本图不得直接用于施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
4、使用本图时，应同时参照其它有关图纸及国家相关规范与标准图集，如发现有任何不明之处，应及时通知我公司。
5、本图之版权属中水华创国际工程设计顾问有限公司所有，未经本公司授权不得随意转交第三方，或以任何形式复制。

说明

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名： 李 卉
注册号： 6113644-002
有效期： 至 2025 年 10月

出图专用章

陕西省建设工程设计出图专用章
中水华创国际工程设计顾问有限公司
资质等级范围：建筑行业（建筑工程、人防工程）专业乙级；市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、环境卫生工程、热力工程、城镇燃气工程）专业乙级
资质证书编号：A261136449 有效期至：2025年12月31日

注册盖章

施工图审查盖章

设计证书编号
本图须加盖本公司出图签章 否则一律无效

设计单位
中水华创
ZSHC
中水华创国际工程设计顾问有限公司
Zhongshui Huachuang International Engineering Design Consultant Co. , Ltd.

审定人/日期	崔延渊	
审核人/日期	李新乐	李新乐
设计总负责人 日期	李 卉	李卉
专业负责人/日期	李新乐	李新乐
校对人/日期	王世凯	王世凯
设计人/日期	孙其俭	孙其俭
制图人/日期	孙其俭	孙其俭

建设单位
克拉玛依职业技术学院

项目名称
克拉玛依职业技术学院
克拉玛依校区G20厂房改造设计

子项名称

图名
局部二层火灾报警平面图

工程编号	2024-007	阶段	施工图设计
比例	1:150	专业	电气
日期	2024.07	图号	电施-20

档案号

电气
给排水
暖通
建筑
结构
会签