施工图审查专用章
克拉玛依市勘察设计有限公司
克设施审2024-247
2024年08月29日

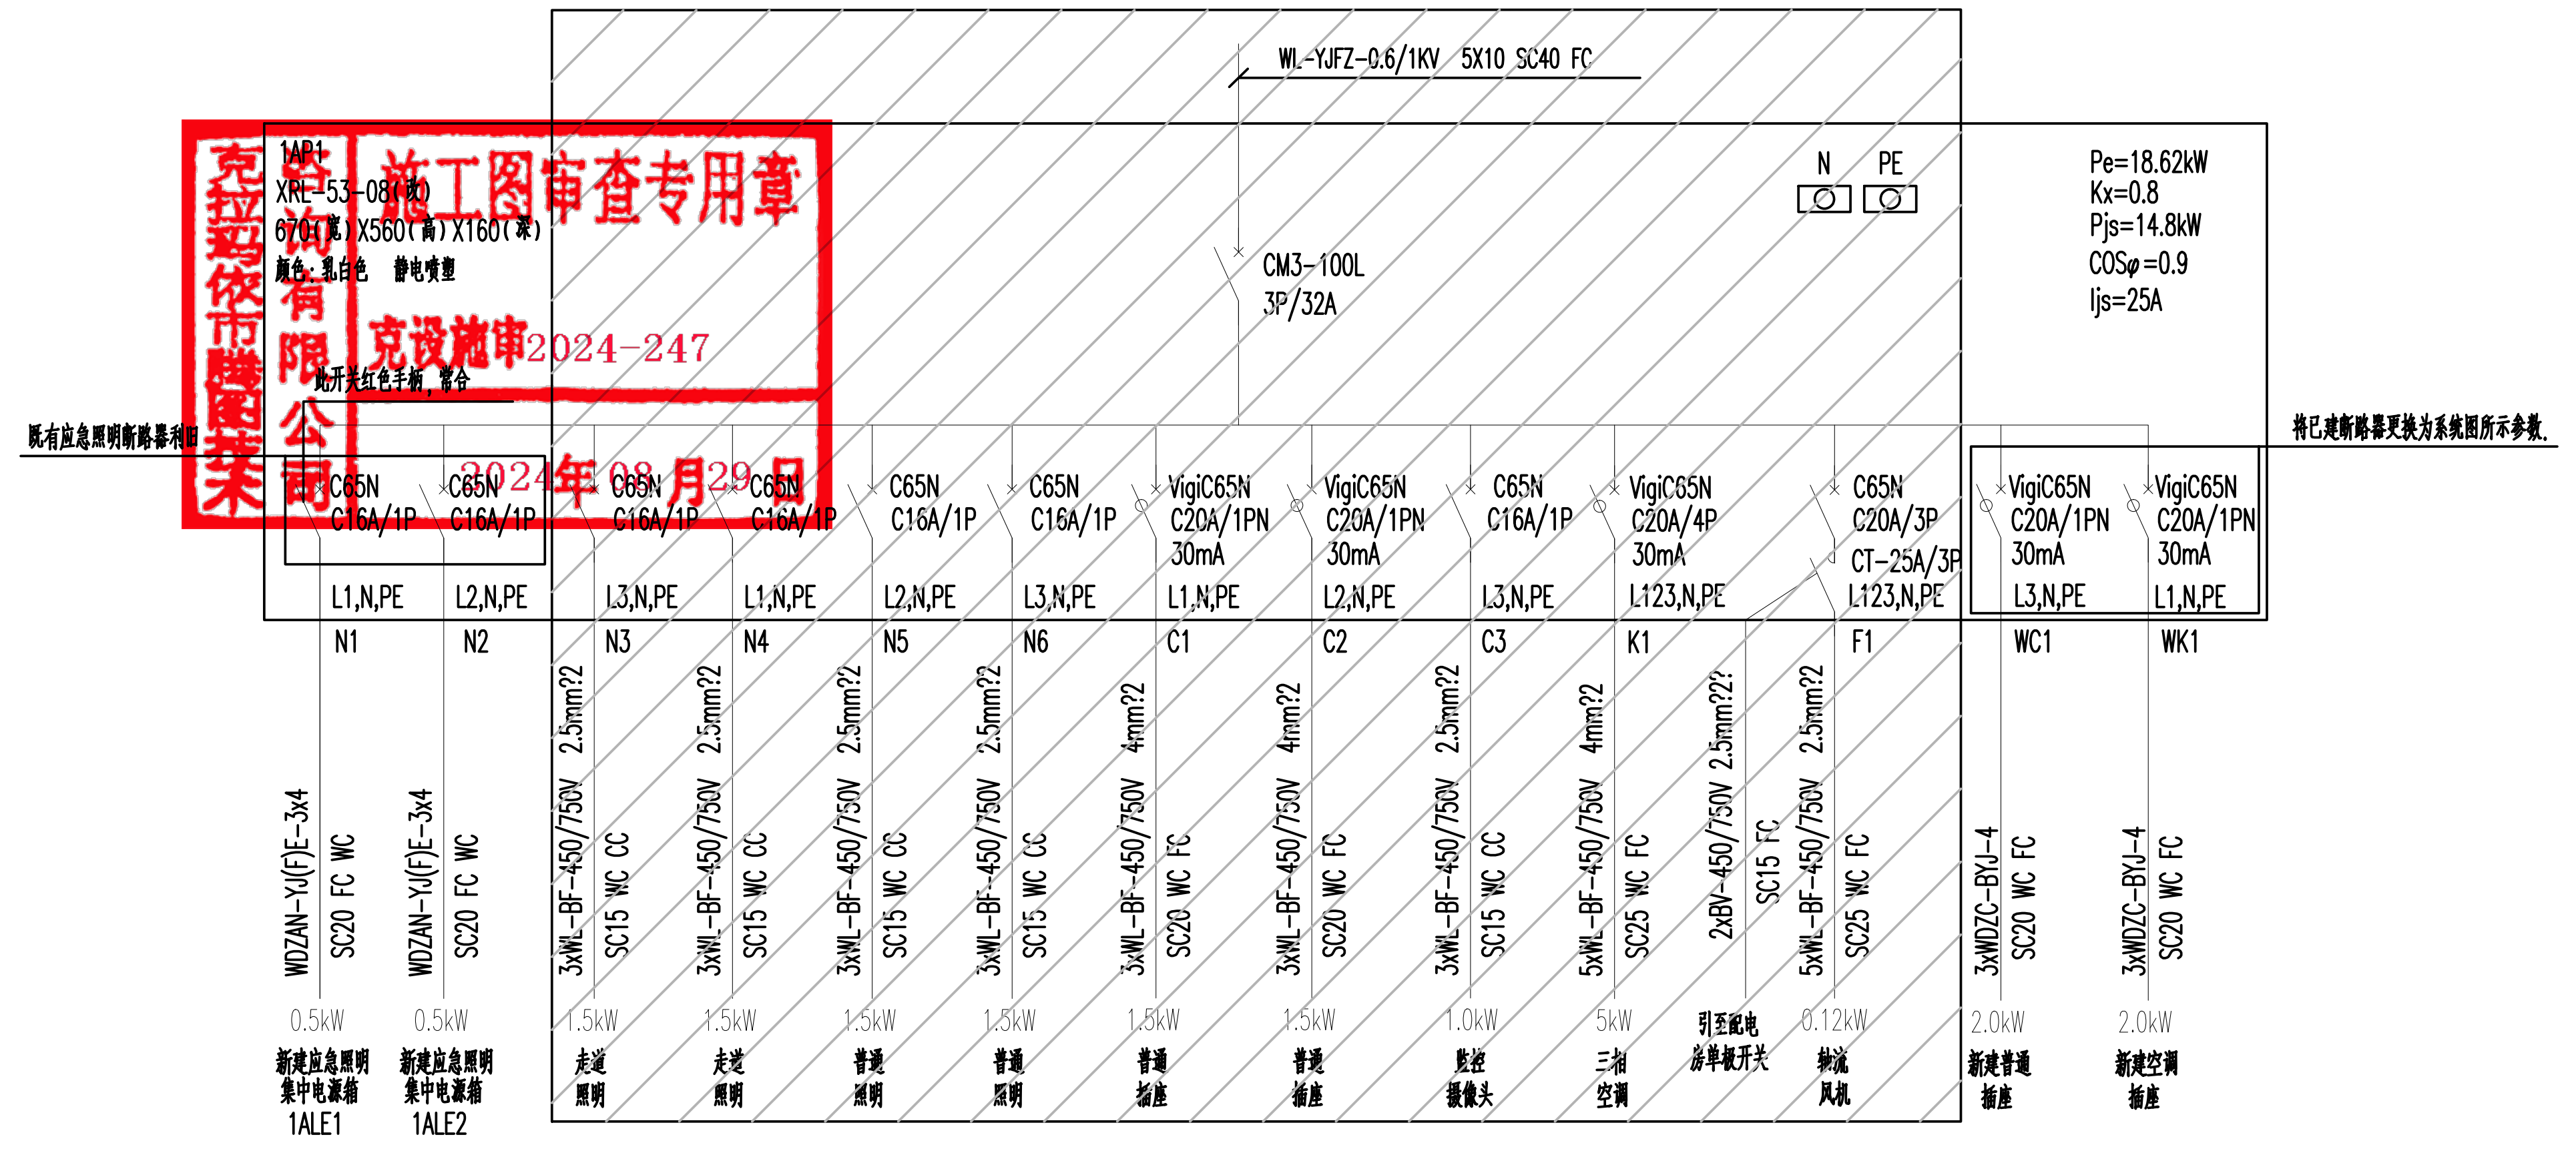
WL-YJFZ-0.6/1KV 5X10 SC40 FC
1AP1
XRL-53-08(改)
670(宽)X560(高)X160(深)
颜色：乳白色 静电喷塑
CM3-100L
3P/32A
N
PE
Pe=18.62kW
Kx=0.8
Pjs=14.8kW
COSφ=0.9
Ijs=25A
既有应急照明断路器利旧
此开关红色手柄，常合
C65N C16A/1P
VigiC65N C20A/1PN 30mA
VigiC65N C20A/4P 30mA
C65N C20A/3P CT-25A/3P
L1,N,PE
L2,N,PE
L3,N,PE
L123,N,PE
N1 N2 N3 N4 N5 N6 C1 C2 C3 K1 F1 WC1 WK1
WDZAN-YJ(F)E-3x4 SC20 FC WC
3xWL-BF-450/750V 2.5mm?2 SC15 WC CC
3xWL-BF-450/750V 4mm?2 SC20 WC FC
5xWL-BF-450/750V 4mm?2 SC25 WC FC
2xBV-450/750V 2.5mm?2? SC15 FC
5xWL-BF-450/750V 2.5mm?2 SC25 WC FC
3xWDZC-BYJ-4 SC20 WC FC
0.5kW
1.5kW
1.0kW
5kW
0.12kW
2.0kW
新建应急照明集中电源箱 1ALE1
新建应急照明集中电源箱 1ALE2
走道照明
普通照明
普通插座
监控摄像头
三相空调
引至配电房单极开关
轴流风机
新建普通插座
新建空调插座
将已建断路器更换为系统图所示参数.

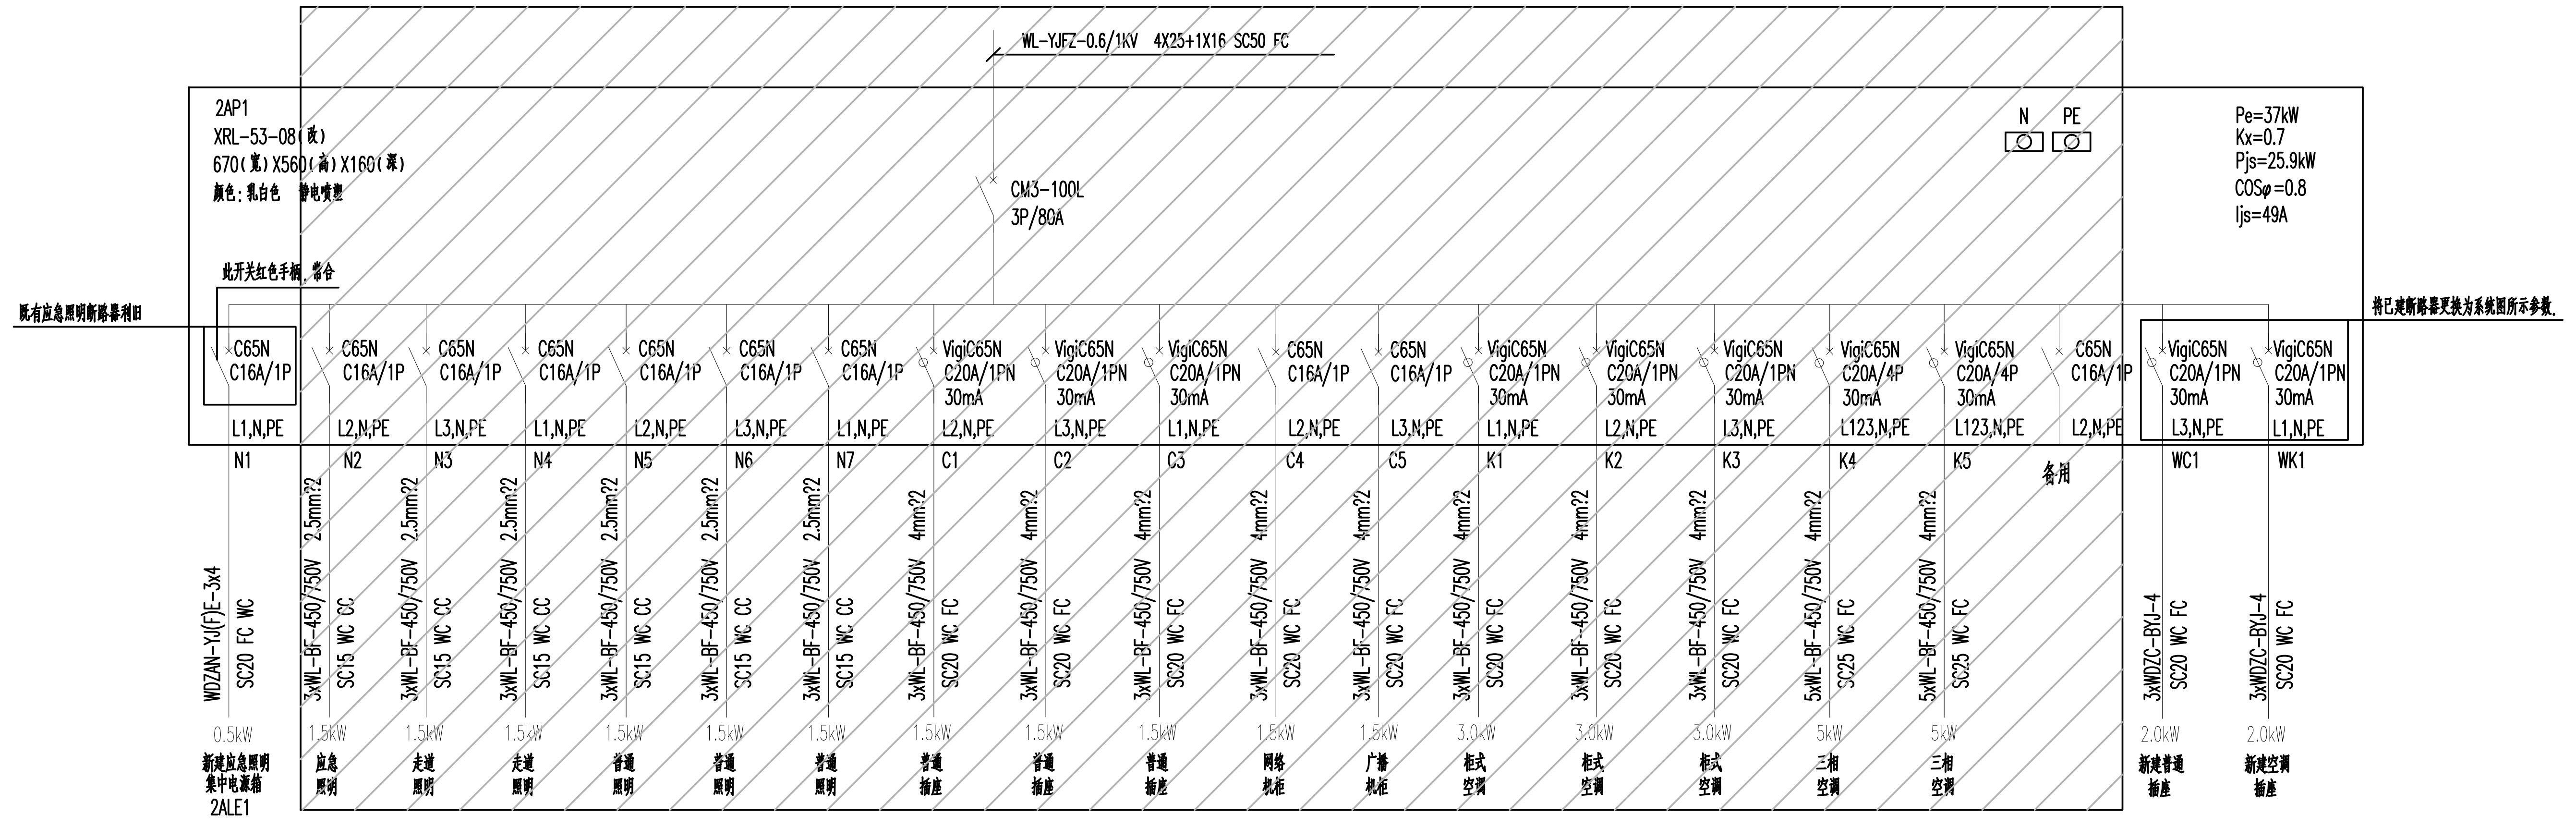
WL-YJFZ-0.6/1KV 4X35+1X16 SC50 FC
2AP1
XRL-53-08(改)
670(宽)X560(高)X160(深)
颜色：乳白色 静电喷塑
CM3-100L
3P/80A
N
PE
Pe=37kW
Kx=0.7
Pjs=25.9kW
COSφ=0.8
Ijs=49A
既有应急照明断路器利旧
此开关红色手柄，常合
C65N C16A/1P
VigiC65N C20A/1PN 30mA
VigiC65N C20A/4P 30mA
L1,N,PE
L2,N,PE
L3,N,PE
L123,N,PE
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 C1 C2 C3 C4 C5 K1 K2 K3 K4 K5 WC1 WK1
备用
WDZAN-YJ(F)E-3x4 SC20 FC WC
新建应急照明集中电源箱 2ALE1
将已建断路器更换为系统图所示参数.

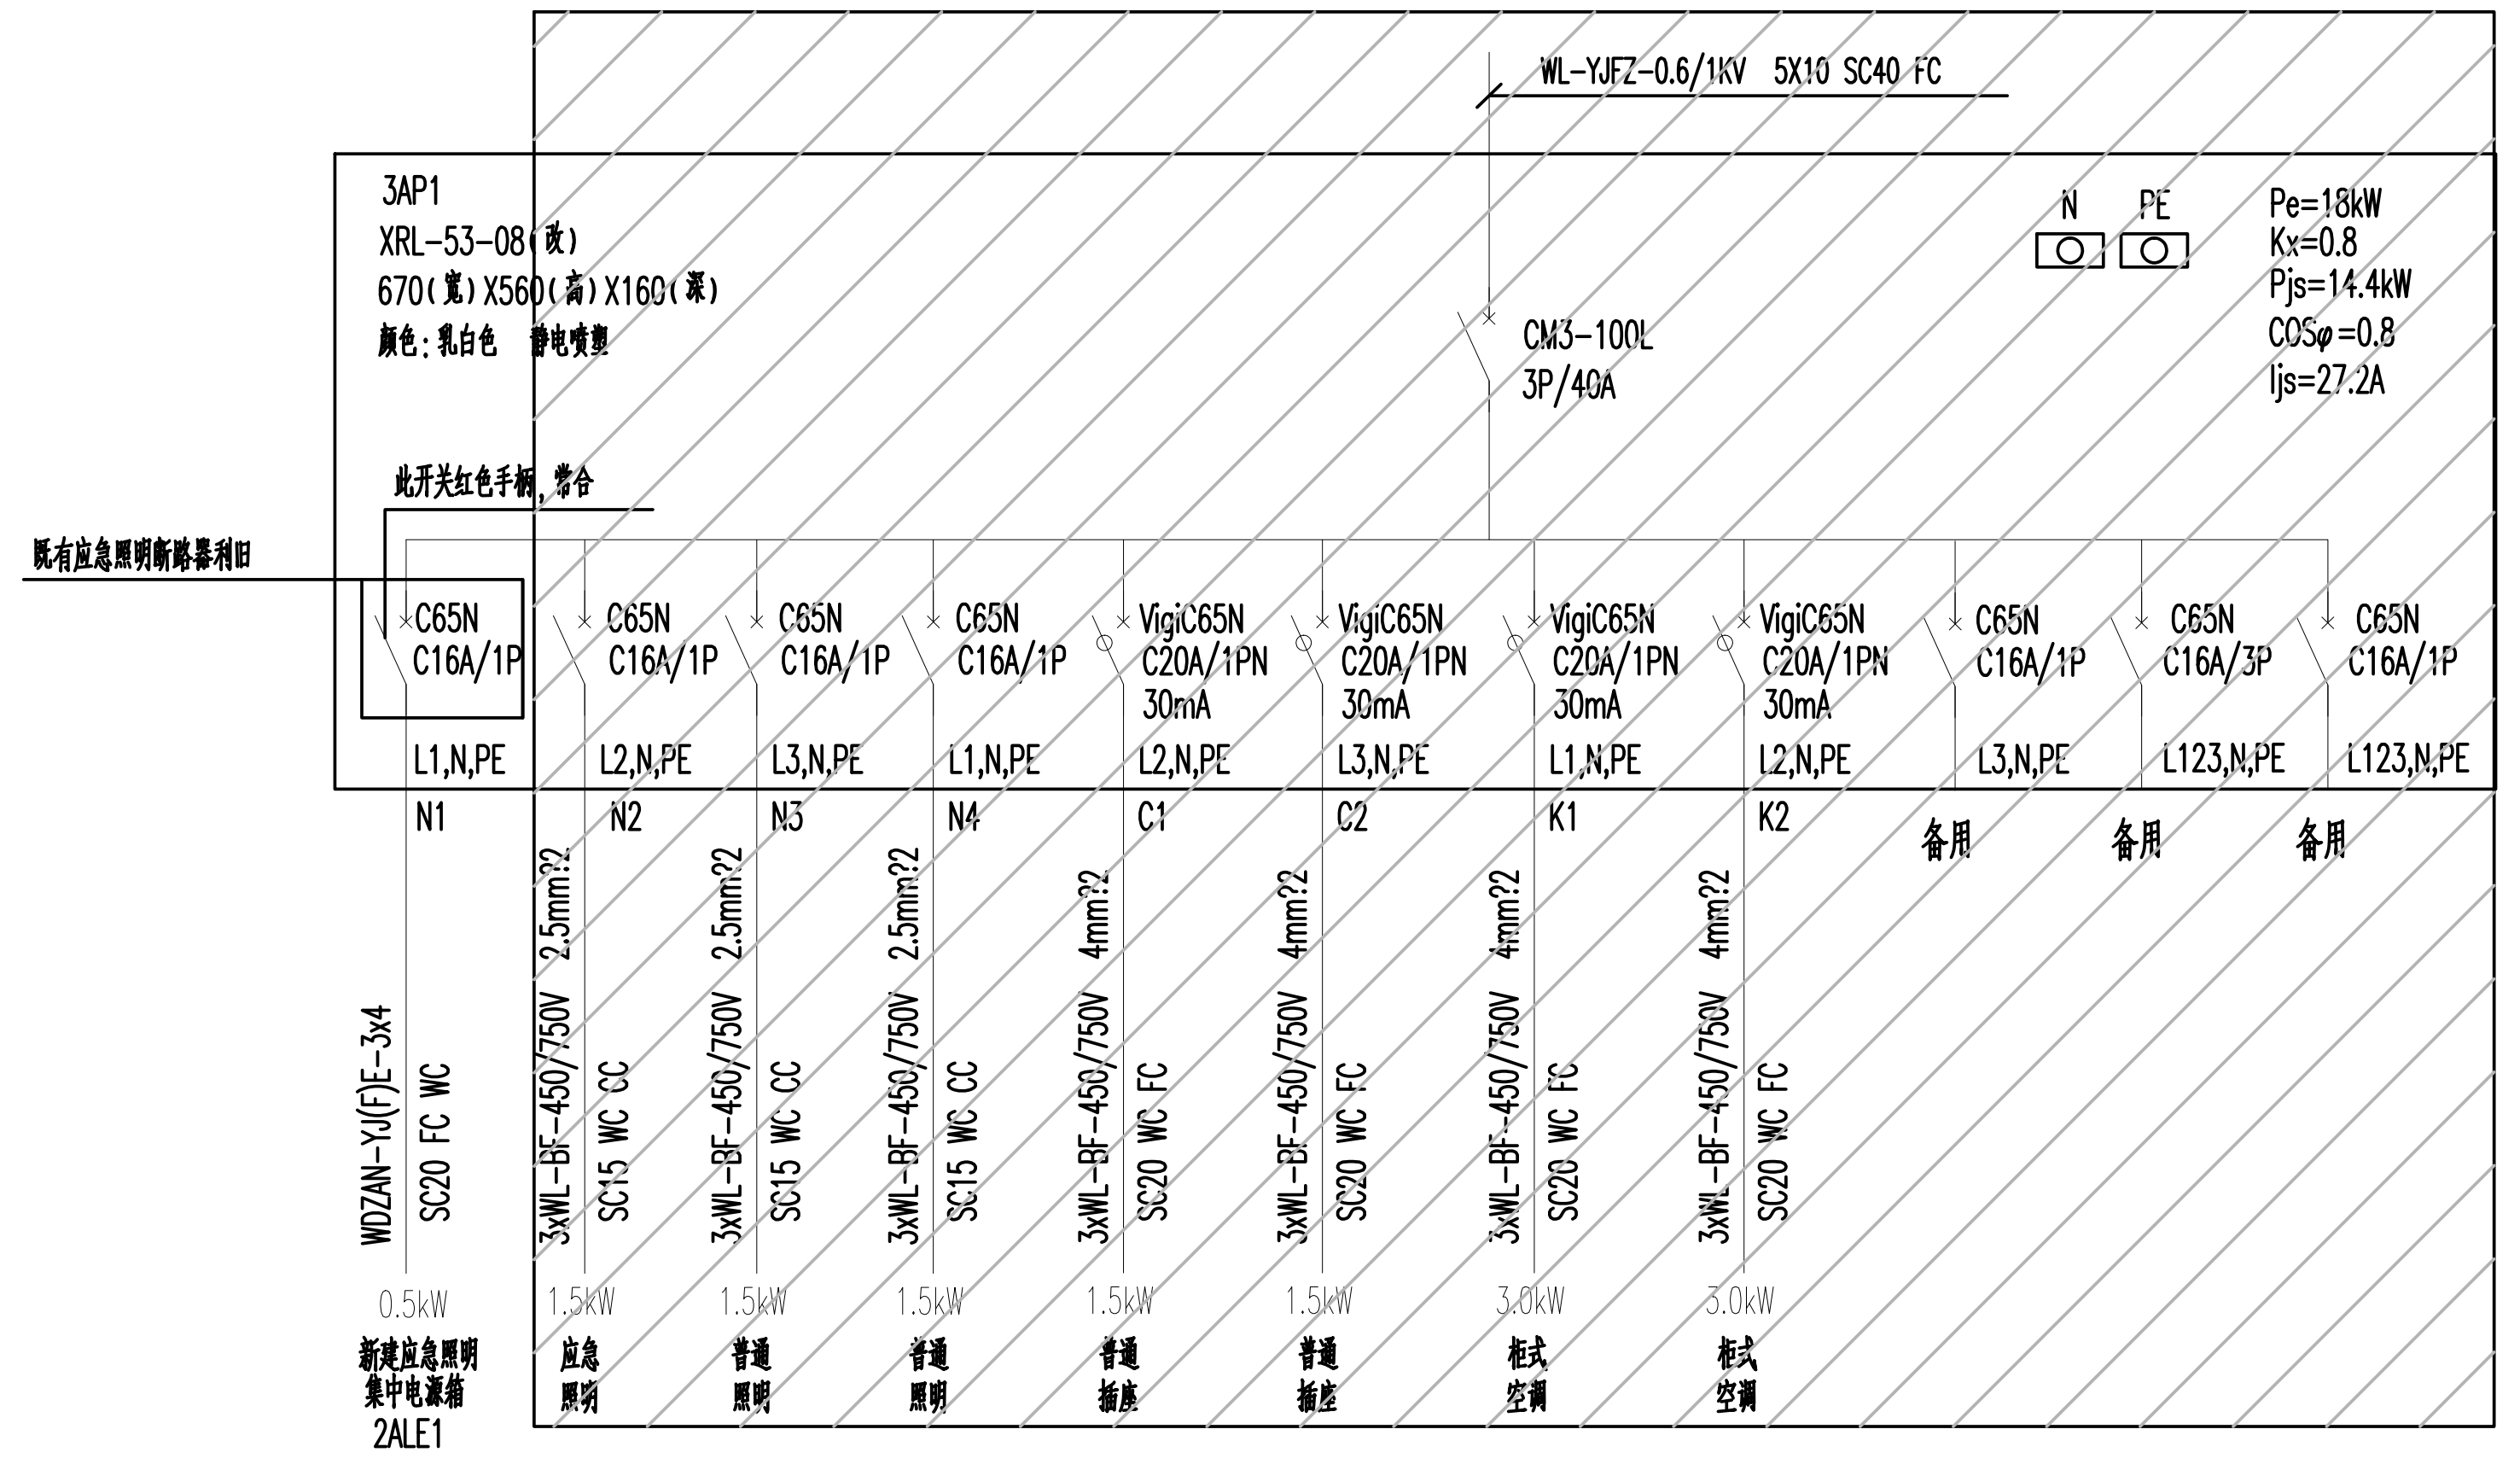
WL-YJFZ-0.6/1KV 5X10 SC40 FC
3AP1
XRL-53-08(改)
670(宽)X560(高)X160(深)
颜色：乳白色 静电喷塑
CM3-100L
3P/40A
N
PE
Pe=18kW
Kx=0.8
Pjs=14.4kW
COSφ=0.8
Ijs=27.2A
既有应急照明断路器利旧
此开关红色手柄，常合
C65N C16A/1P
VigiC65N C20A/1PN 30mA
C65N C16A/3P
L1,N,PE
L2,N,PE
L3,N,PE
L123,N,PE
N1 N2 N3 N4 C1 C2 K1 K2
备用
WDZAN-YJ(F)E-3x4 SC20 FC WC
新建应急照明集中电源箱 2ALE1

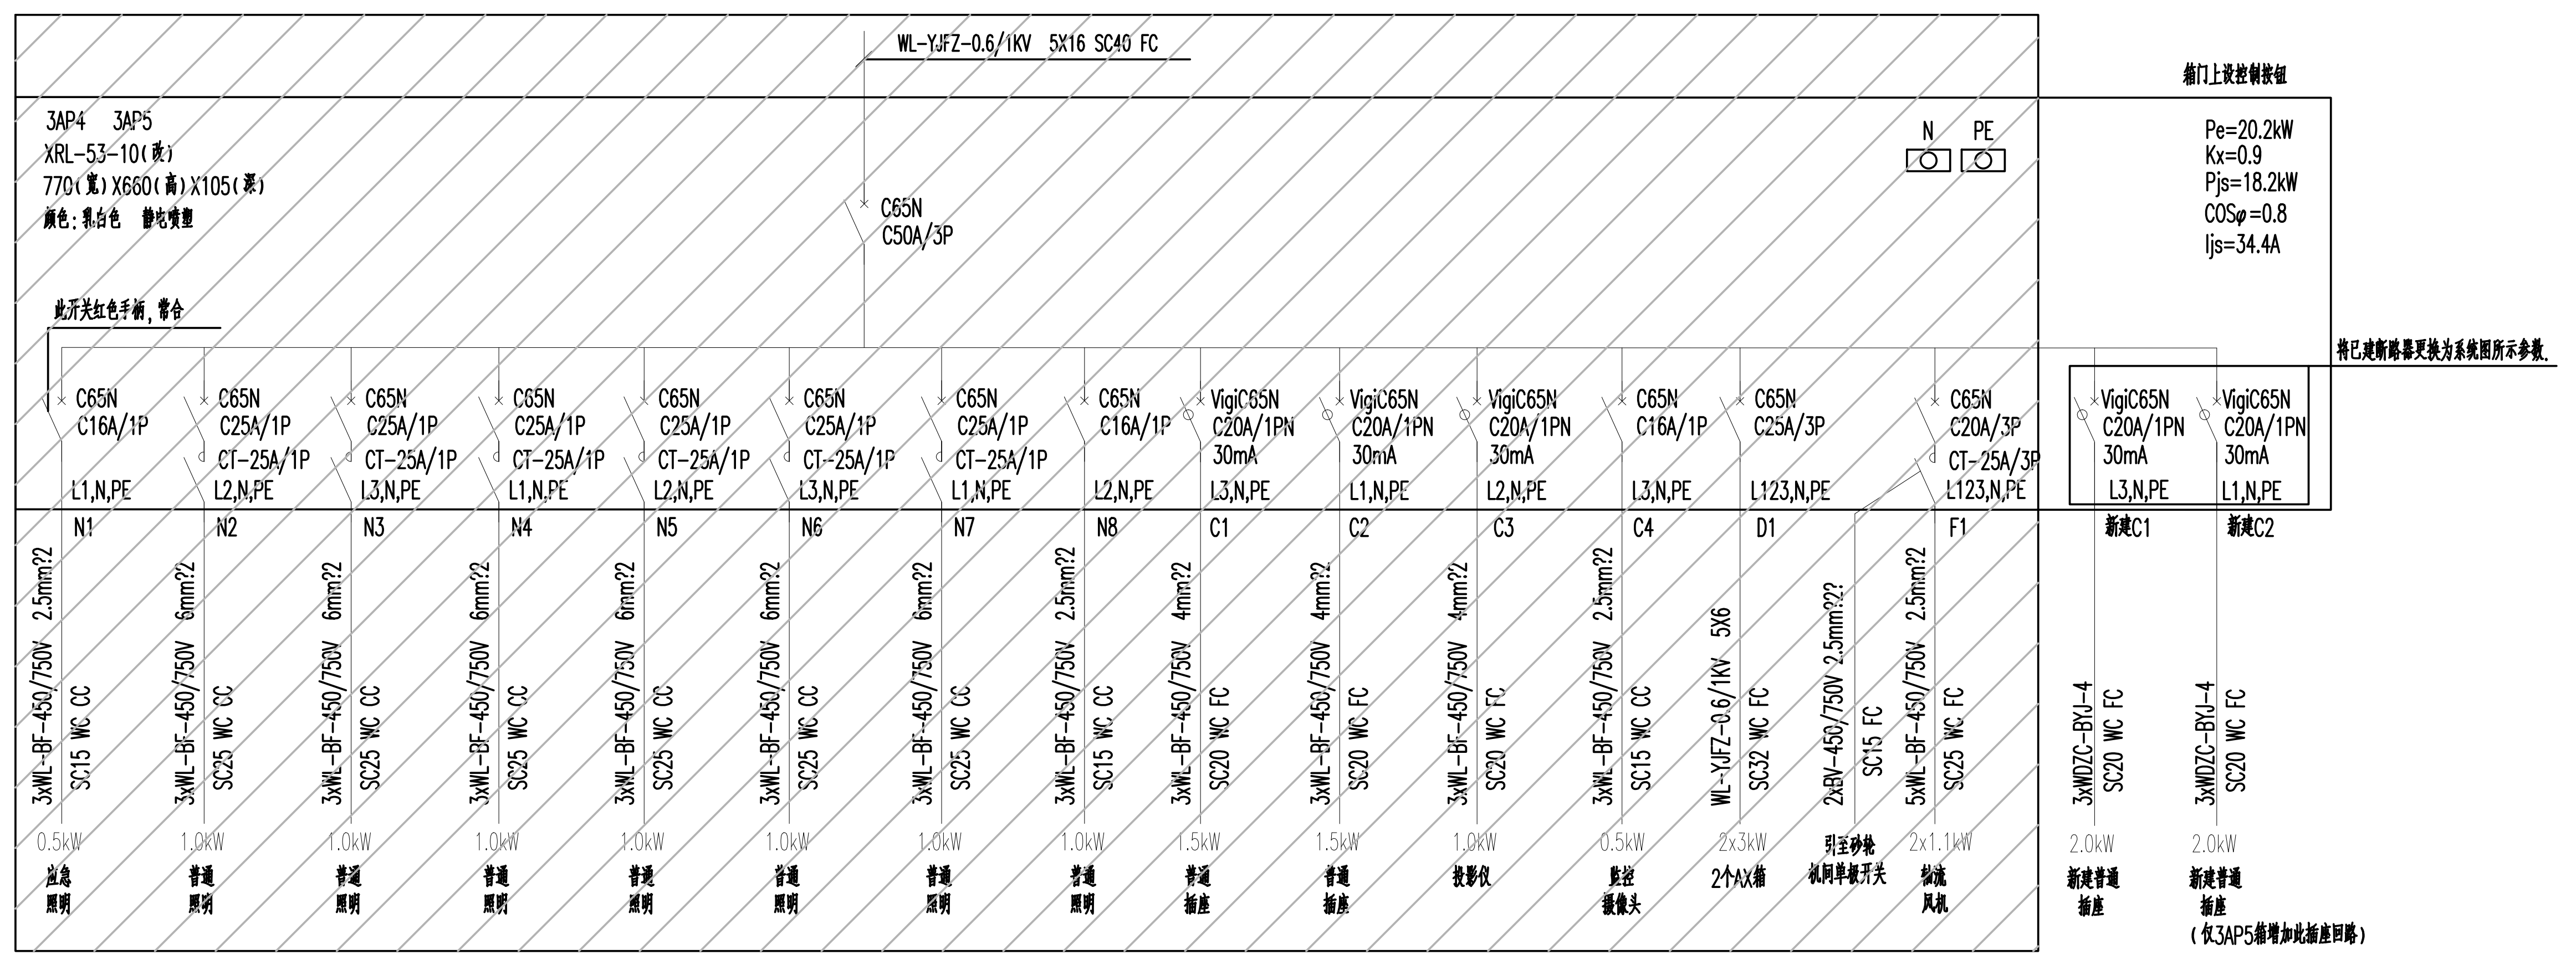
WL-YJFZ-0.6/1KV 5X16 SC40 FC
3AP4 3AP5
XRL-53-10(改)
770(宽)X660(高)X105(深)
颜色：乳白色 静电喷塑
C65N
C50A/3P
N
PE
箱门上设控制按钮
Pe=20.2kW
Kx=0.9
Pjs=18.2kW
COSφ=0.8
Ijs=34.4A
此开关红色手柄，常合
C65N C16A/1P
C65N C25A/1P CT-25A/1P
VigiC65N C20A/1PN 30mA
C65N C25A/3P
C65N C20A/3P CT-25A/3P
L1,N,PE
L2,N,PE
L3,N,PE
L123,N,PE
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 C1 C2 C3 C4 D1 F1
新建C1
新建C2
将已建断路器更换为系统图所示参数.

▨ 注：各配电箱阴影部分电气元器件利旧，不做改造设计。

电气
给排水
暖通
建筑
结构
会签

备注：

1、本图尺寸以图上标注为准，不得以比例尺度量。
2、建设单位具备完整有效的规划、立项及相关批复手续后，本图方可用于施工，在此之前，本图仅适用于方案报批。
3、图纸加盖相应阶段出图章后有效，未经正规施工图审查机构审查，本图不得直接用于施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
4、使用本图时，应同时参照其它有关图纸及国家相关规范与标准图集，如发现有任何不明之处，应及时通知我公司。
5、本图之版权属中水华创国际工程设计顾问有限公司所有，未经本公司授权不得随意转交第三方，或以任何形式复制。

说明

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名： 李 卉
注册号： 6113644-002
有效期： 至 2025 年 10月

出图专用章

陕西省建设工程设计出图专用章
中水华创国际工程设计顾问有限公司
资质等级范围：建筑行业（建筑工程、人防工程）专业乙级；市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、环境卫生工程、热力工程、城镇燃气工程）专业乙级
资质证书编号：A261136449 有效期至：2025年12月31日

注册盖章

施工图审查盖章

设计证书编号
本图须加盖本公司出图签章 否则一律无效

设计单位
中水华创
ZSHC
中水华创国际工程设计顾问有限公司
Zhongshui Huachuang International Engineering Design Consultant Co. , Ltd.

审定人/日期	崔延渊	
审核人/日期	李新乐	李新乐
设计总负责人 日期	李 卉	李卉
专业负责人/日期	李新乐	李新乐
校对人/日期	王世凯	王世凯
设计人/日期	孙其俭	孙其俭
制图人/日期	孙其俭	孙其俭

建设单位
克拉玛依职业技术学院

项目名称
克拉玛依职业技术学院
克拉玛依校区G20厂房改造设计

子项名称

图名
配电箱系统接线图

工程编号	2024-007	阶段	施工图设计
比例	1:150	专业	电气
日期	2024.07	图号	电施-03

档案号