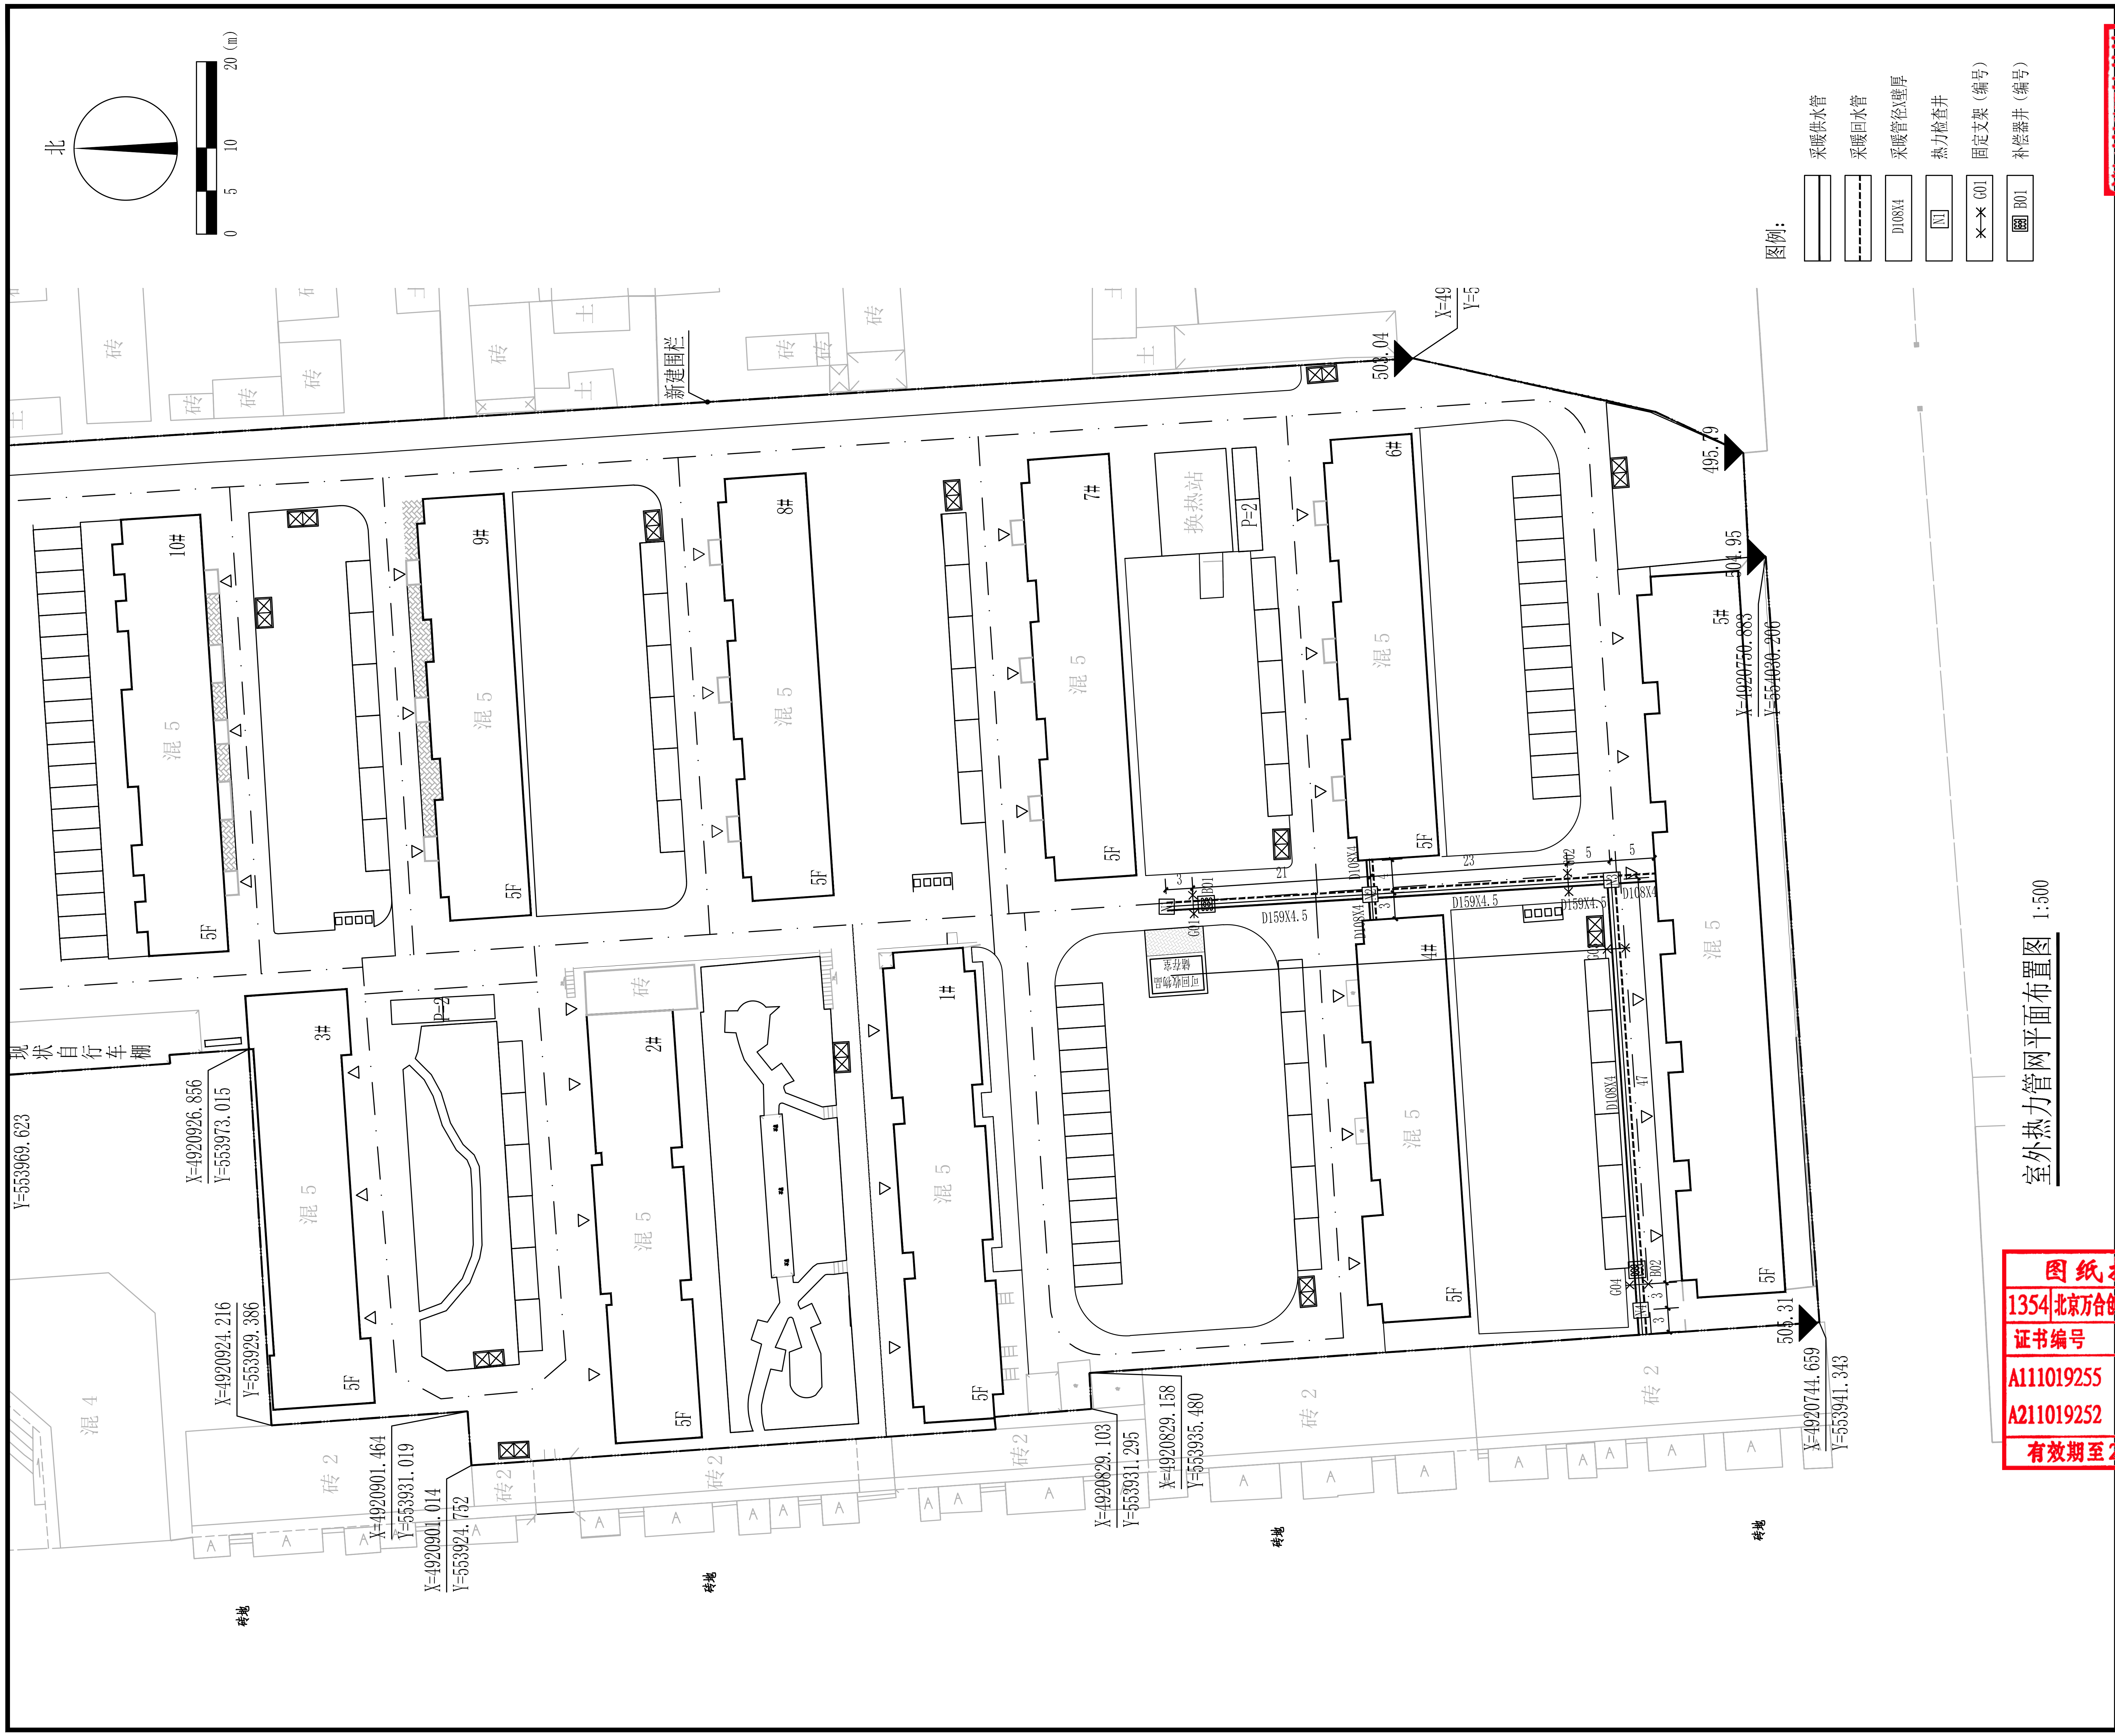
北
0
5
10
20（m）
新建围栏
503.04
495.79
504.95
505.31
X=49
Y=5
10#
9#
8#
7#
6#
5#
4#
3#
2#
1#
混 5
混 4
5F
砖
土
砖 2
换热站
P=2
D159X4.5
D108X4
B01
B02
G01
G02
G03
G04
21
23
17
5
3
现状自行车棚
Y=553969.623
X=4920926.856
Y=553973.015
X=4920924.216
Y=553929.386
X=4920901.464
Y=553931.019
X=4920901.014
Y=553924.752
X=4920829.103
Y=553931.295
X=4920829.158
Y=553935.480
X=4920744.659
Y=553941.343
X=4920750.883
Y=554030.200
砖地

室外热力管网平面布置图 1:500

图例:

║	采暖供水管
┆	采暖回水管
D108X4	采暖管径X壁厚
N1	热力检查井
✕—✕ G01	固定支架（编号）
▩ B01	补偿器井（编号）

施工图审查专用章
新抗施审证16号
塔城地区建筑工程施工图审查中心
新设施审一2020-3-182
2020年12月15日

北京万合创景国际规划设计研究院

BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252

证书级别　乙级
CERTIFICATED GRADE B

地　址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Bali, Chaoyang District, Beijing CF13
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whcj@jgjsw.com
电　话 TEL.	0086-010-57158360
传　真 FAX	

声明:
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY CERTIFIED.

1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程的设计师。
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）配套基础设施建设项目--博园小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	热施-02	
图　名 DRAWING	室外热力管网平面布置图	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONALDIRECTOR	陈　香	陈香
设　计 DESIGNED BY	图尔斯汗	图尔斯汗
制　图 DRAWN BY	图尔斯汗	图尔斯汗
校　对 CHECKED BY	陈　香	陈香
审　核 VERIFIED BY	董亚玲	董亚玲
日　期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	

图纸报审专用章

1354	北京万合创景国际规划设计研究院有限公司	
证书编号	证书分类	资质等级
A111019255	工程设计	甲　级
A211019252	工程设计	乙　级

有效期至2022年03月31日止