



北京万合创景国际规划
设计研究院

BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号

CERTIFICATE NO.

A211019252

证书级别 乙级

CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing (CF13)
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@jgjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明:

除经特别许可, 本图不可作其它用途。

THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER
PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.

1、本图版权为本公司所有, 任何人士未获许可
不得翻印任何部分。

2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格,
不得在图中量取。


3、图纸上所有遗漏和与现场不符, 请知会负责
该工程的设计师。

4、参看本图时, 请同时阅读合约条款细则及国
家有关规范。

5、本图以最后更正的图纸为准, 其余版本自动
作废。


6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造(永利局 家属院等18个小区)内配套基础设施 建设项目——棉麻小区
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段
图纸编号 DRAWING NO.	电施-15
图 名 DRAWING	电气大样图五(小型90°转角型 电缆井1.2m×2.5m大样施工图)
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	贺明骄
设 计 DESIGNED BY	李 筠
制 图 DRAWN BY	李 筠
校 对 CHECKED BY	贺明骄
审 核 VERIFIED BY	黄忠良
日 期 DATE	2020.10
版本编号 EDITION NO.	第壹版

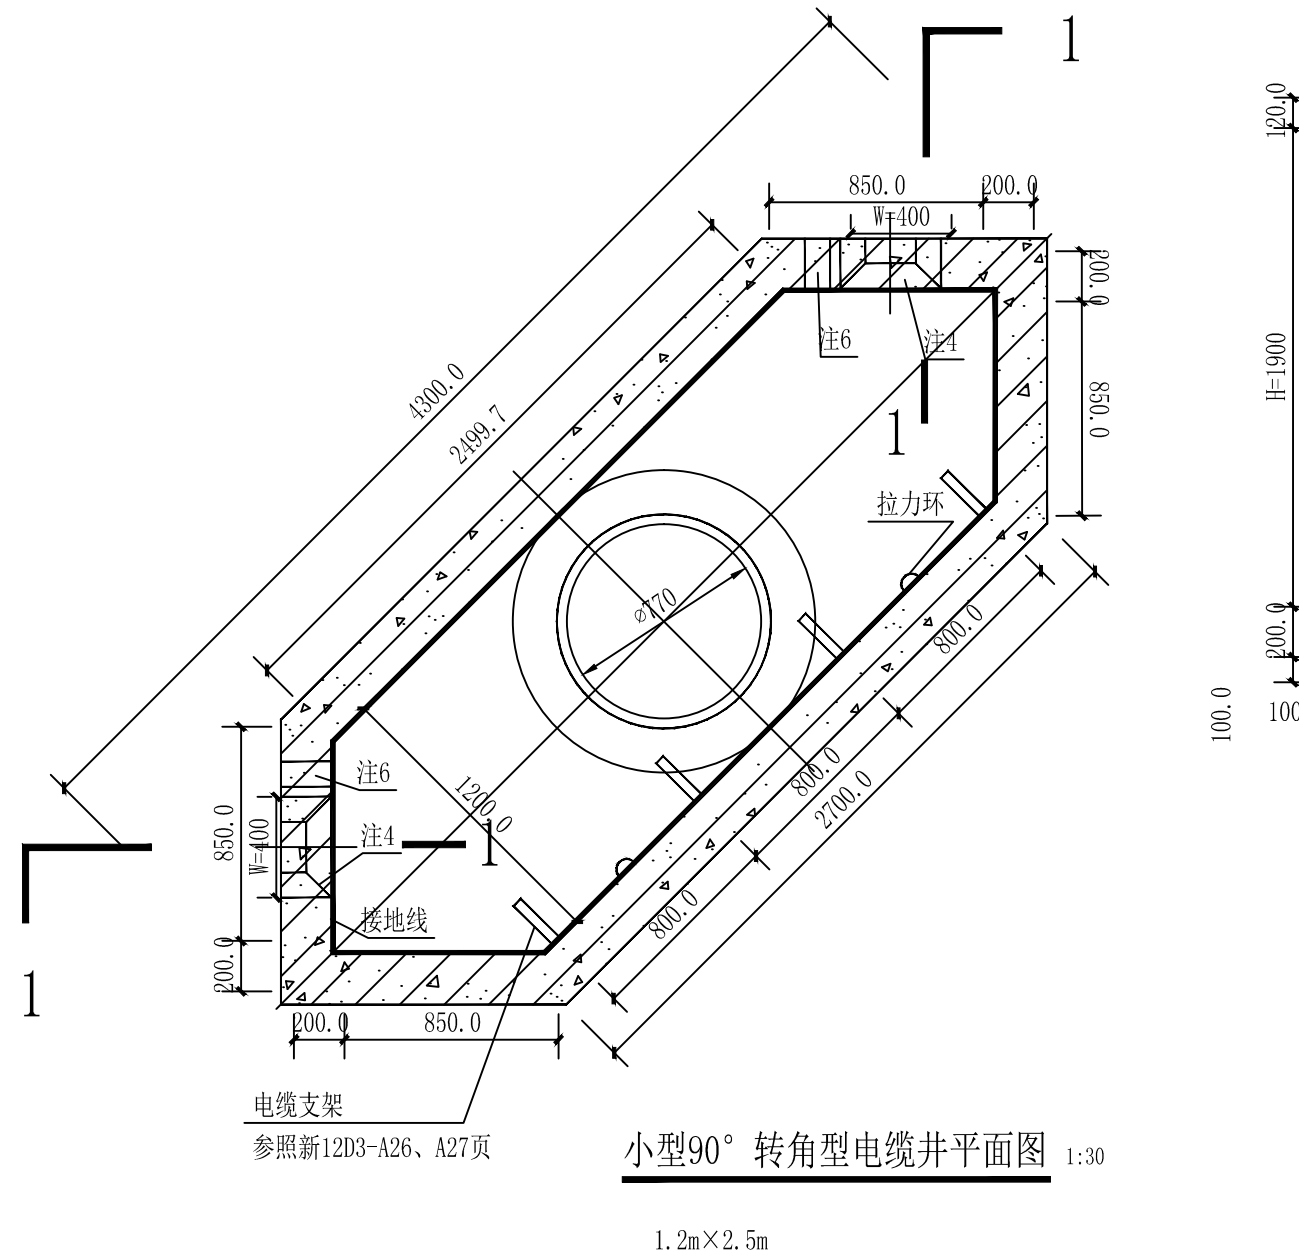


小型90°转角型电缆井平面图 1:30

1.2m×2.5m

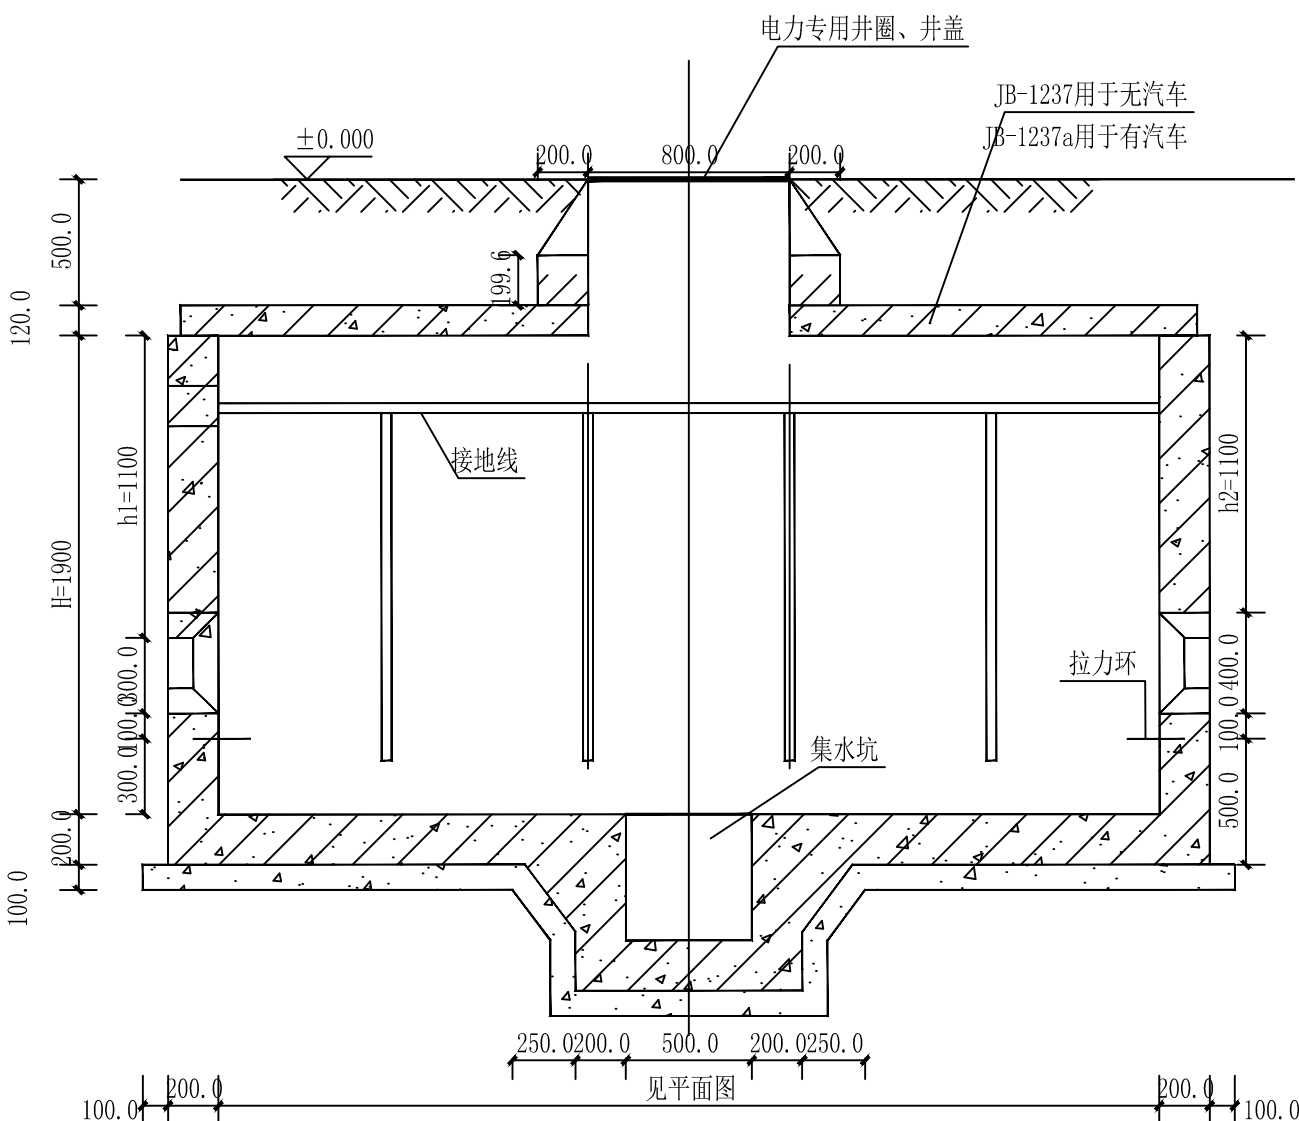


1-1剖面图 1:30

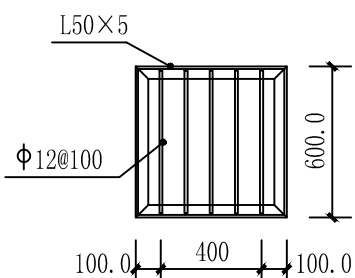


钢筋笼子 1:30

铁笼子做法说明:


- 铁笼子采用Q235B钢材焊接, 焊条采用E43型, 焊缝厚度为5mm, 满焊。
- 铁笼子钢材表面应除锈, 除锈等级不低于St2, 涂铁红环氧酯底漆一遍。
- 图中做法不详处可参照新12D3-A75页。

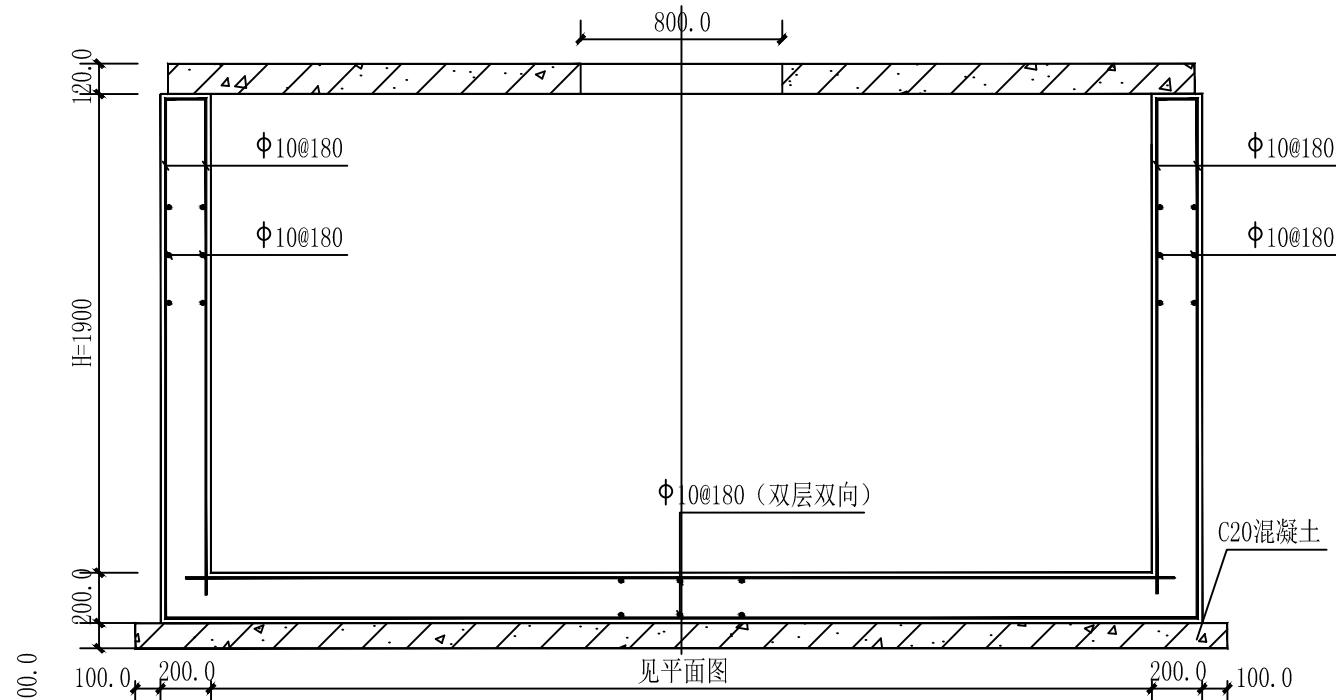

配筋图 1:30

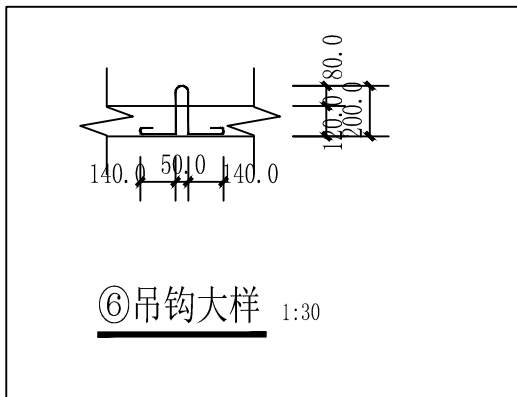

⑥吊钩大样 1:30

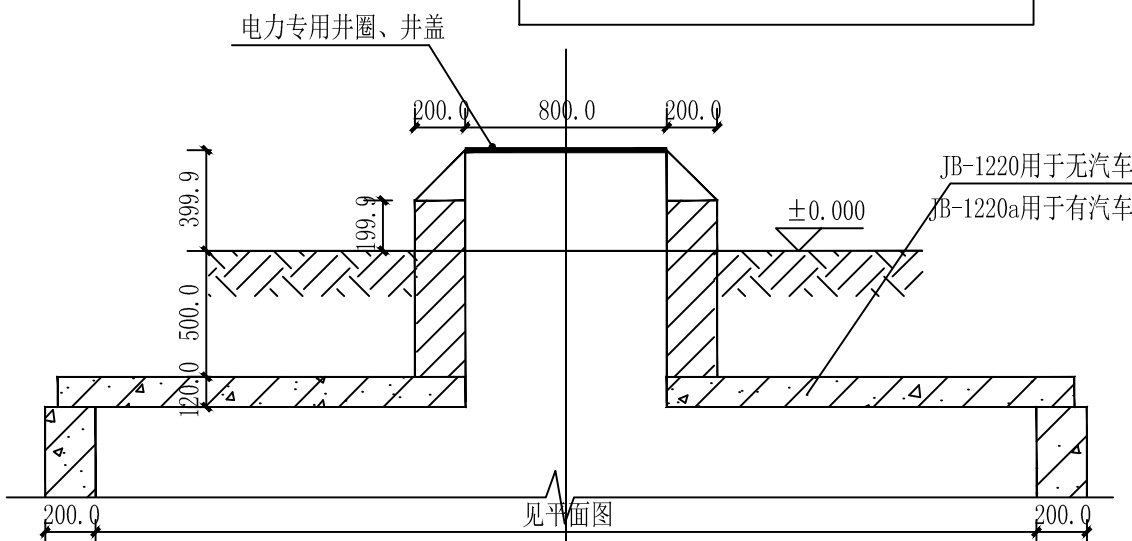


小型90°转角型电缆井在绿地内1-1剖面井口部分 1:30

1.2m×2.5m

电缆井注:

- 侧墙采用C30混凝土, HPB300钢筋, 内侧钢筋保护层厚为25, 外侧钢筋保护层厚为35; 底板采用C30混凝土, HPB300钢筋, 顶部钢筋保护层厚为25, 底部钢筋保护层厚为35。
- 本电缆井H=1900mm, 若需其他尺寸可参见新12D3-A53。
- 井壁钢筋遇孔洞口切断并弯折, 洞口每边附加钢筋为被切断钢筋面积的0.75倍, 伸过洞边个30d。
- 预留口尺寸根据混凝土管块组合或排管组合确定, 图中尺寸仅为参考。
- 电缆井集水坑做法见新12D-A75。
- 当有照明线路电缆进入电缆井时应预埋钢管, 如接地线引出时应预埋钢板, 高度距地面800mm。
- 图中h1、h2尺寸仅供参考, 以实际现场尺寸为准。
- 电缆井防水做法参见新12D3-A70。

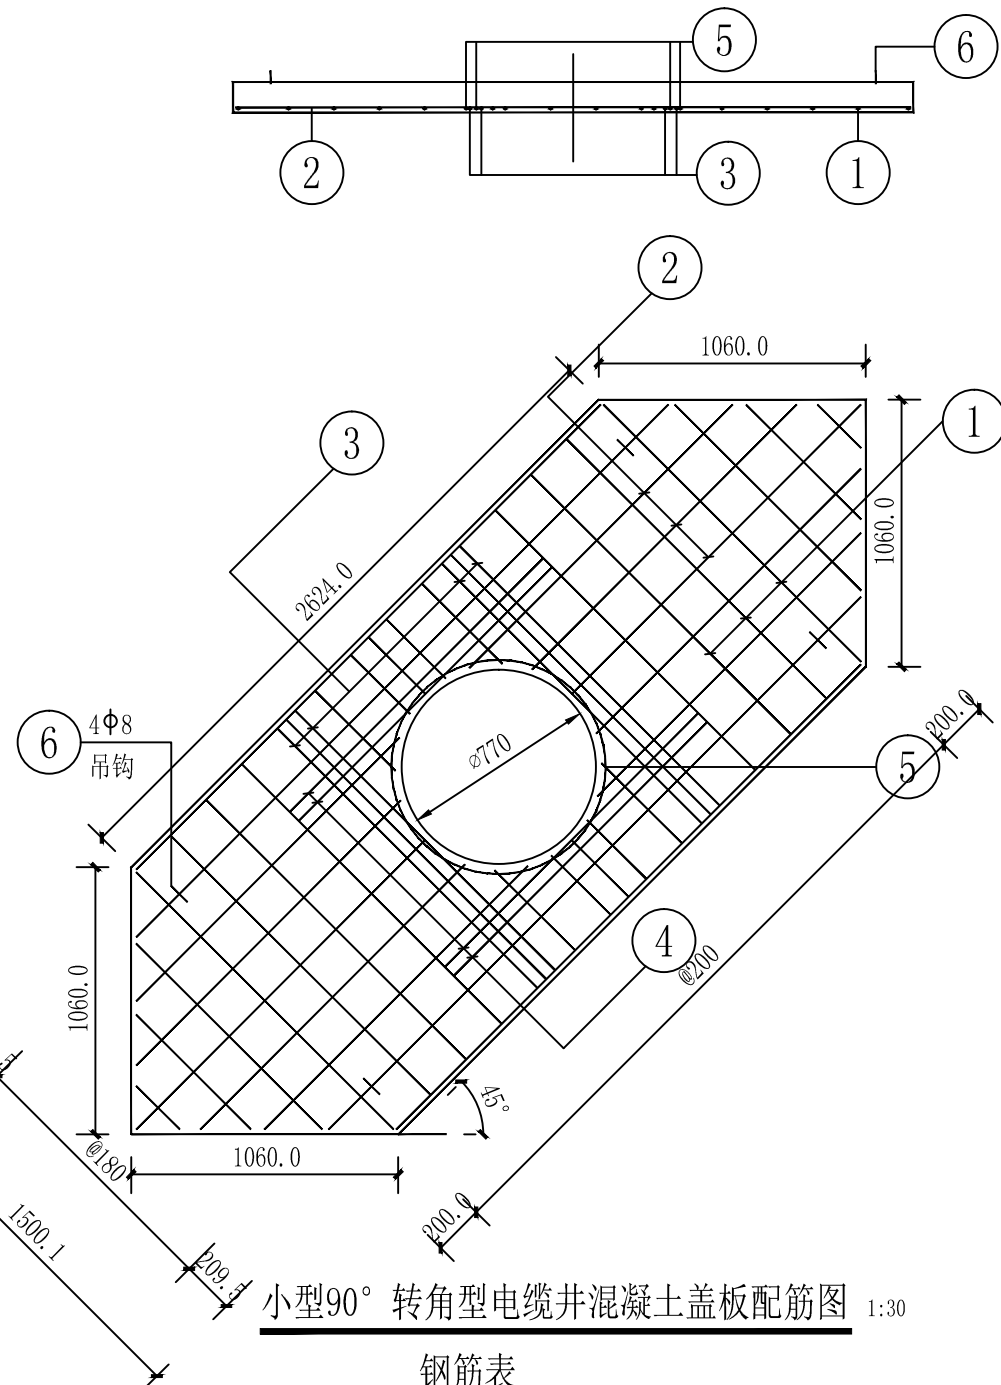

小型90°转角型电缆井混凝土盖板配筋图 1:30

钢筋表

板编号	序号	规格 (mm)	根数
JB-1237 (h=120)	1	Φ8	20
	2	Φ8	10
	3	Φ12	4
	4	Φ12	4
	5	Φ10	1
	6	Φ10	4
JB-1237a (h=120)	1	Φ12	22
	2	Φ8	11
	3	Φ18	4
	4	Φ12	4
	5	Φ10	1
	6	Φ10	4

盖板配筋图说明:

- 盖板采用C30混凝土, HPB300钢筋, HRB400钢筋, 钢筋保护层厚为20。
- 吊钩采用HPB300钢筋, 不得冷加工, 当改为现浇混凝土时可取消。
- 钢筋遇孔洞口切断, 钢筋表中未反应开孔影响, 施工时应根据实际情况下料。
- JB-1237用于无汽车, JB-1237a用于有汽车。
- 图中做法不详处可参照新12D3-A61页。