塔城地区建筑工程施工图审查中心
施工图审查专用章
新抗施审认16号
塔设施审 — 20-3-188
2020年12月15日

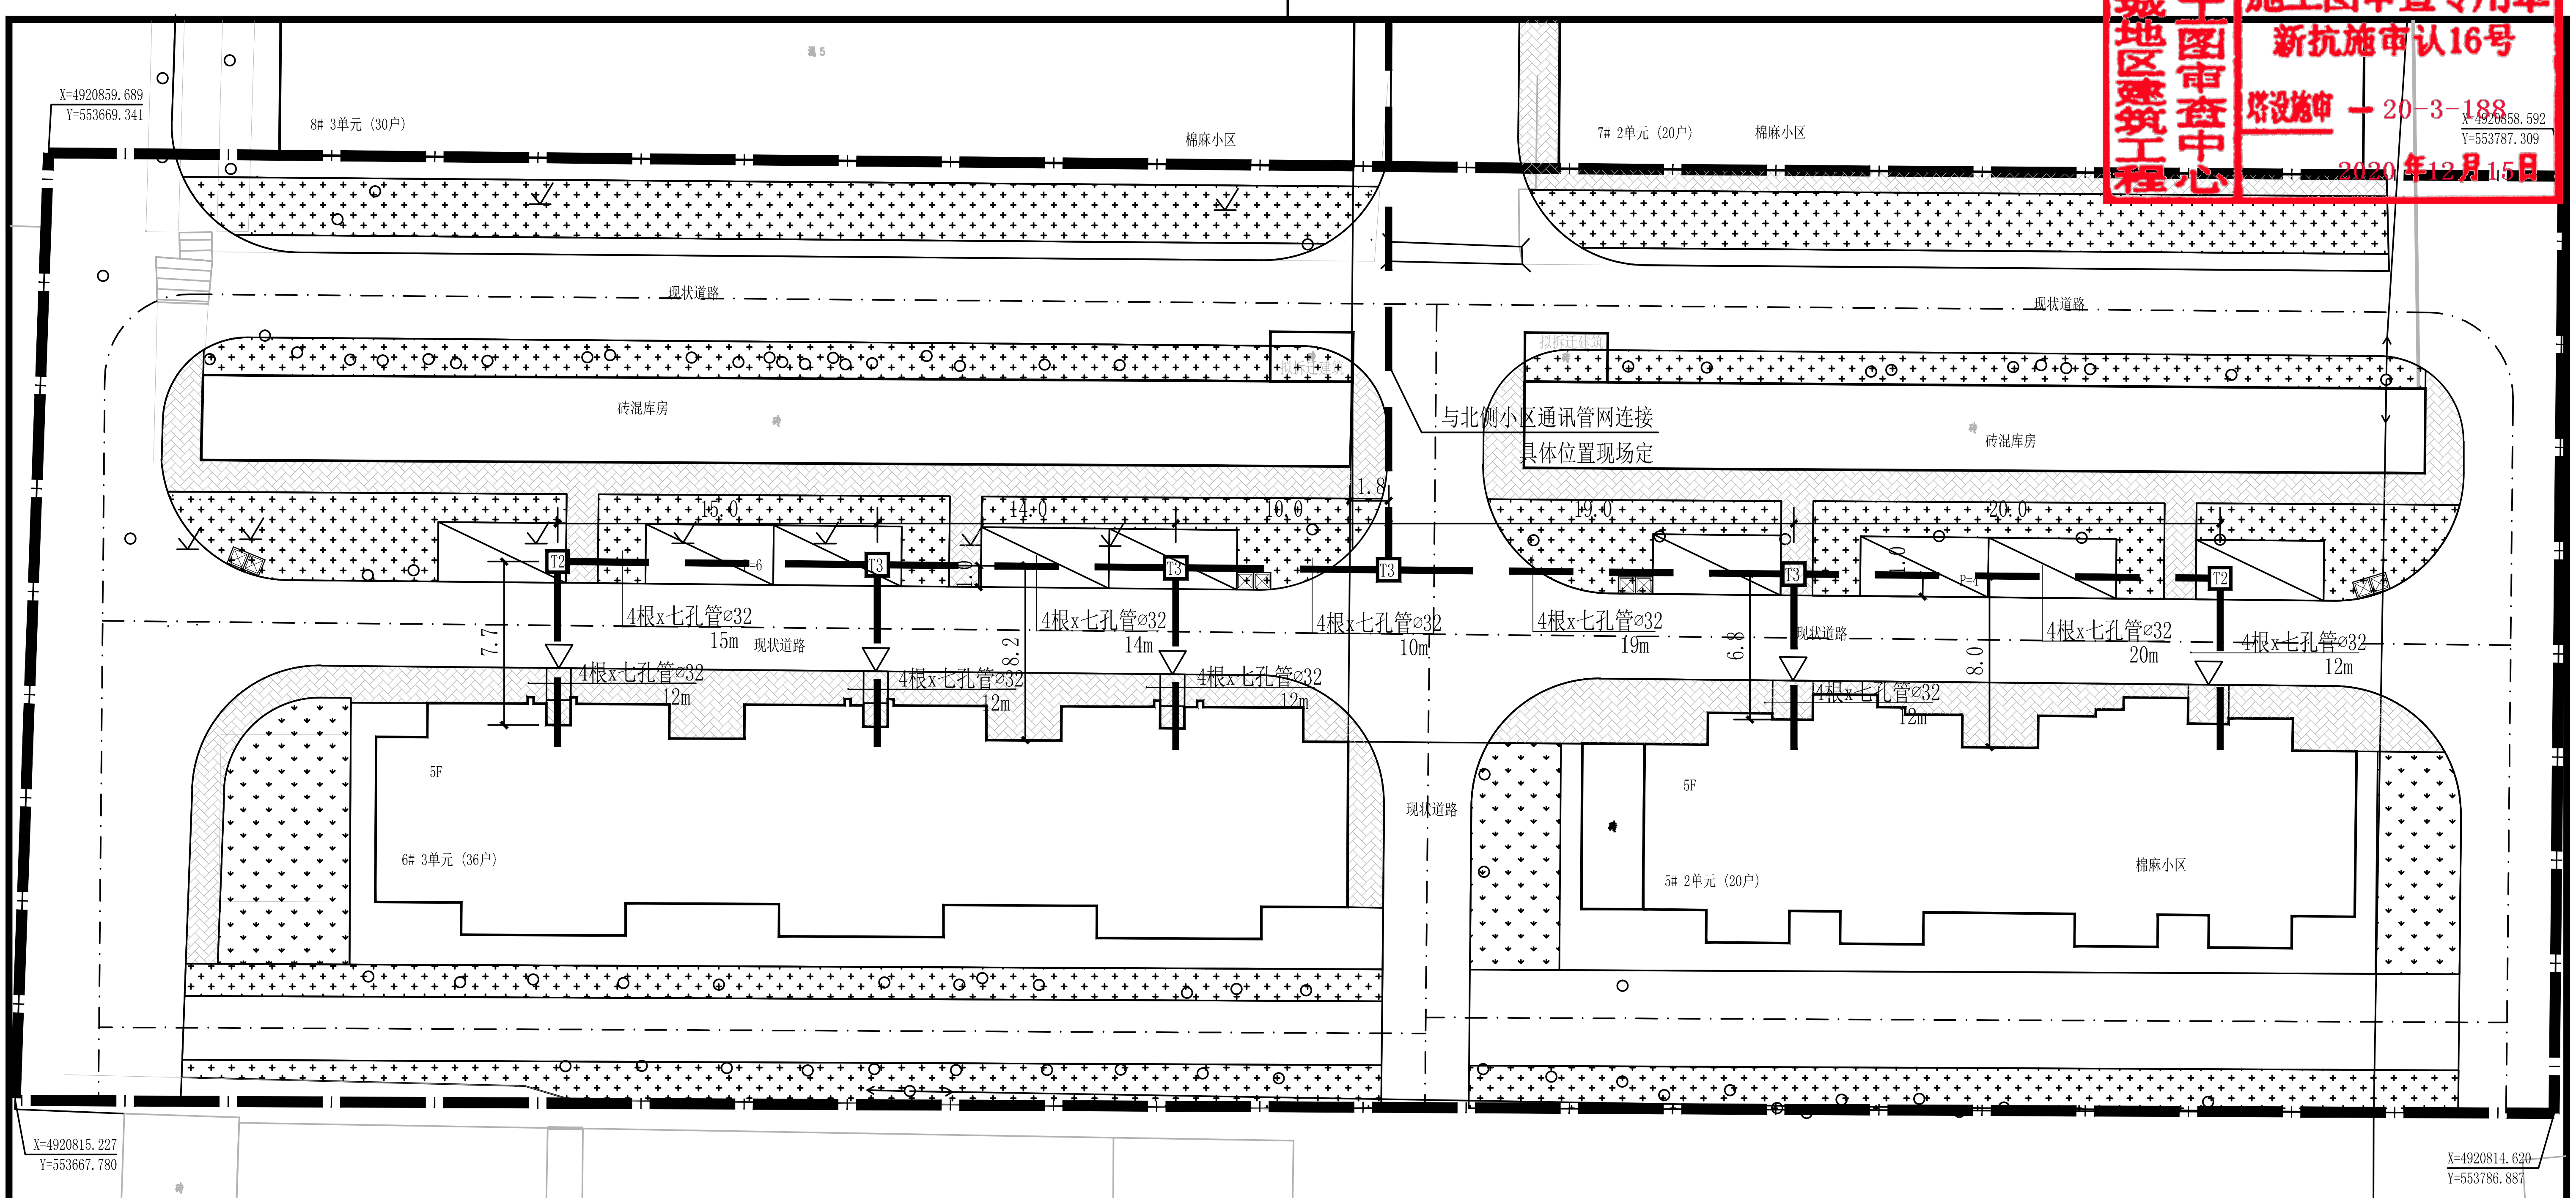

X=4920859.689
Y=553669.341
8# 3单元（30户）
棉麻小区
7# 2单元（20户）
棉麻小区
X=4920858.592
Y=553787.309
现状道路
砖混库房
与北侧小区通讯管网连接
具体位置现场定
砖混库房
15.0
14.0
10.0
1.8
19.0
20.0
T2
T3
T3
T3
T3
T2
7.7
8.2
6.8
8.0
4根x七孔管⌀32
15m
4根x七孔管⌀32
14m
4根x七孔管⌀32
10m
4根x七孔管⌀32
10m
4根x七孔管⌀32
19m
4根x七孔管⌀32
20m
4根x七孔管⌀32
12m
4根x七孔管⌀32
12m
4根x七孔管⌀32
12m
4根x七孔管⌀32
12m
4根x七孔管⌀32
12m
4根x七孔管⌀32
12m
现状道路
5F
6# 3单元（36户）
现状道路
5F
5# 2单元（20户）
棉麻小区
X=4920815.227
Y=553667.780
X=4920814.620
Y=553786.887

北
0
5
10
20（m）
WS78
504.47

图例：

序号	名称	图例	备注
1	新建通讯管网（预埋管）	▬ ▬	以实际定位定量为准
2	弱电人孔井（直通）	T1	现场定位、定量
3	弱电人孔井（转角）	T2	现场定位、定量
4	弱电人孔井（三通）	T3	现场定位、定量
5	弱电人孔井（四通）	T4	现场定位、定量

说明：
1、图中入户口位置以现场定位为准。
2、图中各电力井位置根据现场实际情况定量定位。
3、图中电缆敷设方式采用穿管直埋，埋深冻土层1.5m以下，本次设计仅提供户外穿管长度，建筑内预埋套管，长度以实际现场预埋长度为准。
4、建筑室内预留热镀锌钢管长度≤15m。
5、各道路断面详见道路断面大样图。
6、未尽事宜请结合现场实际情况并和设计人员协商解决。

改造后通讯管网预埋套管布置图 1:300

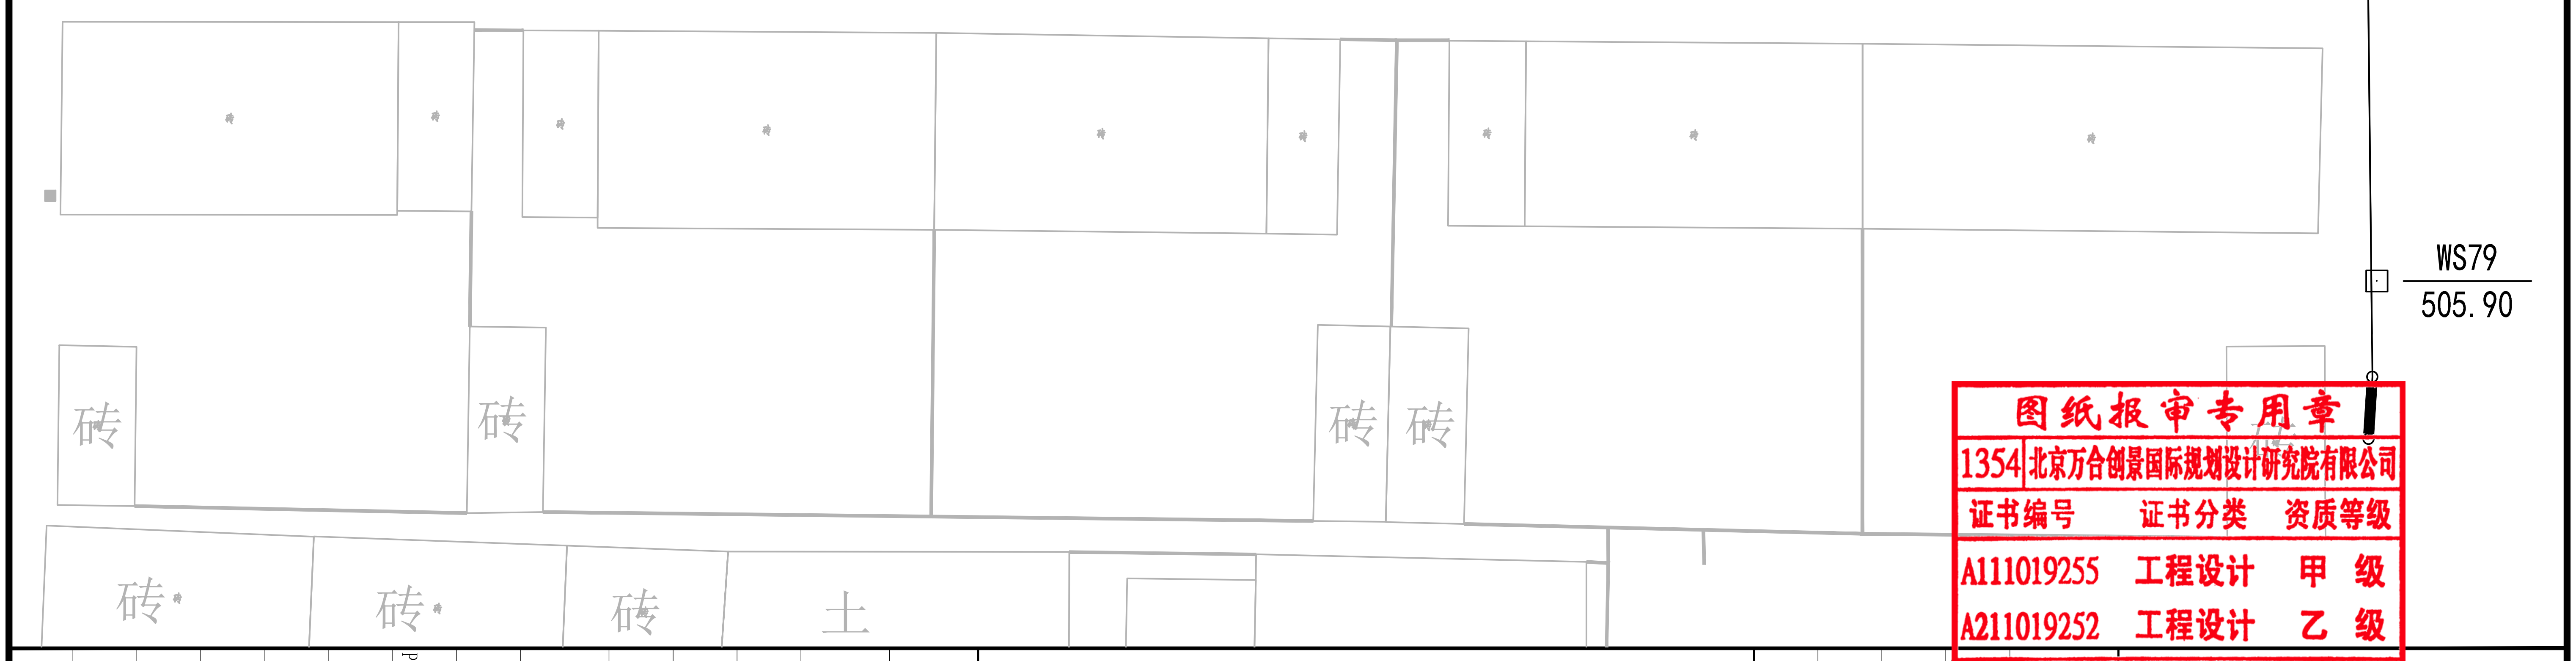

砖
砖
砖
砖
砖
砖
砖
土
WS79
505.90

图纸报审专用章
1354 北京万合创景国际规划设计研究院有限公司

证书编号	证书分类	资质等级
A111019255	工程设计	甲 级
A211019252	工程设计	乙 级

有效期至2022年03月31日止

北京万合创景国际规划设计研究院
BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE
证书编号 CERTIFICATE NO. A211019252
证书级别 乙级 CERTIFICATED GRADE B

地址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Bali, Chaoyang District, Beijing CF13
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whcj@jgjsw.com
电话 TEL.	0086-010-57158360
传真 FAX	

声明：
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程的设计师。
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设项目——棉麻小区
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段
图纸编号 DRAWING NO.	电施-07
图名 DRAWING	改造后通讯管网预埋套管布置图
项目负责人 PROJECTPRINCIPAL	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONALDIRECTOR	贺明骄
设计 DESIGNED BY	李筠
制图 DRAWN BY	李筠
校对 CHECKED BY	贺明骄
审核 VERIFIED BY	黄忠良
日期 DATE	2020.10
版本编号 EDITION NO.	第壹版