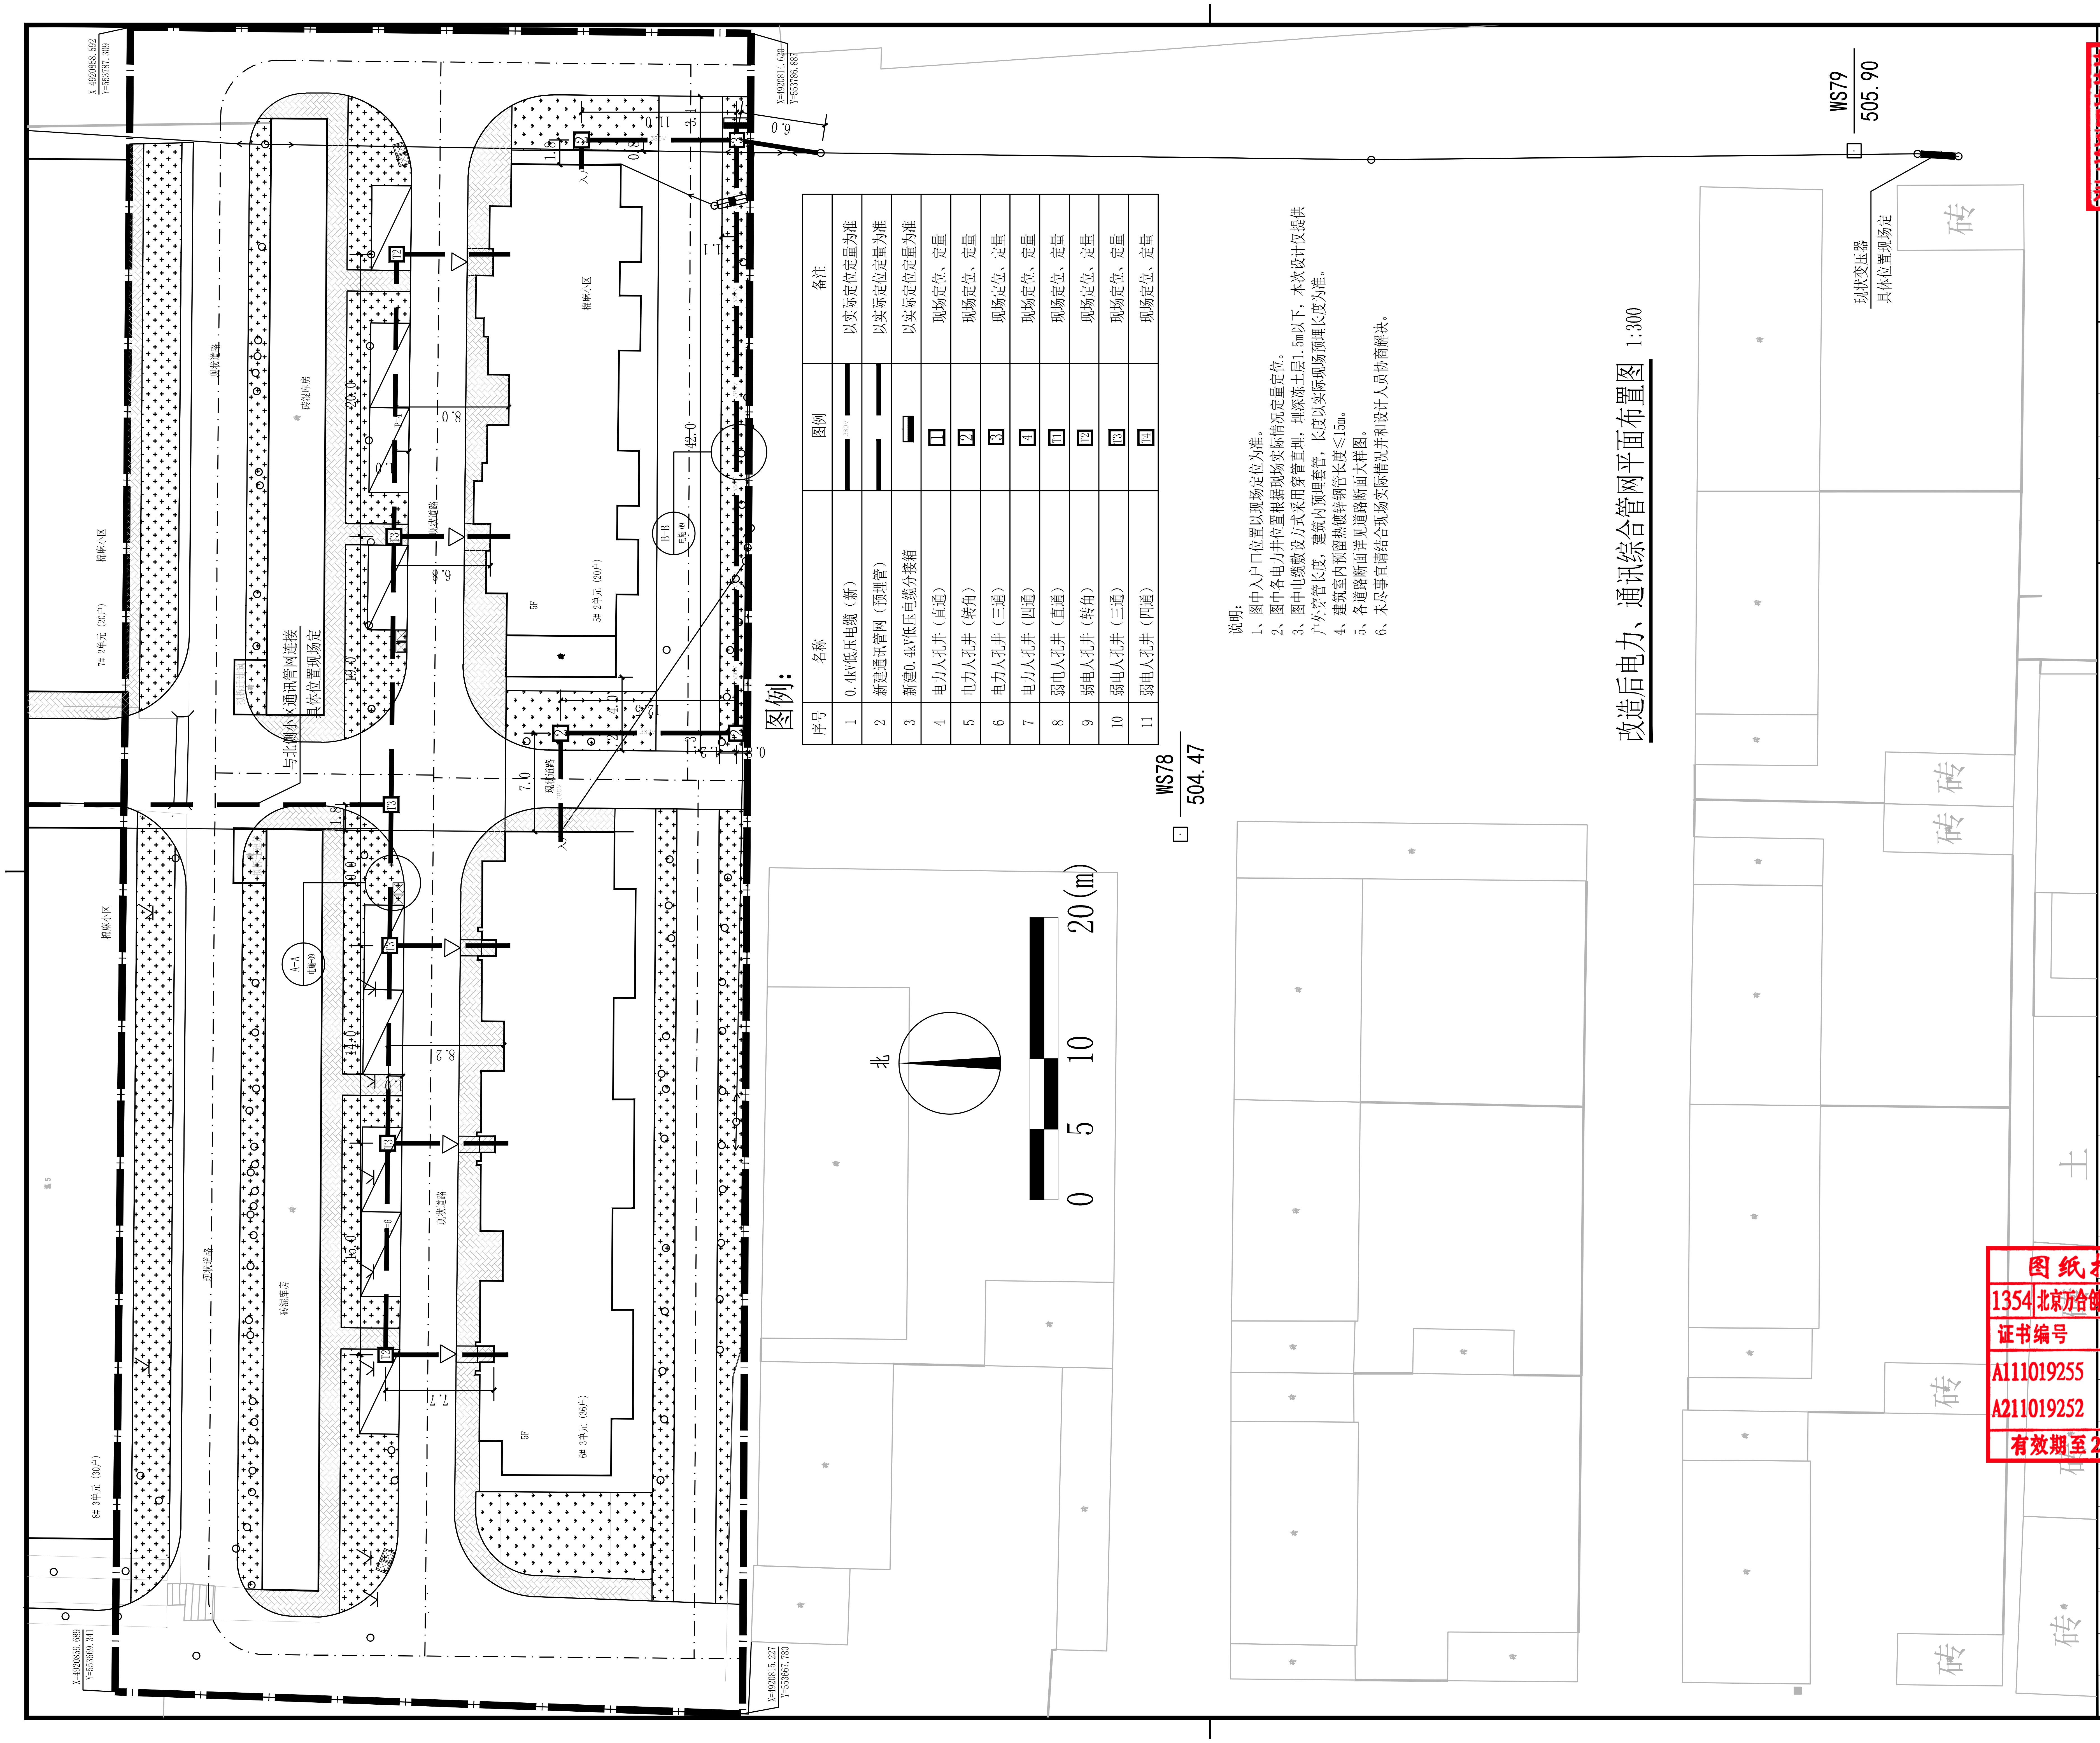

图例：

序号	名称	图例	备注
1	0.4kV低压电缆（新）	▬ 380V ▬	以实际定位定量为准
2	新建通讯管网（预埋管）	▬ ▬	以实际定位定量为准
3	新建0.4kV低压电缆分接箱	▭	以实际定位定量为准
4	电力人孔井（直通）	1	现场定位、定量
5	电力人孔井（转角）	2	现场定位、定量
6	电力人孔井（三通）	3	现场定位、定量
7	电力人孔井（四通）	4	现场定位、定量
8	弱电人孔井（直通）	T1	现场定位、定量
9	弱电人孔井（转角）	T2	现场定位、定量
10	弱电人孔井（三通）	T3	现场定位、定量
11	弱电人孔井（四通）	T4	现场定位、定量

说明：

1、图中入户口位置以现场定位为准。

2、图中各电力井位置根据现场实际情况定量定位。

3、图中电缆敷设方式采用穿管直埋，埋深冻土层1.5m以下，本次设计仅提供户外穿管长度，建筑内预埋套管，长度以实际现场预埋长度为准。

4、建筑室内预留热镀锌钢管长度≤15m。

5、各道路断面详见道路断面大样图。

6、未尽事宜请结合现场实际情况并和设计人员协商解决。

改造后电力、通讯综合管网平面布置图 1:300

施工图审查专用章
新抗施审认16号
审查编号 2020-3-188
2020年12月15日
塔城地区建筑工程施工图审查中心

北京万合创景国际规划设计研究院
BEIJING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252
证书级别　乙级
CERTIFICATED GRADE B

地　址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Bali, Chaoyang District, Beijing CF13
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whcj@jgjsw.com
电　话 TEL.	0086-010-57158360
传　真 FAX	

声明：

除经特别许可，本图不可作其它用途。

THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.

1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻印任何部分。

2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在图中量取。

3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程的设计师。

4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。

5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。

6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设项目——棉麻小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	电施-03	
图　名 DRAWING	改造后电力、通讯综合管网平面布置图	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	贺明骄	贺明骄
设　计 DESIGNED BY	李　筠	
制　图 DRAWN BY	李　筠	
校　对 CHECKED BY	贺明骄	贺明骄
审　核 VERIFIED BY	黄忠良	黄忠良
日　期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第 壹 版	

图纸报审专用章
1354 北京万合创景国际规划设计研究院有限公司

证书编号	证书分类	资质等级
A111019255	工程设计	甲 级
A211019252	工程设计	乙 级

有效期至2022年03月31日止