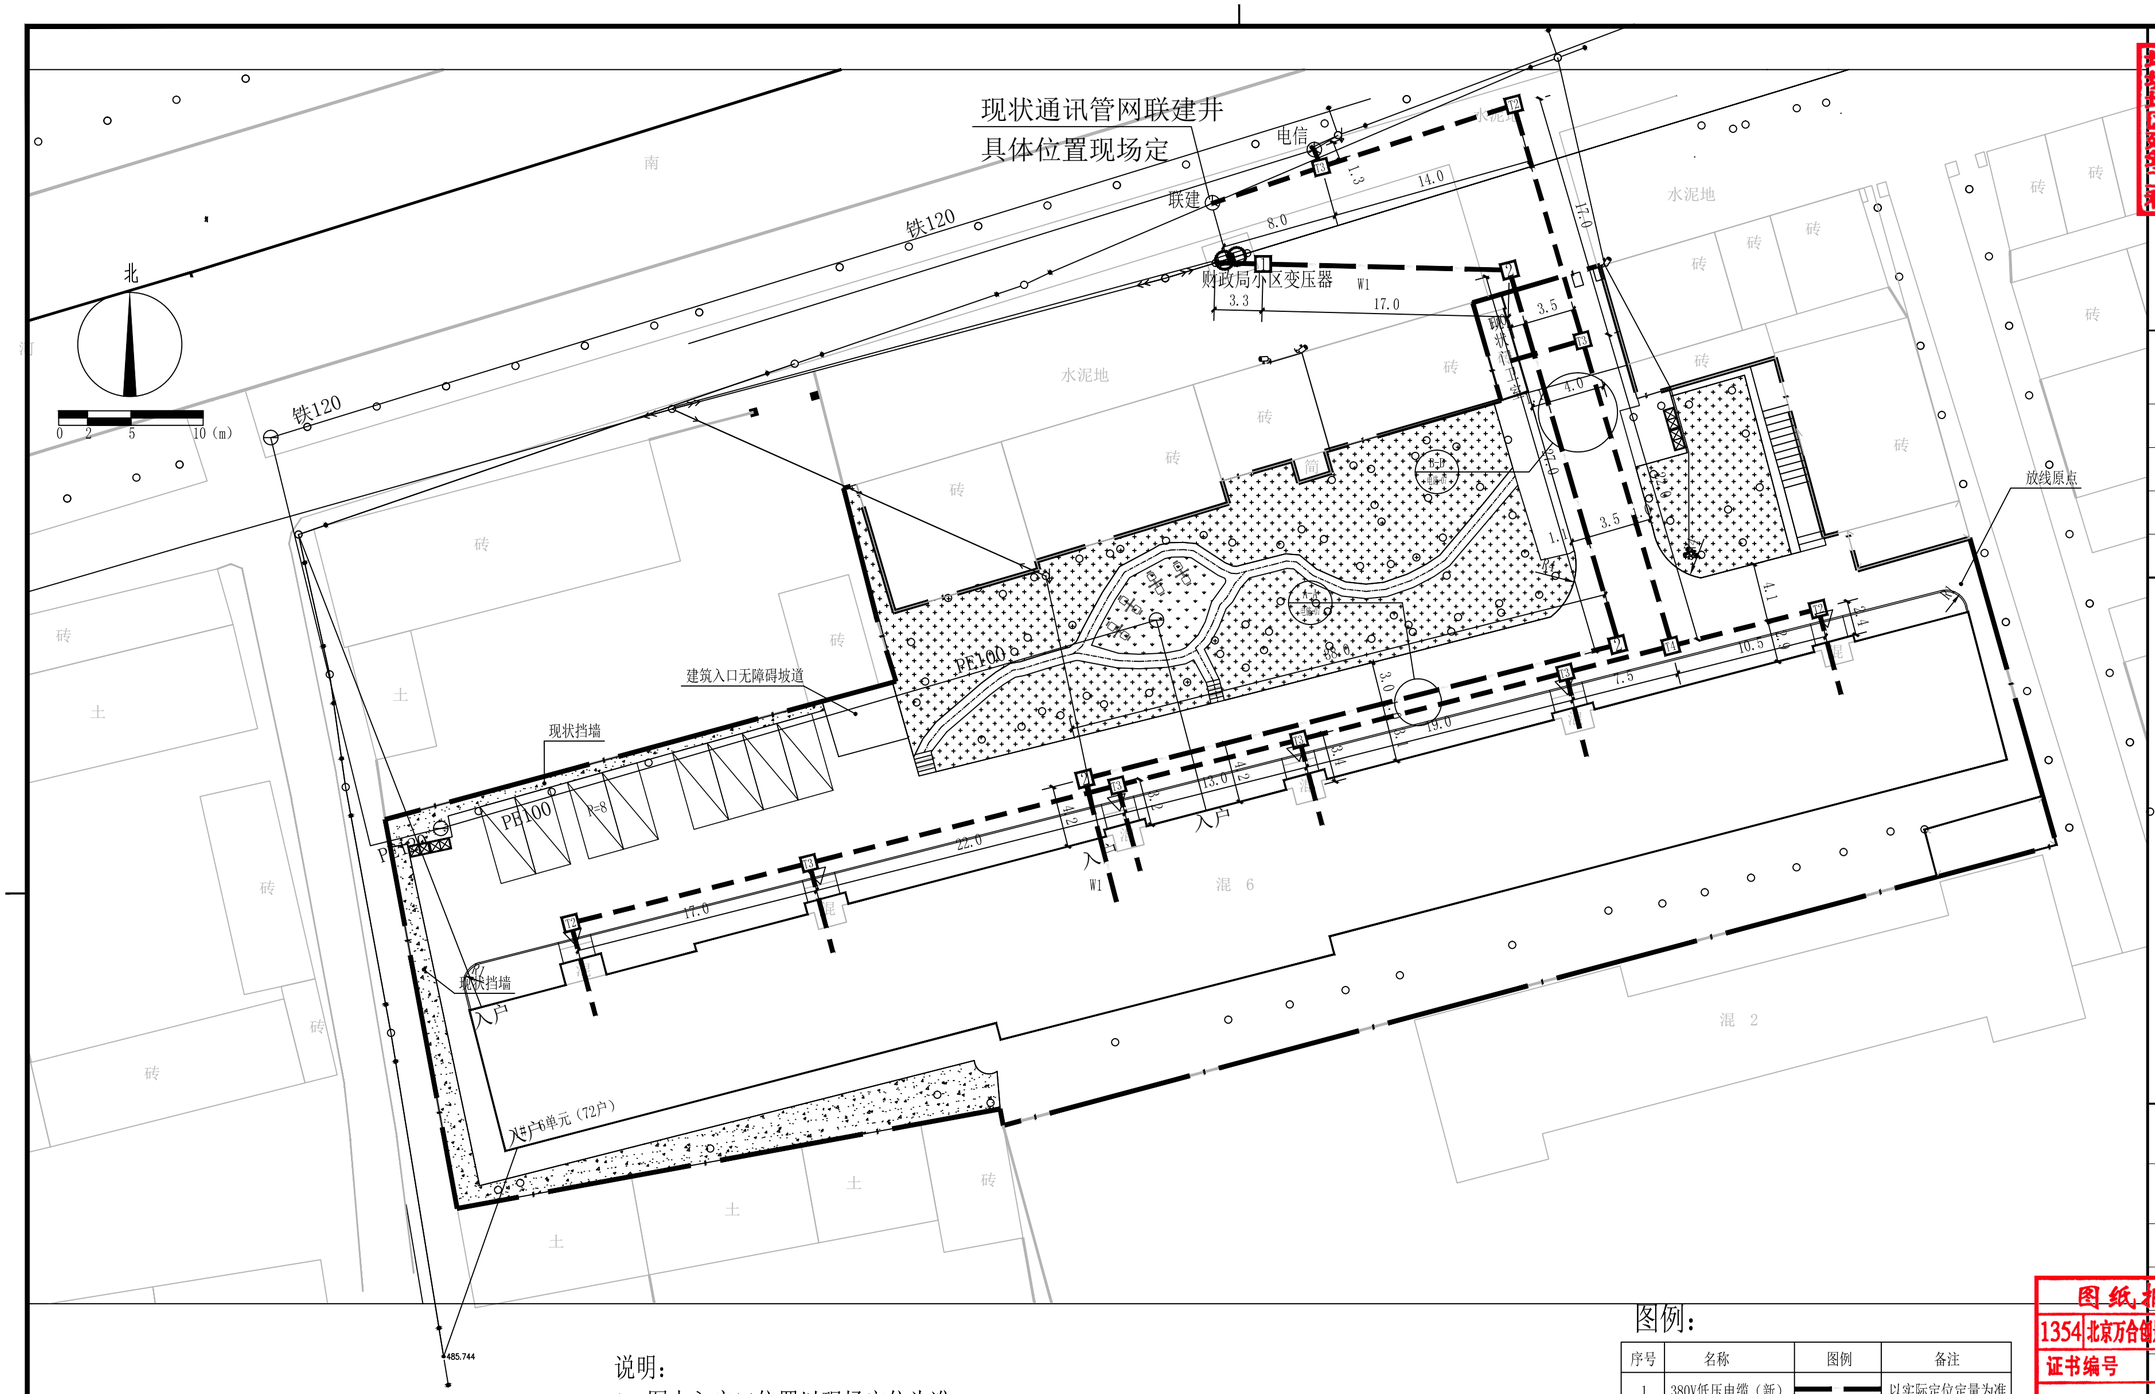


说明：

1、图中入户口位置以现场定位为准。

2、图中各电力井位置根据现场实际情况定量定位。

3、图中电缆敷设方式采用穿管直埋，埋深冻土层1.5m以下，本次设计仅提供户外穿管长度，建筑内预埋套管，长度以实际现场预埋长度为准。

4、建筑室内预留热镀锌钢管长度≤15m。

5、各道路断面详见道路断面大样图。

6、未尽事宜请结合现场实际情况并和设计人员协商解决。

## 改造后电力、通讯综合管网平面布置图 1:300

图例：

| 序号 | 名称 | 图例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 380V低压电缆（新） | | 以实际定位定量为准 |
| 2 | 通讯光缆（新） | | 以实际定位定量为准 |
| 3 | 现状变压器 | | 以实际定位定量为准 |
| 4 | 现状电杆 | | 以实际定位定量为准 |
| 5 | 电力人孔井（直通） | 1 | 现场定位、定量 |
| 6 | 电力人孔井（转角） | 2 | 现场定位、定量 |
| 7 | 电力人孔井（三通） | 3 | 现场定位、定量 |
| 8 | 电力人孔井（四通） | 4 | 现场定位、定量 |
| 9 | 弱电人孔井（直通） | 11 | 现场定位、定量 |
| 10 | 弱电人孔井（转角） | 12 | 现场定位、定量 |
| 11 | 弱电人孔井（三通） | 13 | 现场定位、定量 |
| 12 | 弱电人孔井（四通） | 14 | 现场定位、定量 |

施工图审查专用章
新抗施审[16]号
2020年12月15日

北京万合创景国际规划设计研究院
BEIJING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252
证书级别 乙级
CERTIFICATED GRADE B

| | |
|---|---|
| 地址 ADDRESS | 北京市朝阳区八里庄东里1号院莱锦文化创意产业园CF13<br>Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Beli, Chaoyang District, Beijing CF13 |
| 邮政编码 POST CODE | 100025 |
| 电子邮箱 E-mail | whcj@jgjsw.com |
| 电话 TEL. | 0086-010-57158360 |
| 传真 FAX | |

声明：

除经特别许可，本图不可作其它用途。

THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.

1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻印任何部分。

2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在图中量取。

3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程的设计师。

4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。

5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。

6、本图加盖资质章后生效。

图纸报审专用章
1354 北京万合创景国际规划设计研究院有限公司
证书编号 证书分类 资质等级
A111019255 工程设计 甲级
A211019252 工程设计 乙级
有效期至2021年03月31日止

| | | |
|---|---|---|
| 建设单位 CLIENT | 乌苏市住房和城乡建设局 | |
| 项目名称 PROJECT | 乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设项目——财政局小区 | |
| 项目编号 PROJECT NO. | XJ-SJ-2020-00157 | |
| 设计阶段 DESIGN PHASE | 施工图阶段 | |
| 图纸名称 DRAWING | 改造后电力、通讯综合管网平面布置图 | |
| 项目负责人 PROJECT MANAGER | 谭永芳 | |
| 专业负责人 DISCIPLINE MANAGER | 贺明骄 | |
| 设计 DESIGNED BY | 李 筠 | |
| 制图 DRAWN BY | 李 筠 | |
| 校对 CHECKED BY | 贺明骄 | |
| 审核 VERIFIED BY | 黄忠良 | |
| 日期 DATE | 2020.10 | |
| 版本编号 EDITION NO. | 第 壹 版 | |