



电缆沟封堵平面图 1:20

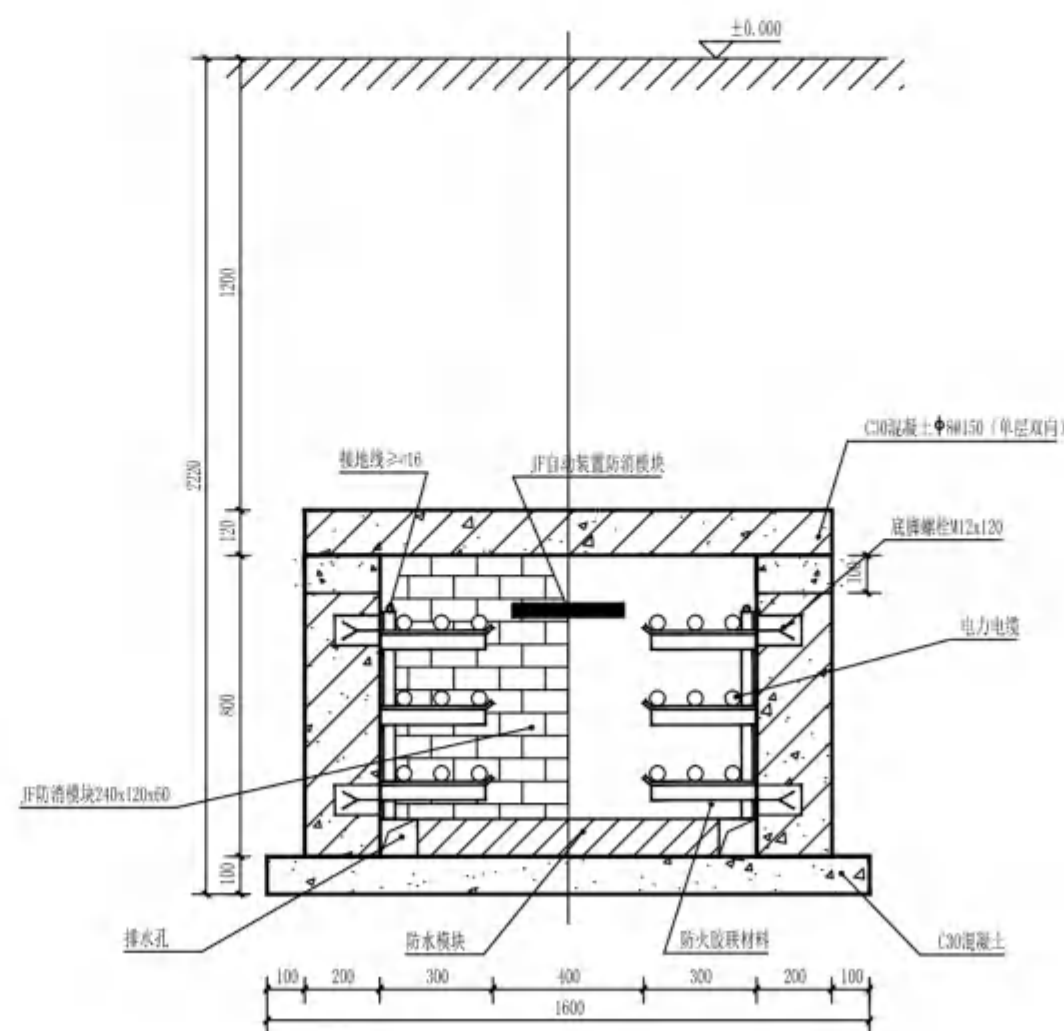


户外电缆沟防火封堵后侧面图 1:20

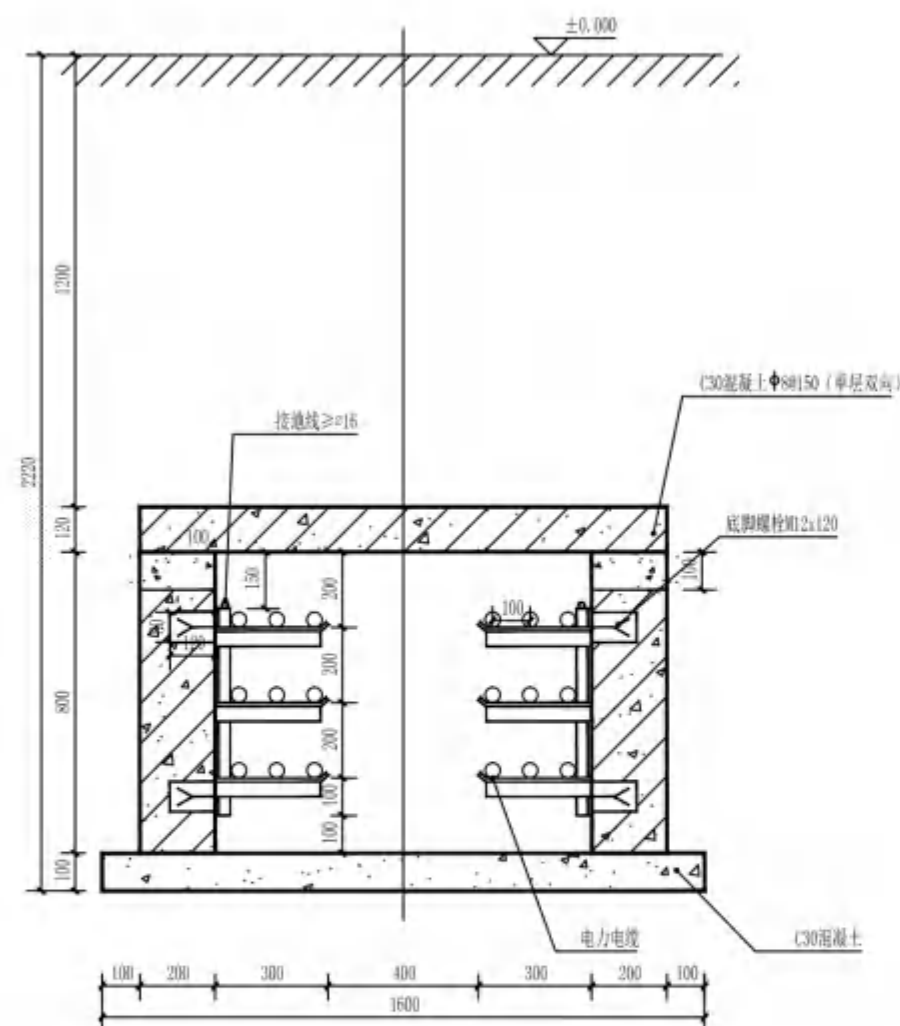

户外电缆沟剖面图 1:20

封堵说明:

- 1、户外电缆沟内需做防火封堵,要求每隔30米处需做一道防火封堵,封堵做法参见图集新1203-A31、B101页。
- 2、将耐火型无机防火堵料和水按一定比例均匀混合。
- 3、用胶合板等在安装限位处支模板,并在两侧支架下各装两根钢管作为排水管。
- 4、将混合好的耐火型无机防火堵料用铲刀紧密填入模板内,封堵严实。
- 5、在防火堵与电缆之间缝隙以及电缆同限内填塞柔性有机防火堵料。
- 6、拆除模板后,用耐火型无机防火堵料修补平整的表面。
- 7、防火堵料技术参见《电缆防火阻燃设计与施工》06D105中的相关资料。

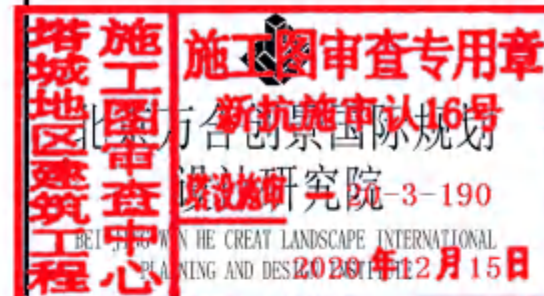

证书编号

CERTIFICATE NO.

A211019252

证书级别 乙级

CERTIFICATED GRADE B

地址
ADDRESS

北京市朝阳区八里庄东里1号院
莱锦文化创意产业园CF13
Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 (Dongli),
Beili, Chaoyang District, Beijing (101)

邮政编码
POST CODE

100025

电子邮箱
E-mail

whc.jg@jgsw.com

电话
TEL.

0086-010-57158360

传真
FAX

声明:

- 除经特别许可,本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES
UNLESS SEPARATELY CERTIFIED.
- 1、本图版权为本公司所有,任何人士未获许可不得翻印任何部分。
 - 2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格,不得在图中量取。
 - 3、图纸上所有遗漏和与现场不符,请知会负责该工程的设计师。
 - 4、参看本图时,请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。
 - 5、本图以最后更正的图纸为准,其余版本自动作废。
 - 6、本图加盖资质章后生效。

建设单位
CLIENT

乌苏市住房和城乡建设局

项目名称
PROJECT

乌苏市2020年老旧小区改造(水利局家属院等18个小区)内配套设施
建设项目——捷特苑小区

项目编号
PROJECT NO.

XJ-SJ-2020-00157

图纸报审专用章

1354北京万合创景国际规划设计研究院有限公司

证书编号 证书分类 资质等级

A111019255 工程设计 甲级

A211019252 工程设计 乙级

有效期至: 2023年03月31日止

设计
DESIGNED BY

李筠

制图
DRAWN BY

李筠

校对
CHECKED BY

贺明骄

审核
VERIFIED BY

黄忠良

日期
DATE

2020.10

版本编号
EDITION NO.

第壹版