



170021022464
170009020967



(2017)国认监认字(275)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0653

报告编号:公沪检1944094

检验检测报告

样品名称 急救包

型号规格 JJB-GR02

受检单位 靖江市国润警用器材制造有限公司

检测类别 委托检测

国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)
公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

报告编号：公沪检 1944094

检测报告

共 4 页第 1 页

样品名称	急救包		检测类别	委托检测
型号规格	JJB-GR02		商标	—
委托单位	靖江市国润警用器材制造有限公司			
受检单位名称	靖江市国润警用器材制造有限公司			
制造单位名称	靖江市国润警用器材制造有限公司			
抽样单编号	—			
抽样日期	—	抽样地点	—	
受检批生产日期	—	批号或编号	—	
抽样母体数量	—	抽(送)样数量	4套	
检测样品数量	4套	样品收到日期	2019年12月10日	
检测依据	GA 891-2010 《警用急救包》			
判定依据	GA 891-2010 《警用急救包》			
检测日期	2019年12月10日至2019年12月20日			
检测结论	由靖江市国润警用器材制造有限公司委托受检的 JJB-GR02 型警用急救包，经本中心检测的项目共计 5 项。所测项目符合上述标准中的相关要求，详见附件。 (盖章) 签发日期：2019年12月20日			
受检单位 通讯资料	地址	靖江市马桥镇马桥村7组1-9幢		
	邮政编码	214500	电话	0523-82955111

批准 鲍逸明 审核 戴学嵘 编制或主检 王贤瑞

签名 鲍逸明 签名 戴学嵘 签名 王贤瑞

检测 报 告

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观检查	移膜皮革、里衬表面应无划痕、残次，皮面花纹一致；外形方正，边缘顺直，捏皱均匀，圆角对称。	符合	合格
		急救包正面烫印有警徽图案、中文“警察”、英文“POLICE”、中文“警用急救包”字样。警徽图案应符合 GA 244 的规定，警徽高 23mm；中文“警察”为黑体字，字高 12mm，字宽 35mm；英文“POLICE”为长黑体字，字高 7mm；中文“警用急救包”为长黑体字，字高 9mm。警徽图案底部距底边 85mm，中文“警察”字底部距底边 65mm，英文“POLICE”字底部距底边 55mm，“警用急救包”字底部距底边 20mm。	符合	合格
		左侧上层上格仓口边烫印“硝酸甘油片”字样，下格仓口边烫印“酒精消毒片”字样；中层上格仓口边烫印“抗菌湿巾纸”字样，下格仓口边烫印“别针”字样；下层格仓口边烫印“创可贴”字样。右侧插袋上口边烫印“呼吸膜”字样，下口边烫印“无菌纱布片”字样；横向开口下方烫印“小剪刀”字样，竖向小立体插袋口边烫印“止血带”字样，竖向大立体插袋口边烫印“绷带”字样。字样为黑体字，字高 5mm。	符合	合格
		烫印图案和文字应端正、清晰、牢固、颜色饱满，无明显偏斜，无露底、错位模糊等缺陷。	符合	合格

检测 报 告

检测结果汇总						
序号	检测项目			技术要求	检测结果	单项判定
1	外观检查 (续)			抽拉链应规整、对称，不得有明显错位现象。拉链拉合顺畅。	符合	合格
				折边宽窄应一致；缝线距边宽窄应一致。	符合	合格
				立体插袋应方正，无明显斜料；横向开口断面无毛茬。	符合	合格
				急救包成品（不含药品）应无异味。	符合	合格
2	颜色检查			急救包所用移膜皮革及辅料配件的颜色应为黑色（PANTONE 19-4006 TPX）。	符合	合格
				警徽图案和文字标识应为银白色。	符合	合格
3	尺寸检查			急救包展开长应为 220mm±5mm，宽 125mm±3mm，其余未注尺寸公差为±2。	长度：220mm 宽度：124mm	合格
4	产品标志检查			急救包背面水平居中应烫印银白色产品编号，字体的底边距急救包的底边 20mm，字体为黑体，字高 5mm；在急救包内部应有永久性产品编号。	符合	合格
5	性能检查	耐摩擦色牢度/级	干摩擦 50 次	≥ 4	4 级	合格
			湿摩擦 10 次	≥ 3	3 级	合格
		拉链平拉强力/N		≥ 600	624N	合格
		拉链拉头拉片结合力/N		≥ 250	280N	合格
		皮革撕裂强度/(N/mm)		≥ 25	28N/mm	合格

检测 报 告

共 4 页第 4 页

检测情况说明	
样品 特性 状态 及照 片	样品为警用急救包，包内装有急救用品与药物，急救包正面印有“警徽、警察、POLICE 和警用急救包”字样。  JJB-GR02 型警用急救包（外部）  JJB-GR02 型警用急救包（内部）
其他 说明	/



170009020967



(2020)国认监认字(275)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0852

报告编号:公沪检202141843

检验检测报告

样品名称

催泪喷射器(横喷型)

型号规格

C1-GR000021

受检单位

靖江市国润警用器材制造有限公司

检测类别

委托检测

公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心



检测 报 告

共 5 页第 1 页

样品名称	催泪喷射器（横喷型）		检测类别	委托检测
型号规格	C1-GR000021		商标	-
委托单位	靖江市国润警用器材制造有限公司			
受检单位名称	靖江市国润警用器材制造有限公司			
抽样单编号	-			
抽样日期	-	抽样地点	-	
受检批号/生产日期	-	批号或编号	-	
抽样母体数量	-	抽（送）样数量	10支	
检测样品数量	10支	样品收到日期	2021年04月10日	
检测依据	GA 884-2018《公安单警装备 催泪喷射器》			
判定依据	1. GA 884-2018《公安单警装备 催泪喷射器》 2. Q/GR-C-2018《催泪喷射器》企业标准			
检测日期	2021年04月28日至 2021年05月12日			
检测结论	由靖江市国润警用器材制造有限公司委托送检的 C1-GR000021 型催泪喷射器（横喷型）样品，经本中心检测的项目共计 13 项，所测项目的检测结果符合上述标准相关要求，详见附件。 签发日期：2021年05月12日			
受检单位 通讯资料	地址	靖江市马桥镇马桥村7组19幢		
	邮政编码	-	电话	15061024318

批准 鲍逸明 审核 戴学嵘 编制或主检 王贤瑞

签名 鲍逸明 签名 戴学嵘 签名 王贤瑞

检测报告

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
1	一般要求	催泪喷射器外观应洁净，无变形，无催泪剂气味。 各零部件表面不应有机械损伤、涂层脱落、锈蚀现象。 各零部件装配应紧密、牢固。 罐体两侧应具有对称的透明观察窗。 罐体内催泪剂溶液应均匀一致，无明显油状物，无絮状物。 催泪喷射器外观质量应符合主管部门批准的要求。	符合	合格
2	结构要求	横喷型催泪喷射器应由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成； 竖喷型催泪喷射器应由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。	横喷型符合	合格
3	尺寸要求	横喷型催泪喷射器外形尺寸为高176mm±2mm，筒身最大外径为39mm±1mm，外罐外径为37.5mm±0.5mm； 竖喷型催泪喷射器外形尺寸应为高188.5mm±2mm，筒身最大外径应为40mm±0.5mm，外罐外径应为37.5mm±0.5mm； 观察窗的尺寸应为宽8mm±1mm，高80mm±1mm。	横喷型 高176.5mm 筒身最大外径39.3mm 外罐外径37.40mm 观察窗宽8.1mm，高80.2mm	合格
4	颜色要求	催泪喷射器主体颜色应为黑色，喷嘴颜色应为白色。 催泪剂溶液颜色应为蓝色。	符合	合格

检测报告
检测专用

检 测 报 告

检测结果汇总																
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定												
5	标识要求	催泪喷射器正面应有激光雕刻“警徽”图样和“警察”“POLICE”“催泪喷射器”字样，图样和字样应清晰完整。 “警徽”图样应符合GA 244的规定，高度尺寸为25mm；“警察”字样为二号黑体，字间距8.5mm，位于警徽正下方；“POLICE”“催泪喷射器”字样为二号黑体，位于警徽下方； 催泪喷射器背面应激光雕刻产品唯一编号，编号字体为黑体，字高为3.5mm，编号下端距罐体底部平面4.5mm±1mm；罐体底面应永久性标示产品生产日期和失效日期，字体为黑体，字高为2.5mm，前四位为年份，后两位为月份。	符合	合格												
6	质量要求	横喷型催泪喷射器质量为195g±15g 竖喷型催泪喷射器质量为185g±15g	横喷型 198.0g	合格												
7	催泪剂溶液要求	催泪剂溶液体积为70 mL±3 mL，包含溶质（合成辣椒素）和溶剂；合成辣椒素应符合GA 1182-2014的规定，含量为1.5%~2.0%（质量百分比），溶剂成分满足： <table><tr><th>成分</th><th>含量（体积百分比）%</th></tr><tr><td>乙二醇</td><td>50±5</td></tr><tr><td>1,2-丙二醇</td><td>25±2.5</td></tr><tr><td>乙醇</td><td>5±0.5</td></tr><tr><td>吐温20</td><td>定性分析</td></tr><tr><td>蒸馏水</td><td>补足标量值</td></tr></table>	成分	含量（体积百分比）%	乙二醇	50±5	1,2-丙二醇	25±2.5	乙醇	5±0.5	吐温20	定性分析	蒸馏水	补足标量值	符合	合格
成分	含量（体积百分比）%															
乙二醇	50±5															
1,2-丙二醇	25±2.5															
乙醇	5±0.5															
吐温20	定性分析															
蒸馏水	补足标量值															

检测报告

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
8	稳定性	催泪喷射器在老化试验后产品应表面无剥落，不解体、不泄漏、不爆裂，且喷射性能应符合要求。	符合	合格
9	承压 安全性	催泪喷射器经980N承压试验后，应不解体、不泄漏、不爆裂，且符合连续喷射性能要求。	符合	合格
10	喷射性能	连续喷射性能：催泪喷射器喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于4.5m，有效喷射时间大于或等于9s。完全喷射后剩余溶液量应小于或等于7mL。 间断喷射性能：催泪喷射器有效喷射3s后放置1h后再次进行喷射，喷射距离应大于或等于3m，喷射距离达到3m的时间应大于或等于7s。完全喷射后剩余溶液量小于或等于7mL。	符合 4.5m处喷射 10.05s，剩余 溶液量0.7mL 间断喷射距离 3m处，喷射 7.22s，剩余溶 液量0.8mL	合格
11	保险盖 可靠性	催泪喷射器应配有安全可靠的防止误喷射的保险盖；保险盖应装配平滑、复位顺畅，按钮开关松紧适度，有足够的回复力。保险盖重复启闭100次应可正常使用，且应符合连续喷射性能的要求。	符合	合格
12	振动和跌落 可靠性	催泪喷射器在带包装条件下经加速度幅值为2m/s ² ，频率为5Hz~55Hz振动试验后，应不解体、不泄漏、不爆裂，保险盖和喷嘴应不松脱。 经振动试验后的催泪喷射器以正立、倒置和横放三种姿态，从1.5m高度自由跌落至水泥地面上，各试验1次，应不解体、不泄漏、不爆裂，且符合连续喷射性能的要求。	符合	合格
13	温度 适应性	催泪喷射器在-30℃~55℃的环境下，应不解体、不泄漏、不爆裂，且符合连续喷射性能要求。	符合	合格

检测 报 告

检测情况说明	
样品 特性 状态 及照 片	受检样品为横喷型催泪喷射器，由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。  C1-GR000021 型催泪喷射器（横喷型）
其他 说明	/



210021022464
170009020967



(2020)国认监认字(275)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0653

报告编号:公沪检202240909

检验检测报告

样品名称

战术腰带

型号规格

YI-GR

受检单位

靖江市国润警用器材制造有限公司

检测类别

委托检测



国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心(上海)
公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

检测 报 告

共 5 页第 1 页

样品名称	战术腰带		检测类别	委托检测
型号规格	Y1-GR		商标	-
委托单位	靖江市国润警用器材制造有限公司			
受检单位名称	靖江市国润警用器材制造有限公司			
抽样单编号	-			
抽样日期	-	抽样地点	-	
受检批次日期	-	批号或编号	-	
抽样母体数量	-	抽(送)样数量	5套	
检测样品数量	5套	样品收到日期	2022年01月13日	
检测地点	上海市徐汇区岳阳路76号			
检测依据	GA 890-2018《多功能腰带》			
判定依据	企业技术条件(委托单位提供)			
检测日期	2022年01月13日至2022年03月04日			
检测结论	由靖江市国润警用器材制造有限公司委托受检的 Y1-GR 型战术腰带样品,经本中心检测的项目共计 8 项。所测项目的检测结果符合企业技术条件中的相关要求,详见附后。 签发日期: 2022年03月04日			
受检单位通讯资料	地址	靖江市马桥镇马桥村 7 组 1-9 幢		
	邮政编码	214500	电话	0523-82955111

批准 鲍逸明 审核 戴学嵘 编制或主检 陈超

签名 鲍逸明 签名 戴学嵘 签名 陈超

检测 报 告

共 5 页第 2 页

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
	外观	各种带外观应平直规整、无跳丝、无线结，各种材料表面无残次。腰带边缘应平整光滑、无毛刺、无锐边、无划痕，插合牢固、端正，对位准确，插拔灵活。装具套缝合应牢固，线路规整，针码均匀，扣合对位准确，边缘规整，不应断线、跳线，无脱纱、无线头。双线间距、缝线距边宽窄一致，挂袢端正平直。	符合	合格
2	结构	战术腰带由硬质外腰带、勤务腰封、橡筋弹夹套、尼龙手铐套、尼龙对讲机套、侧开防脱催泪喷射器套、执勤工作包、水壶套、塑钢挂钩、侧推防脱手电套、侧开防脱棍套、塑钢枪绳、塑钢双保险手枪套等组成，塑钢快拔套件可以实现同一平台位置快速切换。	符合	合格
3	质量	≤ 2kg	1.99kg	合格
4	勤务腰封	宽度 85mm±1mm，外侧采用带勾的魔术贴，可以与外腰带内侧的毛面魔术贴粘合，并有三道单独魔术贴固定袢绑定外腰带。尺寸型号分为 S/M/L/XL，要求同 GA 890-2018 表 1 中主腰带。	宽度 84mm 符合 型号 L	合格
5	装具套件性能	橡筋弹夹套： 橡筋条进行前后紧固，弹性变化空间大，可 360° 旋转固定，兼容性强，可装载 92、92G、NP22、格洛克等手枪的弹夹。		合格
		快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套： 采用同一快拆平台，360° 旋转固定，根据战术训练的要求，在不同位置间快速切换，以金属卡钳和橡胶滚轴对装备进行固定，侧推式取出，采用防脱卡扣设计，有锁定结构；背板可以挂腰带、背心、MOLLE 系统。	符合	合格
		塑钢套阻燃性能：塑钢快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套外表面续燃时间 ≤ 4s。	符合	合格

检测报告

共 5 页第 3 页

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
5	装具套件性能（续）	塑钢套耐酸性能：将塑钢快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套浸入煮沸的 0.5%乙酸溶液中，在常温条件下持续放置 840h，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用。	符合	合格
		塑钢套耐碱性能：将塑钢快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套浸入煮沸的 0.5%碳酸钠溶液中，在常温条件下持续放置 840h，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用。	符合	合格
		催泪喷射器套可装载直径 36~42mm 的催泪喷射器；手电套可装载直径 24~30mm 的强光手电筒；甩棍套可装载直径 24~30mm 的伸缩警棍。	符合	合格
		塑钢战术挂钩： ≤75mm×30mm×15mm（不含挂钩） 耐磨不易变形，表面印有 POLICE 字样，钢丝绳与塑钢挂袢用钢条固定；可挂载到腰带和 MOLLE 条系统，金属挂钩承重 ≥5kg，可挂载日常的战术手套、射击耳罩等。	75mm×30mm×14mm 符合	合格
		尼龙工作包： 采用内外袋设计，外形方正。反光标志可拆卸。YKK 防水拉链，内容积满足日常执勤所需装备的归置要求，承载性好。	符合	合格
		尼龙手铐套： 采用快拔式半包围设计，方便快速装取手铐，具有良好的装载兼容性，适应管铐、板铐、塑料质手铐的装载需求，可以一次性装载不少于 1 副金属铐和 5~8 副塑料质手铐；且内置钥匙包设计。	符合	合格
		水壶套： 采用松紧橡筋条固定设计，可调节套件口径大小；可装载配发一代、二代水壶以及市面上常见 500mL 饮料瓶。	符合	合格

检测报告

共 5 页第 4 页

检测结果汇总						
序号	检测项目	技术要求		检测结果	单项判定	
5	装具套件性能(续)	尼龙对讲机套： 采用一体式承载设计，可单手开合；后背双道魔术贴织带设计，可与腰带及战术背心 MOLLE 系统挂载吻合，晃动幅度小		符合	合格	
		塑钢防盗抢枪绳： ≤ 75mm × 30mm × 15mm（不含钢丝绳） 钢丝绳缩合状态 ≤ 145mm，张开状态 ≥ 1200mm； 拉力承重 ≥ 50kg，可以用在战术腰封、作战背心、战术背包等 MOLLE 系统的挂载上。		75mm × 28mm × 15mm 符合	合格	
		塑钢 92G 双锁枪套： 展开式结构设计，设置二道保险开关，只有在打开保险开关的情况下才能取出手枪，可靠性高；兼容 92 和 92G 手枪，可 360° 旋转，15 个角度固定。		符合	合格	
6	理化性能	耐摩擦色牢度/级	干摩	≥ 4	4~5 级	合格
			湿摩	≥ 4	4~5 级	合格
		耐刷洗色牢度/级	≥ 4		4~5 级	合格
		耐汗渍色牢度/级	≥ 4		4 级	合格
		耐光色牢度/级	≥ 4~5		符合	合格
		机织带起毛	无变化		符合	合格
		腰带钎子温度适应性	-30℃ ~ 50℃ 正常使用		符合	合格
7	抗拉性能	塑钢套耐盐雾		48h，主要表面无明显腐蚀斑点	符合	合格
		腰带钎子在扣合状态下，施加 1100N 的拉力并保持 30s，钎子不脱出或破损，并能正常使用。		符合	合格	
8	甲醛含量	装具套中甲醛含量应小于 20mg/kg。		未检出	合格	

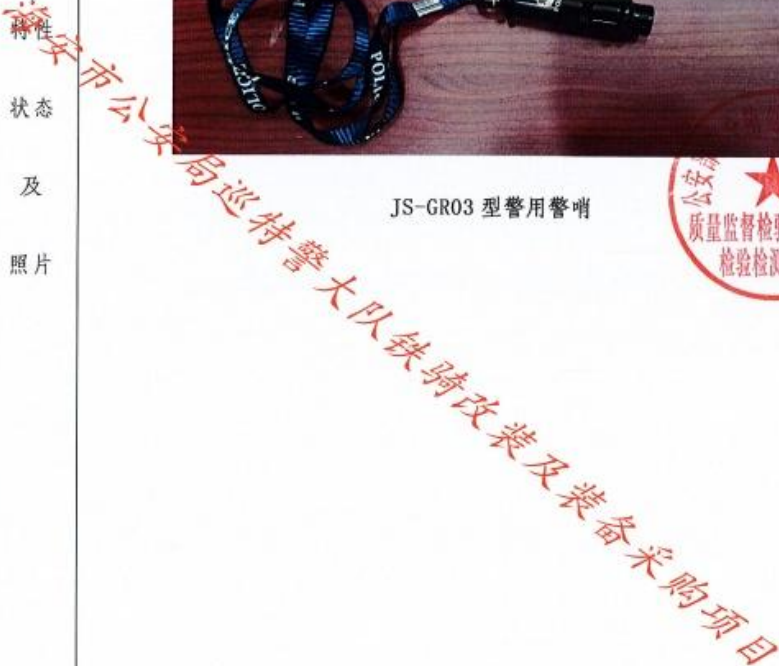
检测报告

共 5 页第 5 页

检测情况说明	
样品 特性 状态 及 照片	受检样品为战术腰带，由硬质外腰带、勤务腰封、橡筋弹夹套、尼龙手铐套、尼龙对讲机套、侧开防脱催泪喷射器套、执勤工作包、水壶套、塑钢挂钩、侧推防脱手电套、侧开防脱棍套、塑钢枪绳、塑钢双保险手枪套等组成。颜色为黑色。  Y1-GR 型战术腰带
其他 说明	

检测 报 告

共 4 页第 4 页

检测情况说明	
样品 特性 状态 及 照片	该样品为金属材质口哨，尾端带有挂绳。  JS-GR03 型警用警哨   
其他说明	/



170021022464
170009020967



(2020) 国认监认字 (275) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0653

报告编号: 公沪检202141775

检验检测报告

样品名称

警哨

型号规格

JS-GR03

受检单位

靖江市国润警用器材制造有限公司

检测类别

委托检测

国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)
公安部国家安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

检测 报 告

共 4 页第 1 页

样品名称	警 哨		检测类别	委托检测
型号规格	JS-GR03		商 标	—
委托单位	靖江市国润警用器材制造有限公司			
受检单位名称	靖江市国润警用器材制造有限公司			
抽样单编号	—			
抽样日期	—	抽样地点	—	
受检批生产日期	—	批号或编号	—	
抽样母体数量	—	抽(送)样数量	5支	
检测样品数量	5支	样品收到日期	2021年04月23日	
检测依据	GB/T 15211-2013 《安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》			
判定依据	Q/企业技术要求（委托单位提供）			
检测日期	2021年04月25日 至 2021年05月12日			
检测结论	由靖江市国润警用器材制造有限公司委托受检的 JS-GR03 型警用警哨，经本中心检测的项目共计 15 项。所测项目的检测结果符合上述企业技术要求中相关要求，详见后附。 签发日期：2021年05月13日 检测检验专用章			
受检单位 通讯资料	地址	江苏省靖江市马桥镇马桥村7组1-9幢		
	邮政编码	214500	电 话	0523-82955111

批准 鲍逸明 审核 戴学蝶 编制或主检 王贤瑞

签名 鲍逸明 签名 戴学蝶 签名 王贤瑞

检测 报 告

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
1	结构与外观	口哨采用无珠结构发声，由金属哨体、挂绳组成，外表光滑无可视瑕疵凹坑、凸起、气泡、毛刺、尖角、锈蚀、严重划伤等缺陷，字样标识用激光雕刻、图案、文字标识清晰完整，挂绳无挂丝、无织造瑕疵。	符合	合格
2	包装	每套口哨哨体及挂绳封装在吸塑包装内，包装上标明产品信息，内容包括产品名称、型号、规格、生产日期、制造商信息。	符合	合格
3	尺寸	哨体长度 $\geq 55\text{mm}$ ，主体直径 $\leq 16\text{mm}$ ，最大处直径 $\leq 20\text{mm}$ ；挂绳长度应 $\geq 450\text{mm}$ ，挂绳宽度 $\leq 10\text{mm}$ 。	哨体长度 65mm 主体直径 16mm 最大处直径 19.98mm 挂绳长度 470mm 挂绳宽度 9.5mm	合格
4	质量	口哨（含挂绳）重量： $\leq 26\text{g}$ 。	25.6g	合格
5	材料要求	口哨材质无异味	符合	合格
6	颜色	哨体颜色应为黑色，图案、字样标识应为金属基底色，挂绳为黑色。	符合	合格
7	声级要求	室外空旷环境下，距离样品 1 米处，口哨发声声级 $\geq 130\text{dB (A)}$ 。	125dB (A)	合格

检测报告

共 4 页第 3 页

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
8	外壳抗压强度	外壳在承受 60N 的径向压力后，无变形、并能正常使用。	符合	合格
9	挂绳抗拉性能	挂绳承受 150N 的拉力无断裂。	符合	合格
10	带体色牢度	耐摩擦色牢度干摩 ≥ 3 级 耐摩擦色牢度湿摩 ≥ 3 级。	干摩 3 级 湿摩 3 级	合格
11	哨体耐盐雾	温度 $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ ，盐雾溶液质量百分浓度 $(5 \pm 0.1)\%$ ，盐雾沉降率 $1.0\text{mL}/(\text{h} \cdot 80\text{cm}^2) \sim 2.0\text{mL}/(\text{h} \cdot 80\text{cm}^2)$ ，持续时间 0.5h 后，产品无被腐蚀现象。	符合	合格
12	抗摔性	水泥地面，跌落高度 1.5 米，产品在水平状态，头部向下和尾部向下分别自由跌落 3 次，产品仍能正常工作，且没有裂纹和破损。	符合	合格
13	高温性能	$40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，持续 4h 后，功能正常。	符合	合格
14	低温性能	$-25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，持续 4h 后，功能正常。	符合	合格
15	外观标识防脱色	用酒精擦拭多次无脱色掉漆情况	符合	合格



210021022464
170009020967



(2020)国认监认字(275)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0653

报告编号: 公沪检202240186

检验检测报告

样品名称

气溶胶灭火器

型号规格

MQ-GR

受检单位

靖江市国润警用器材制造有限公司

检测类别

委托检测

国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心(上海)
公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

检测 报 告

共 3 页第 1 页

样品名称	气溶胶灭火器		检测类别	委托检测
型号规格	MHQ-GR		商标	—
委托单位	靖江市国润警用器材制造有限公司			
受检单位名称	靖江市国润警用器材制造有限公司			
抽样单编号	—			
抽样日期	—	抽样地点	—	
受检批生产日期	—	批号或编号	—	
抽样母体数量	—	抽(送)样数量	5件	
检测样品数量	5件	样品收到日期	2021年12月25日	
检测地点	上海市徐汇区岳阳路76号			
检测依据	GB/T 15211-2013 《安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法》			
判定依据	Q/企业技术条件（委托单位提供）			
检测日期	2021年12月26日至 2022年01月24日			
检测结论	由靖江市国润警用器材制造有限公司委托受检的 MHQ-GR 型气溶胶灭火器样品，经本中心检测的项目共计 8 项，所测项目的检测结果符合企业技术条件中的相关要求，详见附后。 （盖章） 签发日期：2022年01月24日			
受检单位 通讯资料	地址	靖江市靖城鼎新村4组、6组		
	邮政编码	—	电话	0523-82356992

批准 鲍逸明 审核 戴学嵘 编制或主检 陈 磊

签名 鲍逸明 签名 戴学嵘 签名 陈磊

检测 报 告

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
1	颜色	主体颜色为藏蓝色	符合	合格
2	质量	≤ 480g	447.5g	合格
3	喷射时间	≥ 10s	符合	合格
4	喷射距离	≥ 2m	符合	合格
5	可操作性	启动部分操作应简单方便，易于从外观上识别，其开启力≤100N。	符合	合格
6	耐高温性能	高温试验（35℃ ± 2℃，2h），试验后，应不解体，不泄露，能正常工作。	符合	合格
7	耐低温性能	低温试验（-25℃ ± 2℃，2h），试验后，应不解体，不泄露，能正常工作。	符合	合格
8	跌落性能	样品距水泥地面 1.0m 跌落 1 次试验后，应不解体，不泄露，能正常工作。	符合	合格
		（本页以下为空白）		

检测 报 告

检测情况说明	
样品 特性 状态 及 照片	该试验样品为气溶胶灭火器，颜色为藏蓝色。  MHQ-GR 型气溶胶灭火器
其他 说明	



170009020967



(2020)国认监认字(275)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0653

报告编号:公沪检202141845

检验检测报告

样品名称

伸缩警棍(基础型)

型号规格

G2-GR000021

受检单位

靖江市国润警用器材制造有限公司

检测类别

委托检测

公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心



检测 报 告

共 6 页第 1 页

样品名称	伸缩警棍（基础型）		检测类别	委托检测
型号规格	G2-GR000021		商标	-
委托单位	靖江市国润警用器材制造有限公司			
受检单位名称	靖江市国润警用器材制造有限公司			
抽样单编号	-			
抽样日期	-	抽样地点	-	
受检批号/日期	-	批号或编号	-	
抽样母体数量	-	抽(送)样数量	10根	
检测样品数量	10根	样品收到日期	2021年04月20日	
检测依据	GA 886-2018《公安单警装备 伸缩警棍》			
判定依据	1. GA 886-2018《公安单警装备 伸缩警棍》 2. Q/GR-JC 2018《伸缩警棍》（委托单位提供）			
检测日期	2021年04月27日至 2021年05月12日			
检测结论	由靖江市国润警用器材制造有限公司委托受检的 G2-GR000021 型伸缩警棍（基础型）样品，经本中心检测项目共计 20 项，所测项目的检测结果符合上述标准相关要求，详见附表。 签发日期：2021年05月12日			
受检单位 通讯资料	地址	靖江市马桥镇马桥村7组1-9幢		
	邮政编码	-	电话	15061024318

批准 鲍逸明
签名 鲍逸明

审核 戴学嵘
签名 戴学嵘

编制或主检 王贤瑞
签名 王贤瑞

检测报告

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
1	一般要求	伸缩警棍金属表面应光滑，镀层均匀、牢固，无斑驳、色差，无毛刺，无锋利边角、划痕、硌印；各节管体应无弯曲和变形；棍头应粘合牢固，各端面应垂直、平整，无锐边； 握把橡胶套应不褪色、无异味，文字和图案纹路应清晰，表面无胶茬；握把橡胶套与握把体结合应牢固，无凸起或凹陷，无扭曲或前后窜动； 伸缩警棍在完全收回状态下，晃动时应无明显异响。	符合	合格
2	结构	伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成； 小管组件由棍头、小管、小管外壁挡圈、小管窄阻尼圈、小管 O 型圈与小管末端宽阻尼圈等组成，棍头处有环状功能槽；中管组件由中管、中管外壁挡圈、中管窄阻尼圈、中管 O 型圈与中管末端宽阻尼圈等组成；握把组件由握把橡胶套与握把体等组成，握把橡胶套表面有细颗粒状的防滑纹； 开关组件由解锁杆、尾盖与解锁按键等组成，尾盖有固定防脱环的安装槽； 防脱环为可拆卸式的选配件，安装在伸缩警棍上使用时不应出现松动、脱落现象。	符合	合格

检测 报 告

检测结果汇总							
序号	检测项目	技术要求				检测结果	单项判定
3	尺寸					基础型 L ₁ 223.3mm L ₂ 506.7mm D ₁ 26.60mm D ₂ 20.49mm D ₃ 15.98mm	合格
		尺寸（mm）	便携型	基础型	加强型		
		收回长度 L ₁	192 ± 1.5	224 ± 1.5	224 ± 1.5		
		伸展长度 L ₂	412 ± 2	508 ± 2	508 ± 2		
		握把外径 D ₁	Φ26.5 ± 0.15				
		中管外径 D ₂	Φ20.5 ± 0.1				
		小管外径 D ₃	Φ16.0 ± 0.1				
4	颜色	伸缩警棍在完全伸展状态下，所有金属部件应为亚光黑色，握把橡胶套应为黑色，见标样； 便携型和基础型伸缩警棍在激光雕刻处颜色应为银白色，加强型伸缩警棍在激光雕刻处颜色应为金色，与标样比对，应无明显色差。				符合 基础型，激光雕刻处颜色为银白色，与标样比对无明显色差	合格
5	标识	伸缩警棍握把上应有凸起的“警 POLICE 察”字样，字体为黑体，字高 10 mm，宽度 60 mm，位置见图 4；伸缩警棍握把上金属部位应用激光雕刻警徽、“POLICE”和产品编号。警徽图案应符合 GA 244 的规定，“POLICE”字样字体为黑体，字高 3 mm，产品编号字体为黑体，字高 2 mm，位置见图 4；伸缩警棍上图案、文字标识应清晰完整。				符合	合格
6	质量	便携型伸缩警棍的质量应小于或等于 290g，基础型伸缩警棍的质量应小于或等于 340g，加强型伸缩警棍的质量应小于或等于 560g				基础型 310.8g	合格

检 测 报 告

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
7	伸缩性能	伸缩警棍应能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体应锁定稳固；按压解锁按钮回推，应能顺畅收回。	符合	合格
8	防拉出性能	伸缩警棍在收回状态下对棍头施加 5N 轴向拉力，不应被拉出。	符合	合格
9	锁合抗冲击性能	伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，按表 3 规定的钢球质量和高度自由落下，对棍头进行轴向冲击，试验 3 次，伸缩警棍不应回缩，应能正常使用，应符合伸缩性能要求。	试验后样品未回缩，可正常使用，伸缩性能满足要求	合格
10	伸缩可靠性	伸缩警棍伸展、收回为一个循环，分别用拉出伸展和甩动伸展循环 6000 次后，应能正常伸展和收回。	拉出伸展 6000 次后样品能正常伸展和收回	合格
			甩动伸展 6000 次后样品能正常伸展和收回	
11	轴向抗拉性能	伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对棍头施加轴向拉力至 1300N，并保持 1min 后，应符合伸缩性能要求。	试验后样品伸缩性能满足要求	合格
12	抗弯性能	伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对便携型、基础型、加强型伸缩警棍的中管分别施加 5000N、8000N、10000N 压力，并保持 1min 后，应能正常伸展和收回。	基础型警棍，施加 8000N 压力后样品能正常伸展和收回	合格
13	耐击打性能	伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，便携型和基础型伸缩警棍以 4000N 击打力连续击打 6000 次后，伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，应能正常伸展和收回。	基础型 试验后样品未断裂，棍头未脱落，能正常伸展和收回	合格

检测 报 告

共 6 页第 5 页

检测结果汇总				
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
14	极限击打性能	伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，对钢制刀具进行击打，10000N 的击打力值进行 5 次试验，击打后伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，应能正常伸展和收回。	基础型 试验后样品未断裂，棍头未脱落，能正常伸展和收回	合格
15	握把橡胶套防脱性能	伸缩警棍在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验 6000 次后，握把橡胶套应无卷边、翘起、鼓包、龟裂、移位等现象。	试验后样品握把橡胶套无卷边、翘起、鼓包、龟裂、移位等现象	合格
16	跌落可靠性	伸缩警棍在完全伸展并锁定和收回状态下，以水平、正立、倒立 3 种姿态，从 2 m 高度自由跌落至水泥地面上，各试验 1 次，应符合伸缩性能要求。	试验后样品伸缩性能满足要求	合格
17	耐腐蚀性能	伸缩警棍经 8h 盐雾试验，耐腐蚀等级应不低于 QB/T 3832-1999 中表 1 规定的 9 级，警徽和编号应能辨识，应符合伸缩性能要求。	警徽和编号能辨识，伸缩性能满足要求	合格
18	温度适应性	伸缩警棍在-40℃~60℃条件下，握把橡胶套应无粘连、变形或龟裂，且应能顺畅伸展及收回。	握把橡胶套无粘连、变形或龟裂；试验后伸缩性能均满足要求	合格
19	防尘性能	伸缩警棍在完全伸展并锁定和收回状态下，按照 GB/T2423.37-2006 中 La2 规定方法各进行 1h 试验后，应符合伸缩性能要求。	试验后样品伸缩性能满足要求	合格
20	防脱环跌落可靠性	安装防脱环的伸缩警棍，在收回状态下，以水平、正立、倒立 3 种姿态，从 2m 高度自由跌落至水泥地面上，试验 3 次，防脱环不应开裂、破碎。	试验后样品防脱环未开裂、破碎	合格