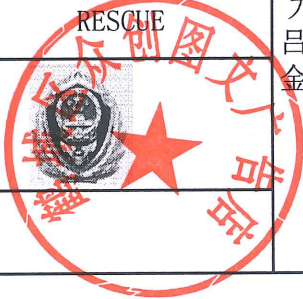


培训楼红蓝条标示带制作清单

序号	项目名称	数量	单位	单价（元）	金额（元）	备注	技术要求
1	打磨原有旧红蓝条正面	72	平方	90	6480	培训楼正面	1. 标识带上部为红色，下部为火焰蓝色，比例为5:3, 整体高度和长度根据建筑立面确定，应美观协调。2. 每段标识带红色区域居中布置队徽和文字，队徽高度约占红色区域高度的80%, 两侧文字与队徽间隔约广1.5倍红色区域高度。3. 队徽左侧文字为“中国消防救援”，字体为方正黑体，字高为红色区域高度的60%（与蓝色区域同高），字间距与字高相同或相近。4. 队徽右侧文字为“CHINA FIRE AND RESCUE”，字体为 Arial，字高较左侧汉字略小，整体占长与左侧汉字相同。5. 标识带材质应选用铝塑板，要确保标识带不变形、不褪色，整体平整美观。6. 制作的标识带红色和火焰蓝色要与要求的颜色一致。7. 标识带应制作牢固结实，具有防雨能力，在大风情况下不受损伤。8. 消防救援队徽采用吕冲压材质。9. 字体 使用辅助色黄色，字体采用钛金精工镀膜字。10. 以现场实际尺寸为准并准确保高度能够遮挡沟槽内空调外机。
2	30*50方管（热度） 间距不能大于40公分	72	平方	150	10800	包工包料	
3	铝塑板足6mm厚30丝	72	平方	150	10800	保证铝塑板平整不起皱、不褪色、不翘边	
4	钛金精工镀膜字	6	个	350	2100	中国消防救援	
5	字母钛金精工镀膜字	18	个	100	1800	CHINA FIRE AND RESCUE	
6	合金喷金漆消防标志	1	个	350	350		
合计					32330		

1、上传营业执照、法人身份证明；2、上传明细报价；3、上传设计效果图；设计方案应按照消防救援站建筑外观标识系统方案执行。4、2025年7月25日前完工并由双方当面验收，验收合格的双方签字盖章确认，不合格的免费更改。5、不得转包、分包。6、保证质量，三年内不起皱、不褪色、不翘边，如出现上述情形，需免费维修。7、作业过程中注意安全，如出现安全事故，由成交供应商自负。（以上4、5、6、7项需上传承诺书）