

库尔勒市第一人民医院层流净化系统维保

公司名称：新疆雅康环境工程有限公司


法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2024年10月14日



王园忠



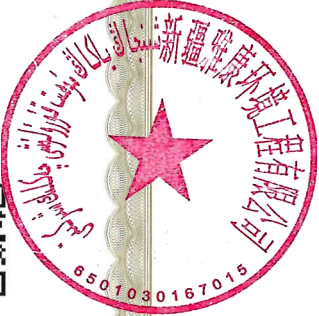

تىنجاوت كىنىشكىسى

营业执照

(副本) (1-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码
91650103MA7917XH1A

名称 新疆雅康环境工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 王国忠

注册资本 壹亿元整
成立日期 2020年12月17日

住所 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路123号天章大厦1栋1单元19层1912号

经营范围

环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务；医疗设备租赁；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；电力设施承装、承修、承试；普通机械设备安装服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；机械配件销售；五金产品零售；电子产品销售；医用中心供气、负压吸引、压缩空气净化工程；医用手术室、CCU、ICU、实验室、负压病房、供应室净化工程；CT室X光室射线防护工程；医用空气净化工程的维护；硫酸钡砂防护板销售；铅玻璃、铅橡胶防护衣销售；医用护理电子通讯设备销售。

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

一、营业执照

二、开户信息



基本存款账户信息

账户名称: 新疆雅康环境工程有限公司

账户号码: 107085509429

开户银行: 中国银行股份有限公司乌鲁木齐市友好南路支行

法定代表人:
(单位负责人) 王国忠

基本存款账户编号: J8810031027803



2023 年 05 月 19 日

三、第二类医疗器械经营备案许可证

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：新乌市监械经营备 20220097 号

企业名称	新疆雅康环境工程有限公司
法定代表人	王国忠
企业负责人	王国忠
经营方式	批零兼营
经营场所	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 123 号天章大厦 1 栋 1 单元 19 层 1912 号
库房地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 123 号天章大厦 1 栋 1 单元 19 层 1912 号
经营范围	<p>经营范围(2002):6801 基础外科手术器械;6802 显微外科手术器械;6803 神经外科手术器械;6804 眼科手术器械;6805 耳鼻喉科手术器械;6806 口腔手术器械;6807 胸腔心血管外科手术器械;6808 腹部外科手术器械;6809 泌尿肛肠外科手术器械;6810 矫形外科(骨科)手术器械;6812 妇产科用手术器械;6813 计划生育手术器械;6815 注射穿刺器械;6816 烧伤(整形)科手术器械;6820 普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823 医用超声仪器及有关设备;6824 医用激光仪器设备;6825 医用高频仪器设备;6826 物理治疗及康复设备;6827 中医器械;6830 医用 X 射线设备;6831 医用 X 射线附属设备及部件;6833 医用核素设备;6834 医用射线防护用品、装置;6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6845 体外循环及血液处理设备;6841 医用化验和基础设备器具;6846 植入材料和人工器官;6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855 口腔科设备及器具;6856 病房护理设备及器具;6857 消毒和灭菌设备及器具;6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863 口腔科材料;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂;6866 医用高分子材料及制品;6870 软件;6877 介入器材;</p> <p>经营范围(2017):01 有源手术器械;02 无源手术器械;03 神经和心血管手术器械;04 骨科手术器械;05 放射治疗器械;06 医用成像器械;07 医用诊察和监护器械;08 呼吸、麻醉和急救器械;09 输血、输液器械;10 输血、透析和体外循环器械;11 医疗器械消毒灭菌器械;12 有源植入器械;14 医用护理和防护器械;15 医用敷料器械;16 眼科器械;17 口腔科器械;18 妇产科、计划生育和避孕器械;19 避孕器械;20 中医器械;21 医用软件;6840 临床检验器械;6840 体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存);</p>

备案部门(盖章)

乌鲁木齐市市场监督管理局


2022 年 2 月 22 日

3010501512



四、报价单

库尔勒市第一人民医院层流净化系统维保报价单					
序列	服务范围	服务内容	数量	单价	总价
1	层流净化系统维保	净化手术室维护及保养 (含 11 间手术室、辅助用房净化设备机组的维护, 层流、净化设备出现任何问题, 由乙方提供维保服务)	项	85000	85000
2		CCU 设备维护及保养 (净化设备机组的维护、净化设备等出现任何问题, 由乙方提供维保服务)	项		
3		供应率设备的维护及保养 (净化设备机组的维护、净化设备等出现任何问题, 由乙方提供维服务)	项		
4		ICU 维护及保养 (含 ICU、辅助用房、净化设备机组的维护、加湿器、净净化设备等出现任何问题, 由乙方提供服务维修)	项		
大写: 人民币捌万伍仟元整					

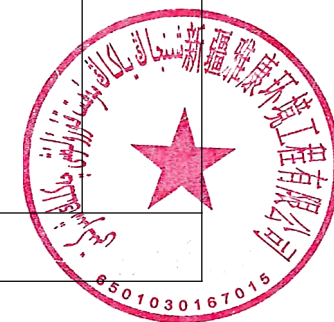

服务内容

2.1 保修期自合同签订日开始计算，为期壹年。 2.2 维护保养的安排：2.2.1 每周检音新风机百叶窗口、过滤网一次，每周清洗初效过滤器一次，损坏直接更换(双方签字有效)。2.3 每月检查项目：手术室 2.3.1 手术室的墙面、吊顶是否有不密闭脱胶的部分、圆弧镶嵌部分是否密封完整，如果有及时修补使其密闭。2.3.2 手术室的感应门是否能正常的开关、感应是否灵敏、电机工作是否正常，如有问题及时调整和换件。2.3.3 手术室的地面 PVC 是否有破损或者鼓包，焊线是否有开裂，如有及时修补。2.3.6 检查手术室及辅房内灯具、插座、开关、应急指示灯、指示牌是否完好，如果有损坏或者老化的及时更换。2.3.7 检查 ICU 及辅房内回风、排风窗和回风口、送风口、排风通道是否完好通畅。每月清理灰尘一次，如有破损应及时更换。洁净机组：2.3.8 每月打扫机房的清洁卫生两次，保持机房的干净整洁。 2.3.9 每十五天清洗手术室回风棉一次， 换下来的回风棉清洗干净。 2.3.10 每月检查机组静压箱的检修窗(门)、风阀的开启角度是否正常，不正常需要调整。 2.3.11 检查加湿器是否正常，做到每月清洗加湿桶一次，确保加湿器系统正常运行。空调机组 2.3.12 每月对风冷水循环机组进行常规保养维护，检查冷热水管和阀门是否正常水泵是否正常工作，如有故障及时清除。自动控制系统部分 2.3.13 检查自动控制系统是否正常工作。 2.3.14 检查自动控制系统对温度、湿度、风量、风速、调节阀门等一系列的控制是否正常，如不正常就必须调整。 2.3.15 检查自动控制系统面板显示是否正常、时间显示记时显示和提醒、对讲、免提等功能。电气系统 2.3.16 每月检查配电箱、柜的空气开关、接触器是否正常，如不正常及时更换。 2.4 每季度检查项目：每季度检查项目在每月检音项目的基础上增加以下内容。 2.4.1 检查风机皮带涨紧度、螺丝、润滑油是否正常，不正常需要调整。 2.4.2 清理或保养所有空调机组、室外机主要设备，包括设备润滑油的添加。2.4.3 调试所有设备，特别是备用电源系统。 2.4.4 调试维修所有不正常的电气设备。 2.4.5 检查或更换所有手术室及辅助用房的回风过滤棉。2.5 半年检查项目 半年检查项目在每月和每季度检查项目基础上增加以下内容。洁净机组 2.5.1 检查亚高效、高效过滤器是否清洁。使用半年时将亚高效过滤器机组静压箱内部清擦干净，使用消毒液或者酒精消毒遍。 2.5.2 每半年给机组内表冷器表面清擦干净，检查连接表冷器的管道是否完好，有无漏液漏水以及污物，发现问题及时修补，清理。电气系统 2.5.3 每半年给配电箱柜清理灰尘一次：检查电线电缆是否完好，如有破损及时修复：检查线织接头是否连接紧密，如有烧蚀及时更换修复 2.5.4 清理及润滑有关的设备配件(如轴承、隔震器，需要润滑的机件、控制系统、温湿度传感器、感应装置)。 2.5.5 清理所有隔渣器。 2.5.6 清理设备外壳及电动机。 2.5.7 检查手术室医用气体、阀门、开关。2.5.8 检查自动门的控制、轨道、滑轮。2.5.9 清理保养所有空调机组、室外机组主要设备，包括设备润滑油的添加。 2.5.11 调试所有的加湿系统，包括电器、电路、智能集成控制板。 2.6 一年检音项目 2.6.1 每一年检查维护漏电按钮实验、应急电源电池充放电。 2.6.2 检查有关设备的联轴器和隔震器。 2.6.3 清理润滑油过滤器及润滑。 2.6.4 检查电机轴承及叶轮的固定安装和防漏密封件。2.6.5 检查设备安装的固定、移位情况。2.6.6 检查及调校系统和设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。 2.6.7 检查及调校平衡阀、调节阀。2.6.8 检查及调校有关时间控制器、阀门



	<p>等。2.6.9 核对传感元件的工作情况、数据误差并记录。2.6.10 清理或保养所有空调机、室外机组主要设备，包括设备润滑油的添加。2.6.11 调试所有的加湿系统，包括电器、电路、智能集成控制板。2.6.12 检查和更换所有手术室及辅助用房的回风过滤棉。2.6.13 检查和更换所有手术室空调机组的初效过滤器、中效过滤器及亚高效过滤器。2.6.14 风冷水循环机组在夏季和冬季来临之前进行启动保养维护，夏季来临时检查冷热水管和阀门是否正常工作，水泵是否正常工作，冬季来临时关闭室外机组，将水管里的水排放干净，防止冷裂。2.7 免费项目 2.7.1 维保期内以下易损易坏配件免费更换：材料名称 1 仪表、压差开关、温度计、监控电源、手术室灯管 2 电流表、线圈、密封圈 3 转速器、手动调节阀、电动执行阀、防火阀 4 机组控制变压器、隔震器、机组叶轮 5 漏电保护开关、交流接触器配件 6 继电器、保险丝 7 风机皮带、减震器、漏密封原件 8 添加润滑油、保养电极及机组设备 9 轴承、控制系统 10 自动门开关、感应器、手术室控制面板、锁具等 11 添加空调室外机冷媒、电器原件 12 校验平衡阀、时间继电器。</p>
<p>服务要求</p>	<p>3.1 维修响应时间 1 小时，12 小时内到达现场进行维修服务，如未按要求及时到达现场进行维修，造成损失有乙方承担。</p>



公司名称：新疆雅康环境工程有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：王园忠



日期：2024 年 10 月 14 日